



Hítanemi á vegg  
háð = 1500 mm  
Sjá teikn. P020

Hítalelement, 23 kW  
Sjá teikn. P020



Hítalelement, 23 kW  
Sjá teikn. P020





Samþykkt þann  
16 APR. 2008  
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Hrólfur S. Gunnlaugsson

RB

BYGGINGARFRÆÐISVIÐ  
VERKFRÆÐISSTOFAN

*Sveinn Áki Sverrisson*  
Kt. 110457-2789

KAPLAKRIKI

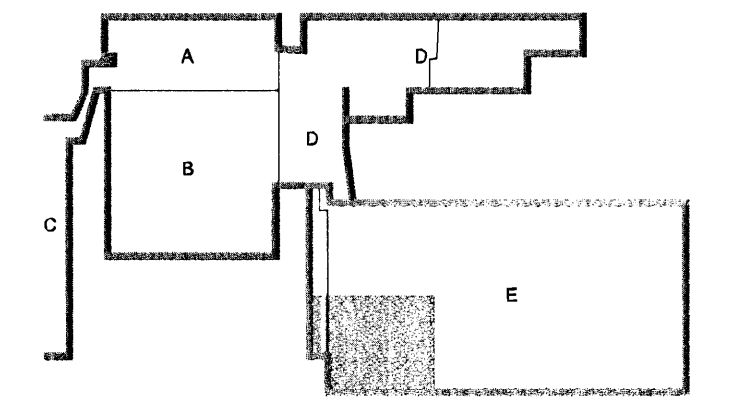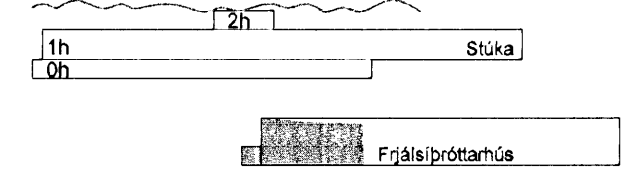

Útg. Dags. Skýring Hannað/Yfirfarð

**VSB**

VERKFRÆÐISTOFA

BÆJARHRAUN 20 · 220 HAFNARFJÖRDUR · KENNIT. 710798-2899  
vst@vst.is · Sími 585 8600 · Fax 585 8610 · www.vst.is

Áritun sérhönnuðar Sveinn Áki Sverrisson Kt: 230855 5609

Verkefni  
**KAPLAKRIKI  
HAFNARFIRÐI**

Verkhúsi  
Lagnir  
Neysluvatns- og hitalagnir frjálshóttarhúss  
Grunnmynd

Hannað	Teiknað	Yfirfarð	Kvarði	Síða
BS	BS	SAS	1:50	/ A1
Dags.	Verkefni	Teikning	Útgáfa	
18.03.2008	06811	B P204		

V:\2008\06811\06811\_Kaplaki-FH\Sheet\1\_06811\_B\_P2\_Grunnmynd.dwg