2xPEXø25 í 75mm í dráttarrör að HP
á frostfríu dýpi

ø110 PVC 10‰ — HBR — 87,95 — 88,00 — 87,92 — 87,89 — 87,86 — 87,85 — 87,81 — 87,77 — 87,70

ø110 PVC 30‰ — 87,87 — 87,82 — 87,79 — 87,73 — 87,72 — 87,60 — 87,23

ø110 PVC 46‰ — 87,84 — 87,88 — 87,95 — 87,98 — 88,01

ø110 PVC 145‰ — 87,72

ø110 PVC 75‰

ø110 PVC 100‰ — 87,75 — 87,45

ø110 PVC 250‰

ø110 PVC 300‰

2400

150 — 1970

Inntak vatnsveitu ø 32 mm
Inntak hitaveitu ø 25 mm

ÞN — 87,92 — 87,88 — 87,85 — 87,80

FP 88,10 — 87,97

ÞV 88,10

SV/GNG 88,10

HL/GNG 87,97

FP/EV 88,10

SV 88,10

BK 88,10

VS 88,10

SB 88,10

ÞN/SN

3590 — 7380 — 3660 — 4000 — 4900 — 1000 — 3200 — 500 — 790 — 1370 — 1280 — 1600 — 1050 — 900 — 750 — 360 — 330 — 1950

Göt í sökkulveggi (300*300) skulu vera
í kóta sem er 10 cm neðar
en rennsliskótar.

K=88,50 — K=88,50 — K=88,50

BRUNNUR
PL. ø600
Fs=86,30

BRUNNUR
PL. ø600
Fr=86,70

Fr:86,70

Fs:86,30

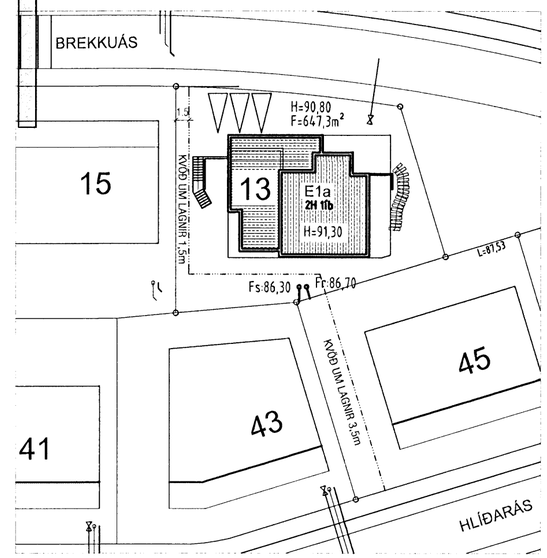

AFSTÖÐUMYND 1:500

Samþykkt
03 NOV 2008
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Hrólfur S. Gunnlaugsson

Breyting 2: Stútar færðir til.
Breyting 1: ídráttarrörum bætt við ,inntök sett inná og ÞN fært.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Akralind 6 , 201 Kópavogi.

Jón Hrafn Hlöðversson
byggingafræðingur
Kt. 260682-6519
sími: 554-6650 fax: 554-6669.

Teikn. nr.	Tilvísun á teikningu	Br.	Dags.
L-02	Ídráttarrörum bætt við	Br.1	29.01.'08

Samþykkt

BREKKUÁS 13, HAFNARFJÖRÐUR

GRUNNLAGNIR
GRUNNMYND

Hannað	Teiknað
EK	SK

Dagsetning	Verk nr.	Mælikvarði	Teikn. nr.
07.11.07	A-07-02-14	1:50	L-02