


Allar málsetningar eru gefnar í sentimetrum.
Héðarkötur eru í metrum.

Tímbur í sperrur er K-18 nema annad sé tekild fram. Sömu tímburugæði í necciðbílinum
þak skal heilt klætt með 1" x 6" bordum (K-18).
Negling borda skal vera 3 stk. 3" galvaniseradur saumur í hvert bord
pr. sperru þar sem naglaraðir þakjárnars eru, annars skal negla klæðningu
med 2 stk. 3" saum í hvert bord pr. sperru.

Allar festingar skulu vera galvaniserðar.
Allt timbur sem leggst að eda í steinsteypu skal fúaverja með C-tax eda sambærilegu,
tvær umferðir. Sperruenda skal fúaverja 20 cm innfyrir vegg.
þak skal einangra með 15 cm einangrun (þakult/steinull). Rakavarnarlag skal vera
poloplast eda sterkur álpappír með rakamótstöðu yfir 500 PAM. Fyrir ofan einangrun
skal koma fyrir vindþéttillagi (vindpappi eda texplötur) sem ekki má vera rakabétt
og með 20 sem nema PAM gildi. Rakavarnar- og vindþéttillag skal vera heilt og órafld.
bétt við útveggi og á samskeytum með kitti (ekki með límbandi) eda á annan sambærilegan hátt.
Raflagnir og adrar lagnir skal stáðsetja fyrir nedan rakavarnarlag.
Gengið skal frá útloftunargotum gegnum útveggi þannig að snjófjúk komist ekki þar um.

Neglting hefðbundins bárujárns skal vera sem hér segir:
Nota skal 40/75 mm kamsaum með gúmmíþéttingu.
Negla skal í hverja hábáru við þakbrún og skal víxla næglum þannig að negling dreifist á tvö fyrstu klædningarárbord við þakbrún. 10 cm skal vera milli naglarada. Mesta fjarlægð milli naglarada á þakfleti skal vera 60 cm og skal neglt í aðra hverja hábáru.

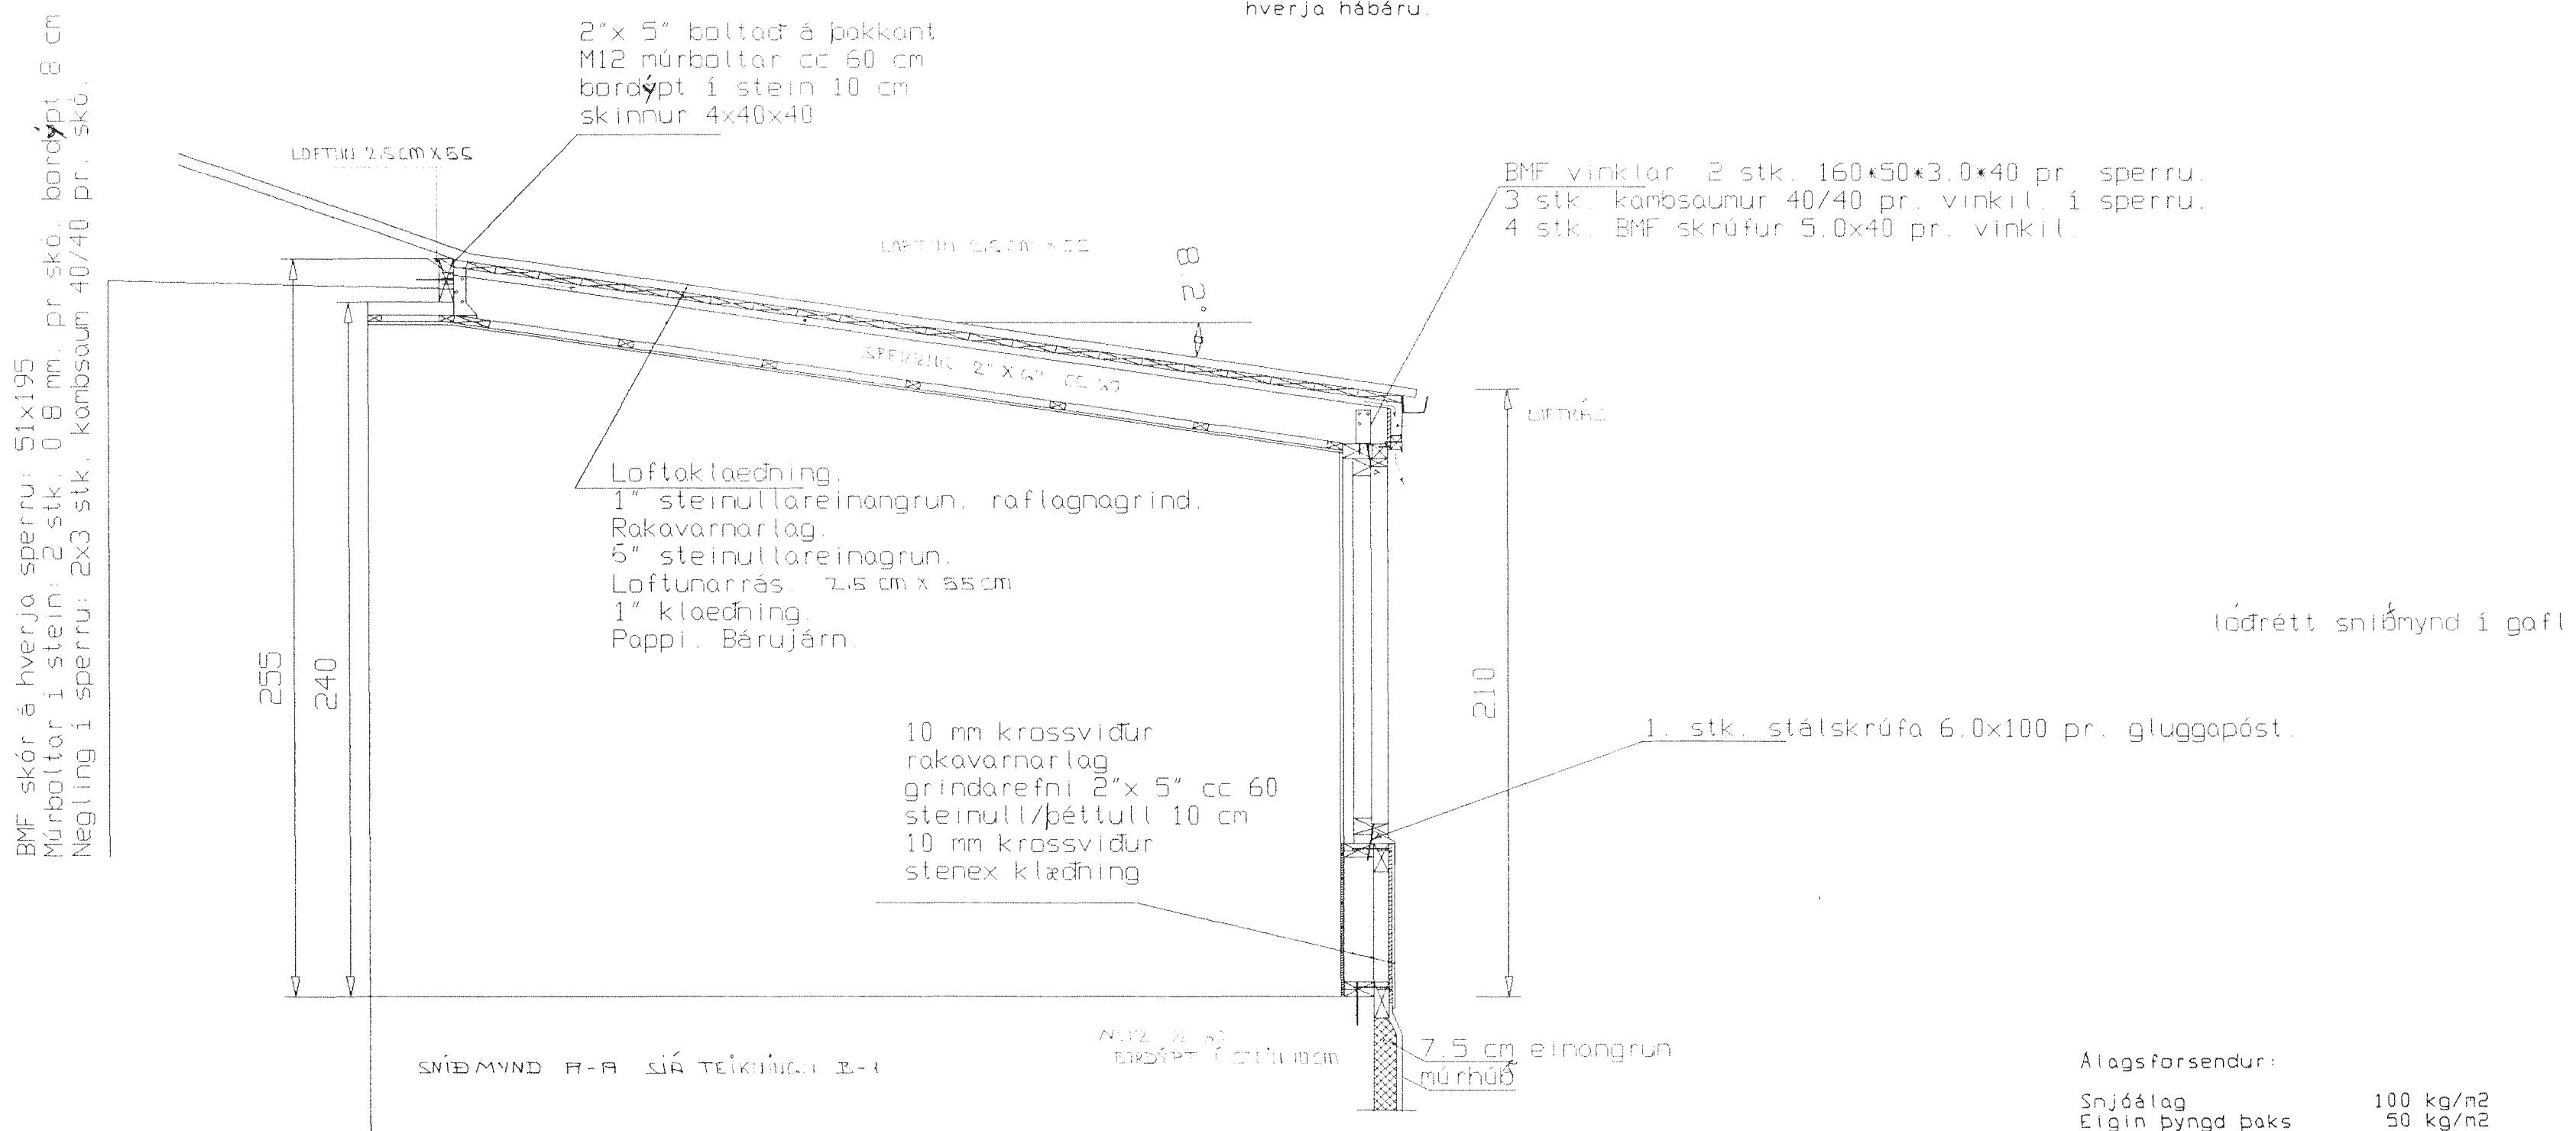

Allar málsetningar endurskodist á stadhús.

VÍKINGASTRÆNI 2

01 November 1996

**Viðbygging, sperrur, grindarefni,
úlit gafls, lóðrétt snið í sperrur.**

Mky 1-20 1-10

Tækniþjónusta Sveins Karlssonar FTFÍ
Strandgötur 26-28 220 Hafnarfjörður
vs: 896-4005

Teikning B-3.