

Skýringar

Hæð
tengla 20sm
rofa 110sm
tengla í bílgeymslu/þvottarhúsi/eldhúsi 110sm
tengla f/loftnet/síma/hátlara 20sm
tengils f/loftnet á baði 230sm
tengils f/loftnet í eldhússkáp 230sm
bjöllu 220sm
bjölluhapp 110sm
hnapp f/bílskúrshurðaropnara 180sm
bakarofn 120sm
uppvökunarvél 60sm
þvottavél/þurkara 60sm
eldnarhellur 60sm
veggjósa stofu/skála / herbergjum 170sm
tengidós á baði 200sm
tengidósir fyrir skápaljós í eldhúsi 150sm
veggjós úti 180sm
örbylgjuofn 180sm
tenglar fyrir útiserir skulu vera í eða við þakbrún
vifa eldhúsi komi niður úr lofti


Nema annað sé getið á teikningu og öll mál miðast við frágengin gólf.

Nema annað sé getið á teikningu og öll mál miðast við frágengin gólf.

Lögnin skal vera hólkud pípolugn 16mm í ljósa og tengjalögnum, tengidósir í loftum skulu settar eftir þórfum vegna halogenlysingar þar sem lítr beri á. Ídregin vír skal vera í samræmi við stærðir búnaðar samkv reglugerðarákvæðum.

Teikningin er táknæn og sýnir hvers óskað er þó skal hafa samráð við innanhúshönnuði og/eða innréttigasmíð

Eletroniskir spennar fyrir innbyggð halogenljós komið fyrir á millilofti og eða inn í skáum .

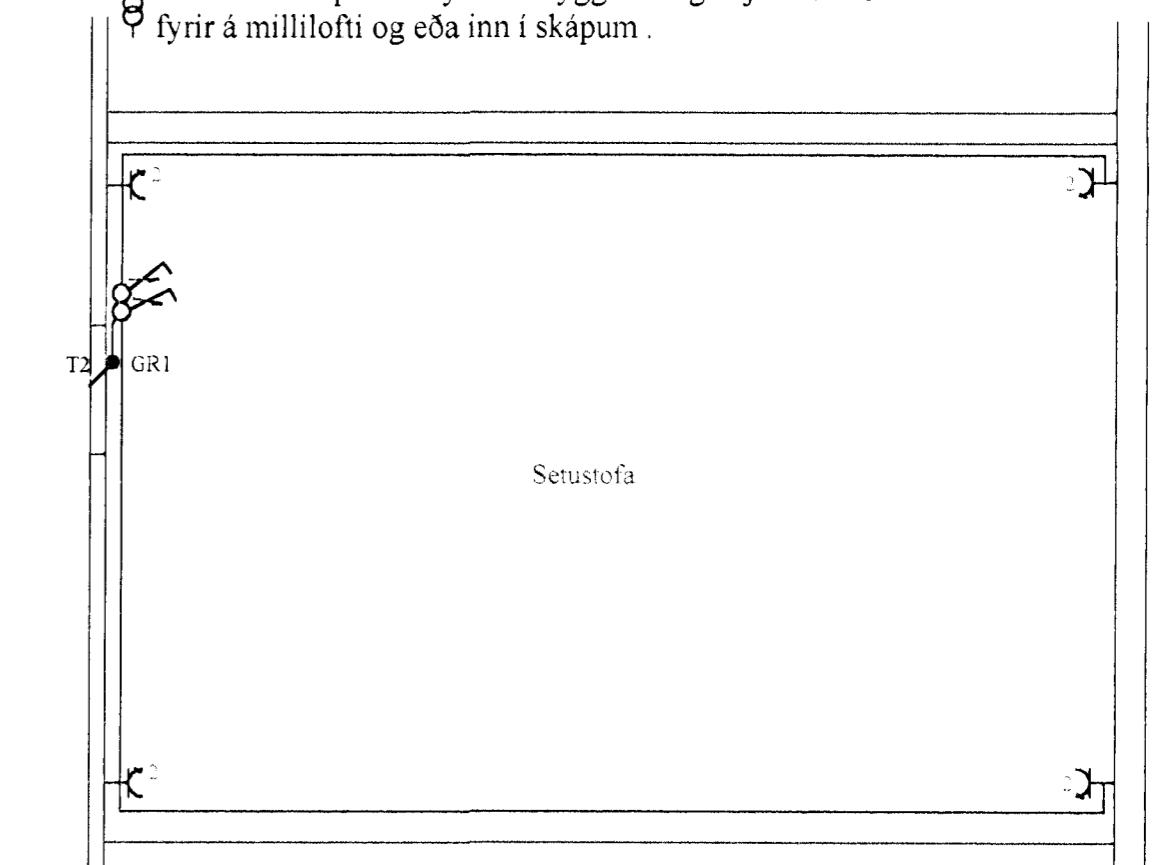

GRUNNMYND 2hæð

1:50

Rafbær

Hönnunar og
ráðgjafþjónusta
Sólvallagöt 8
230 Reykjavík
GSM 694-7299 421-2935
netfang: jps@islandia.is

Þrastarás 27. Hafnarfirði

Ljósalögð

Hannað: JPS	Teiknað: JPS	Dags: mars 2001	Jón Pálm Skapredraður dagtur af aðgerðum
Mál: 1:50	Blað: 1 af 5	Breytt:	