Grunnmynd 2.hæð

M 1 50

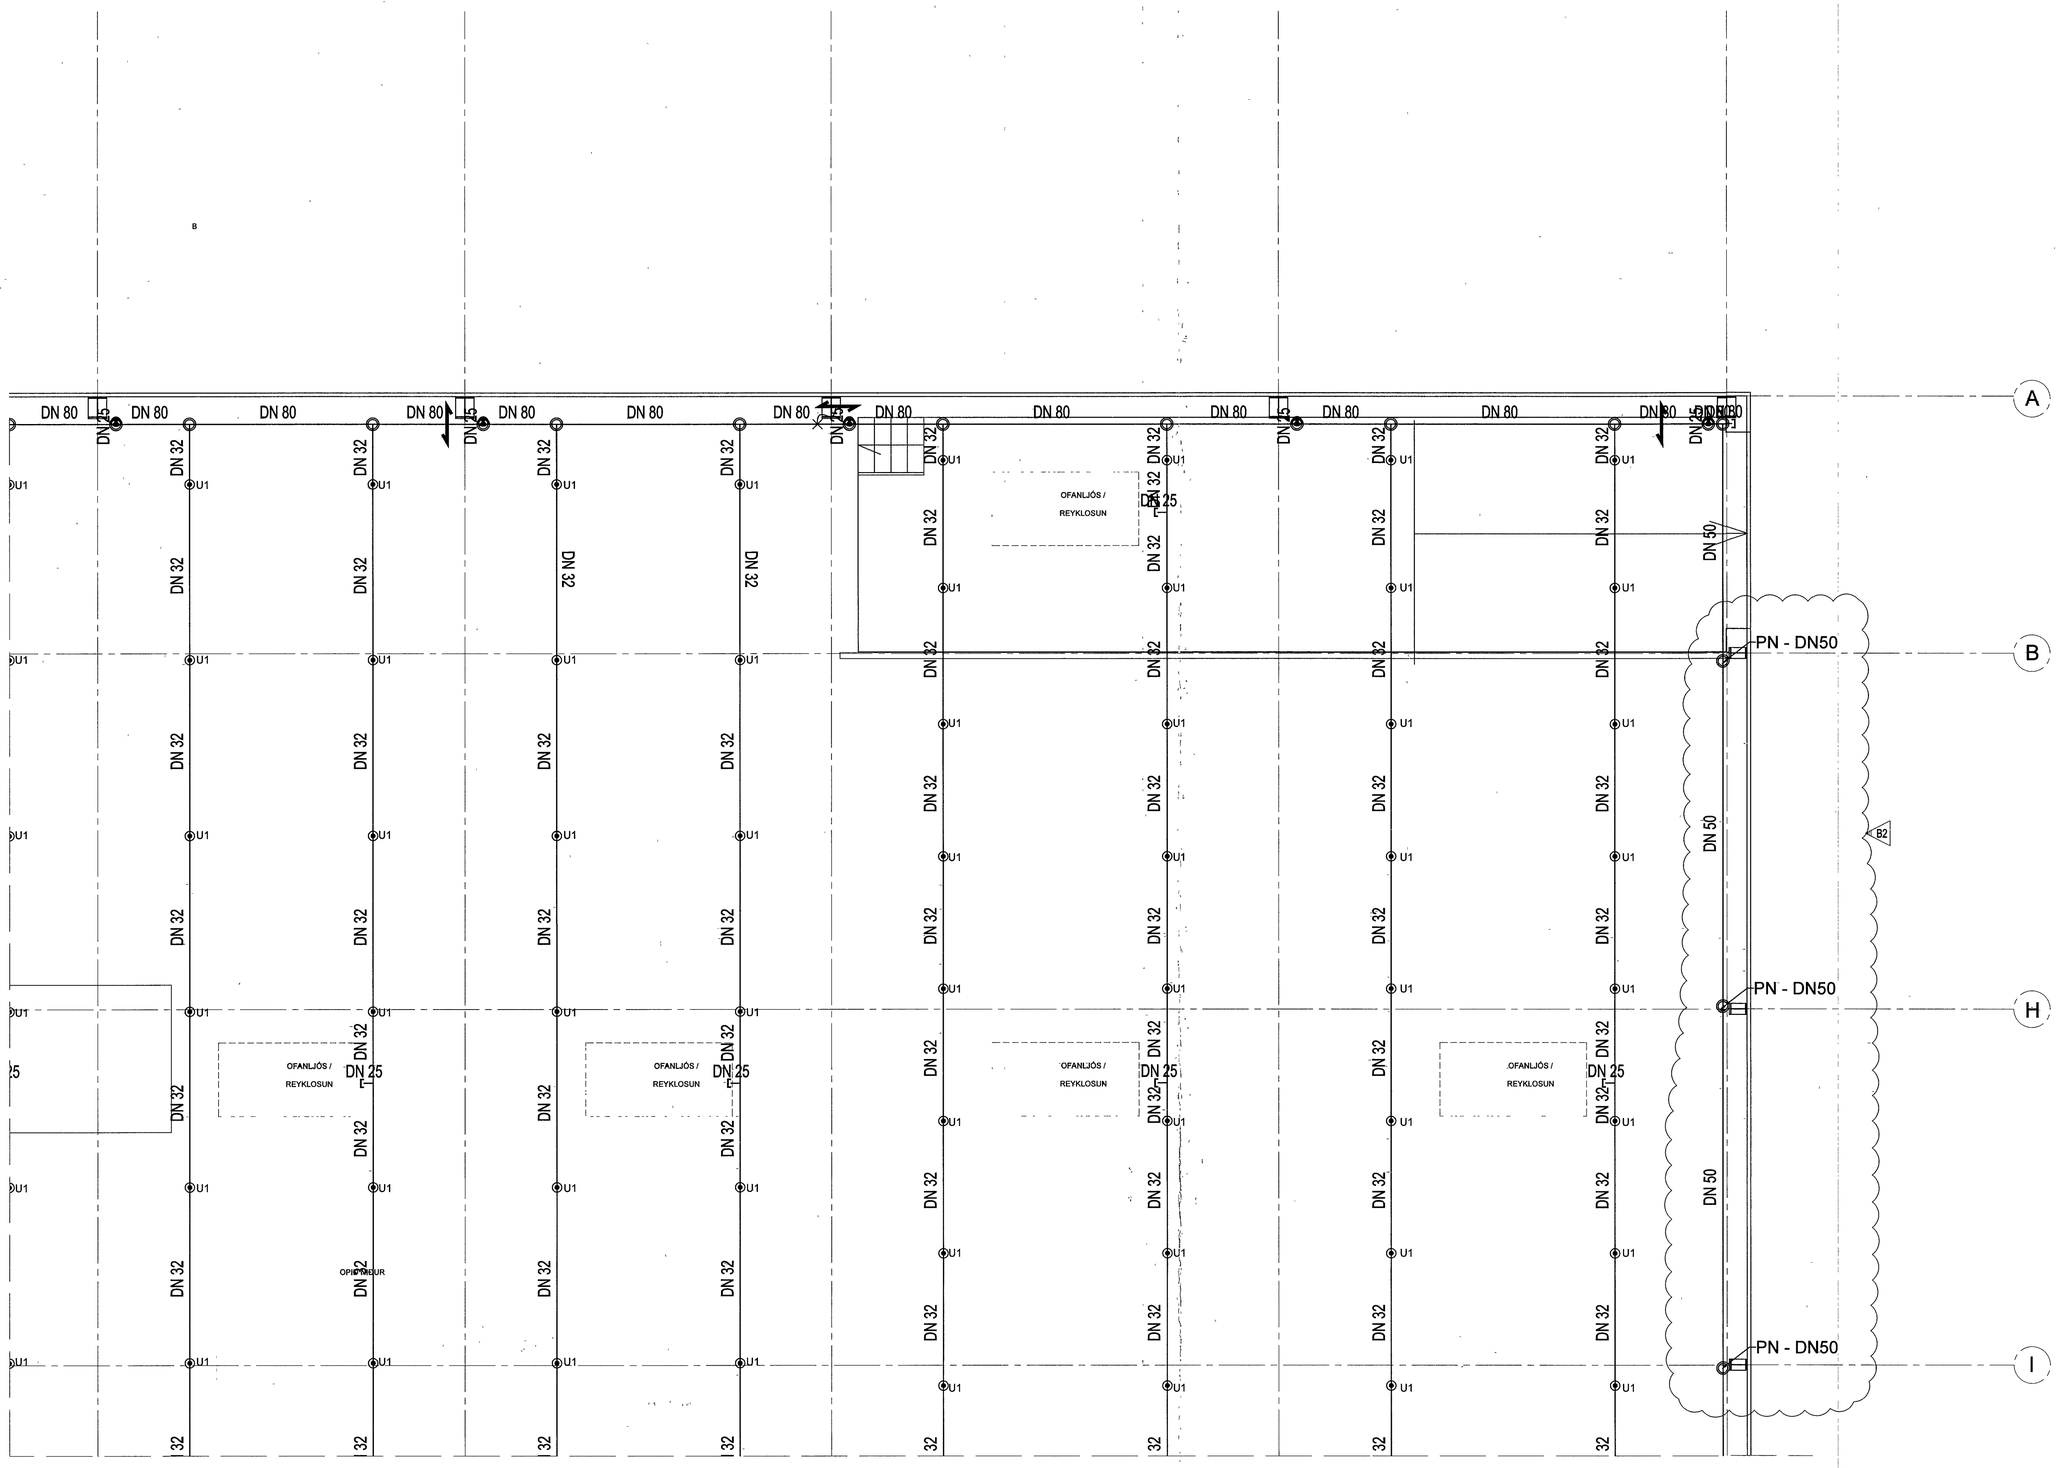

Samþykkt þann 02. sep. 2013
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
Fh Hrólfur S Gunnlaugsson

AÐALHÖNNUÐUR

ÚTG	DAGS	ÚTGÁFUFERILL	HANNAÐ	TEIKN	YFIRF
B1	03.07.2013	Bæta við skýringartexta	RJa	APK	BOA
B2	28.08.2013	Breyta pípustærð	RJa	GG	BOA
—			—		
—			—		
—			—		
—			—		
—			—		
—			—		
—			—		

TÁKN

- VATNSUDALÖGN
- LOKI
- xxRSxx RENNILOKI MEÐ RÍGANDI SPINDLI EÐA STÖÐUROFA / STÖÐUVÍSI
- xxSSxx SPJALDLOKI MEÐ RÍGANDI SPINDLI EÐA STÖÐUROFA / STÖÐUVÍSI
- EINSTREYMISLOKI
- RENNSLISMÆLIR
- SÍA
- TÆMING
- SJÁLFVIRK TÆMING
- xxDxEx DÆLA
- VARÐLOKI FYRIR HEITT KERFI
- VARÐLOKI FYRIR KALT KERFI
- TENGING FYRIR ÞENSLUÍLÁT
- xxPMxx ÞRÝSTINEMI
- ÞRÝSTIMÆLIR
- NORMALT OPINN
- NORMALT LOKAÐUR

JARÐSKJÁLFTA FESTA

- FESTA SEM EKKI LEYFIR FÆRSLU LAGNAR
- FESTA SEM EKKI LEYFIR LENGDAR FÆRSLU LAGNAR
- FESTA SEM EKKI LEYFIR ÞVÉR FÆRSLU LAGNAR

ÚÐASTÚTAR

- U1 VATNSUDASTÚTUR UPPÝÐANDI, Ø80
- U2 VATNSUDASTÚTUR NIÐURÝÐANDI, Ø80
- U3 VATNSUDASTÚTUR SPRÓTI, Ø80
- U4 VATNSUDASTÚTUR HLIÐARÝÐANDI, Ø80
- U5 VATNSUDASTÚTUR UPPÝÐANDI FLAT SPRAY, Ø80

Svart stál snittuð
(DIN 2440 / EN 10241 - 10255)

SS

Þvermál pípu [DN]	Þvermál pípu d_e [mm]	Veggþykkt röra e [mm]	Innra-þvermál d_i [mm]	
20	26,9	2,6	21,7	3/4"
25	33,7	3,2	27,3	1"
32	42,4	3,2	36	5/4"
40	48,3	3,2	41,9	1 1/2"
50	60,3	3,8	53,1	2"
65	75,9	3,8	68,7	2 1/2"
80	88,7	4,0	80,7	3"
100	114	4,5	105	4"
125	139,6	5,0	129,6	5"
160	165,2	5,0	155,2	6"

—

EFLA VERKFRÆÐISTOFA
Sími: 412 6000 www.efla.is

Hraðflutningar / FEDEX

Selhella 9
221

Lagnir
Vatnsúðakerfi
Grunnmynd 2.hæð

TEIKNINÚMER	BLAÐSTÆRÐ	HANNAÐ	RJa	—
4397-001	A1	TEIKNAÐ	RJa	—
02_2_63_02		YFIRFARIÐ	ÁÁ	—
DAGS	MÆLIKVARÐI			ÚTGÁFA
18.04.2013	1.50			B2

SAMÞYKKT Ríkharð Sólmundsson
Kennitala 031148-4449

T:\221\Selhella 9\Lagnir & Loftræsing\Vatnsúðakerfi\Selhella 9.dwg