

Skýringar:

Lagnir skulu vera huldar 16mm plastpípu-
lagnir ídregnar 3x1,5q vír og kapallagnir
á lagnastiga.


Hæð rofa sé 110cm. Hæð tengla sé 20cm
nema þar sem rofi og tengill eru teiknaðir
fastir saman 110cm.
Hæð veggdósa sé 180cm nema á böðum 200cm.
Fjarlægð frá hurðargati eða veggbrún í
miðja dós sé 12cm.

Öll mál eru miðuð við fullfrágengin gólf og

□fangreint gildir nema annars sé getið.

A.T.H. NOTA SKAL MÁLSETTA SMÍÐATEIKNINGU
ÞEGAR MÉLT ER FYRIR VEGGJUM. !!!

Afstaða 1:500

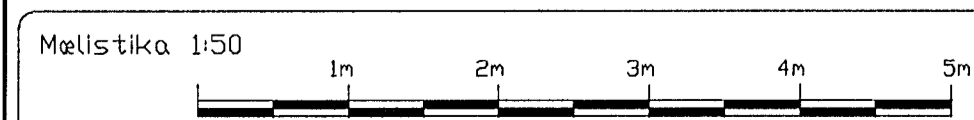


TEKNIÐIÐ ÞESSA MÁ EKKI AÐRITA MEÐ NEÐRUM HÉTTI, AÐ HAFNA TIL, EÐA Í HÉLDU AN DRÖFLEGS LEYFIS HOÞUNDAR

breytt

breytt

breytt



KERFISHÖNNUN
Rafhönnun Tölvakerfi Ráðgjöf
www.kerfishonnun.is

Björn Traustason
Ráfnámslónfræðingur
sími 588 1314 gsm 899 5264
email: bjoern@kerfishonnun.is

Kristján Theodorsson
Ráfnáms- og rekstrarlónfræðingur
sími 552 0563 gsm 899 6897
email: kristjan@kerfishonnun.is

verki: Rauðhella 7 Hafnarfirði
Rafiögn

Telning 4 af 4

máli: 1:500 dags: 21. júní. 2002

hannað: BT teiknað: BT

Björn Traustason
Lögillur Rafnámslónfræðingur
kt. 031267-3909

sign: *Björn Traustason*