


Samþykkt þann
25. JÚLÍ 2023
Byggingarfulltrúinn í ríðstjórn
Hakon Þorvaldursson

Útg.	Dags.	Lýsing	Nafn
1	28.06.2023	FRUMÚTGÁFA	HOO


SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKN. P0-01 OG P0-02
ÞVERMÁL LOFTRÆSILAGNAR ER Ø100mm ÚR BLIKKI NEMA
ANNAD SE TEKIÐ FRAM.
ELDVÆRJA ÞARF LAGNIR MED EINANGRUN, SEM KOMA
FRÁ ÖÐRU BRUNAHÖLFI OG LIGGJA Í OPNU RÝMI

LOFTBIL UNDIR HURÐ EDA
YFRISTRAUMS RIST

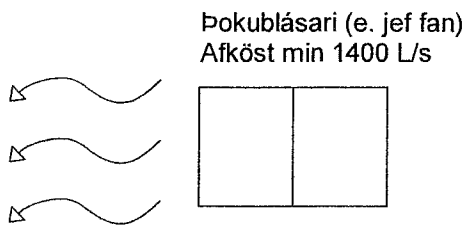


Útsög
35 L/s
m/Brunaloku

Loftræsting
min 1400 L/s

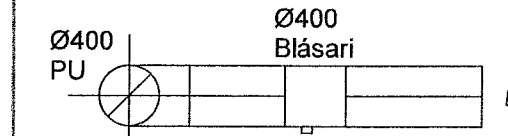

Lykilmynd

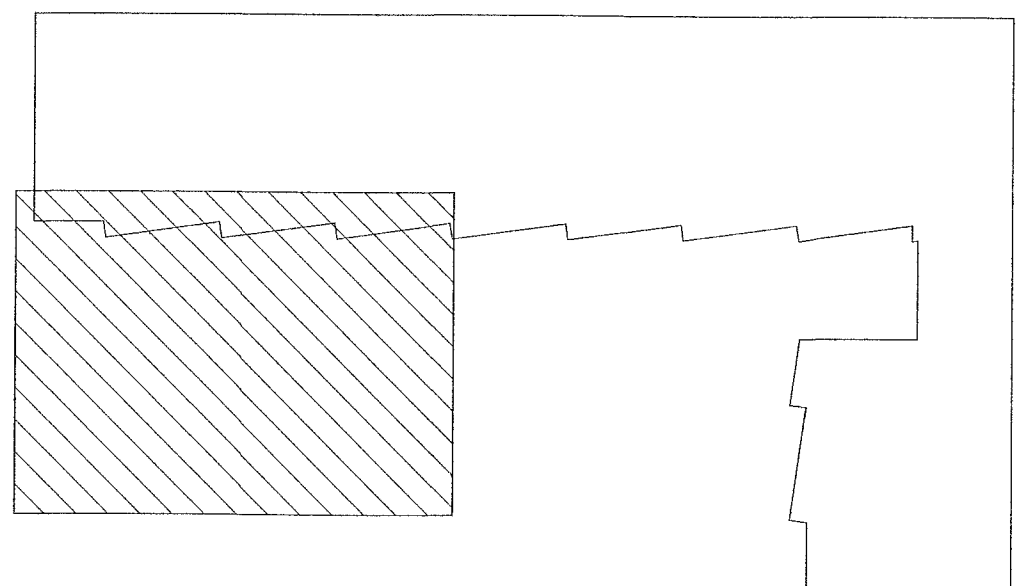

VERKFRÆDISTOFA

NNE VERKFRÆDISTOFA ehf
Hæðanári 6 - 201 Kópavogur Ísland
s. 899-3077 / 899-3577
Kl. 460421-0470. nne@nne.is www.nne.is

ASHAMAR 50
221 HAFNARFJÖRÐUR
SERUÞPRÁTTUR - PÍPULAGNIR
LOFTRÆSTING - GRUNNMÝND BÍLKJALLARI

Hönnun:	NG	Verknúmer:	22047
Teiknað:	NC	Mælikvarði:	1:50
Yfirfarið:	SJ	Dagsetning:	28.06.2023

Samþykkt:
Hakon Örn Ómarsson
Kl. 300577-3189

Áritun hönnunarstjóra:
Þorvaldur L. Björgvinsson
Kl. 250572-3529

Útgáfa / Dagsetning áskjalprófs: A/ 13.06.2023

Teikn.nr:
P4-03

Útgáfa:
1



Skri: 28.06.2023 13:05:27

Copyright © NNE Verkefnaeistofa ehf. Hannabú eakka sé allan rétt í teikningun. Fjölökun er lög skilgreind samþykki