


Samþykkt þann
25. JÚLÍ 2023
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
Hildur Þorvaldsson

Útg.	Dags.	Lýsing	Nafn
1	28.06.2023	FRUMTILGÁFA	HGO

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKN. P0-01 OG P0-02
ÞVERMÁL LOFTRÆSILAGNAR ER Ø100mm ÚR BLIKKI NEMA
ANNAD SÉ TEKIÐ FRAM.
ELDVERJA ÞARF LAGNIR MEÐ EINANGRUN, SEM KOMA
FRÁ ÖÐRU BRUNAHÖLFI OG LIGGJA Í OPNU RYMI


LOFTBIL UNDIR HURÐ EDA
YFRISTRAUMS RIST

Loftræsting
min 1400 L/s

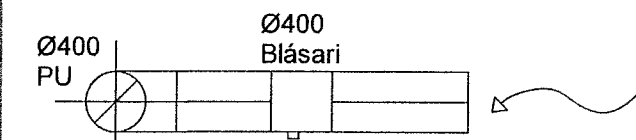

Þokublásari (e. jef fan)
Atkóst min 1400 L/s

Lykilmynd

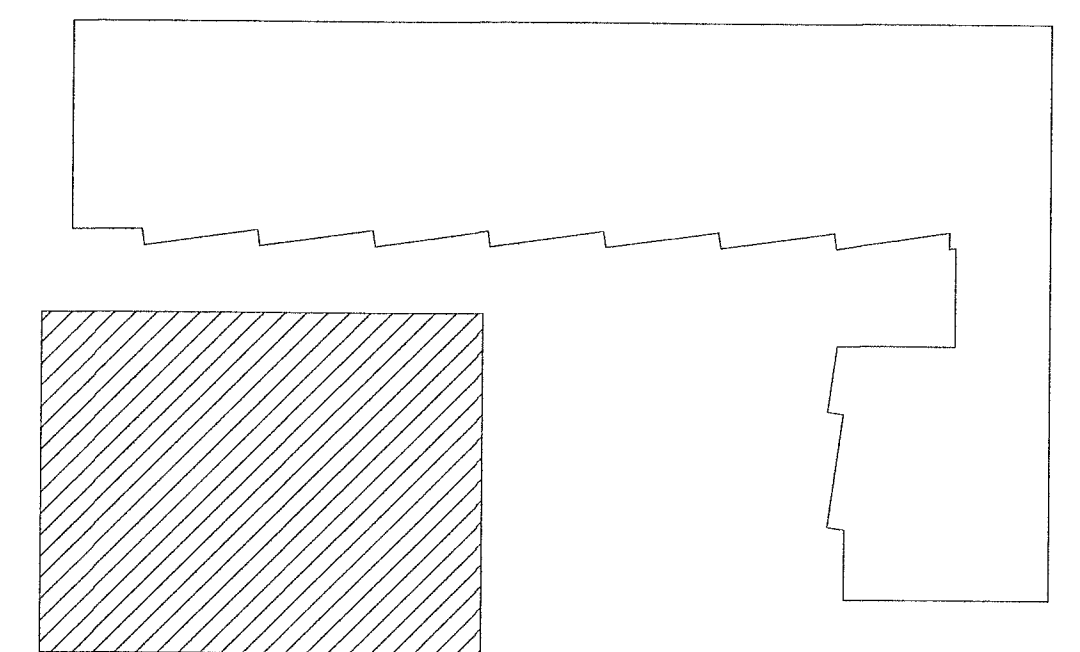

VERKFRÆDISTOFA

NNE VERKFRÆDISTOFA ehf
Hæðamári 6 - 201 Kópavogur Ísland
s. 899-3077 / 899-3577
Kl. 460421-0470. nne@nne.is www.nne.is

ASHAMAR 50
221 HAFNARFJÖRÐUR

SÉRUPPDRATTUR - PÍPULAGNIR
LOFTRÆSTING - GRUNNMYND BÍLKJALLARI

Hönnun:	NG	Verknúmer:	22047
Teiknað:	NG	Mælikvarði:	1:50
Yfirfarir:	SJ	Dagsetning:	28.06.2023


Samþykkt:
Hákon Örn Ómarsson
Kl. 300577-3189

Áritun hönnunarstjóra:
Þorvaldur L. Björgvinsson
Kl. 250572-3529

Útgáfa / Dagsetning útgáfu: 1 / 13.06.2023

Teikn.nr.:
P4-05

Útgáfa:
1



Skýr: 28.6.2023 13:05:29

Skýr: MVAWR222047 - Ashamar 50/02 DESIGN/02 P - PÍPULAGNIR/loftræstingP4_Ashamar 50_loftræsting.rvt

Copyright © NNE Verkefnastofa ehf. - Hönnuð og teiknað af Verkefnastofu. Öllum réttum er haldið skýrt. Samþykkt.