KERFISMYND LAGNAGRINDAR
Áshamar 50

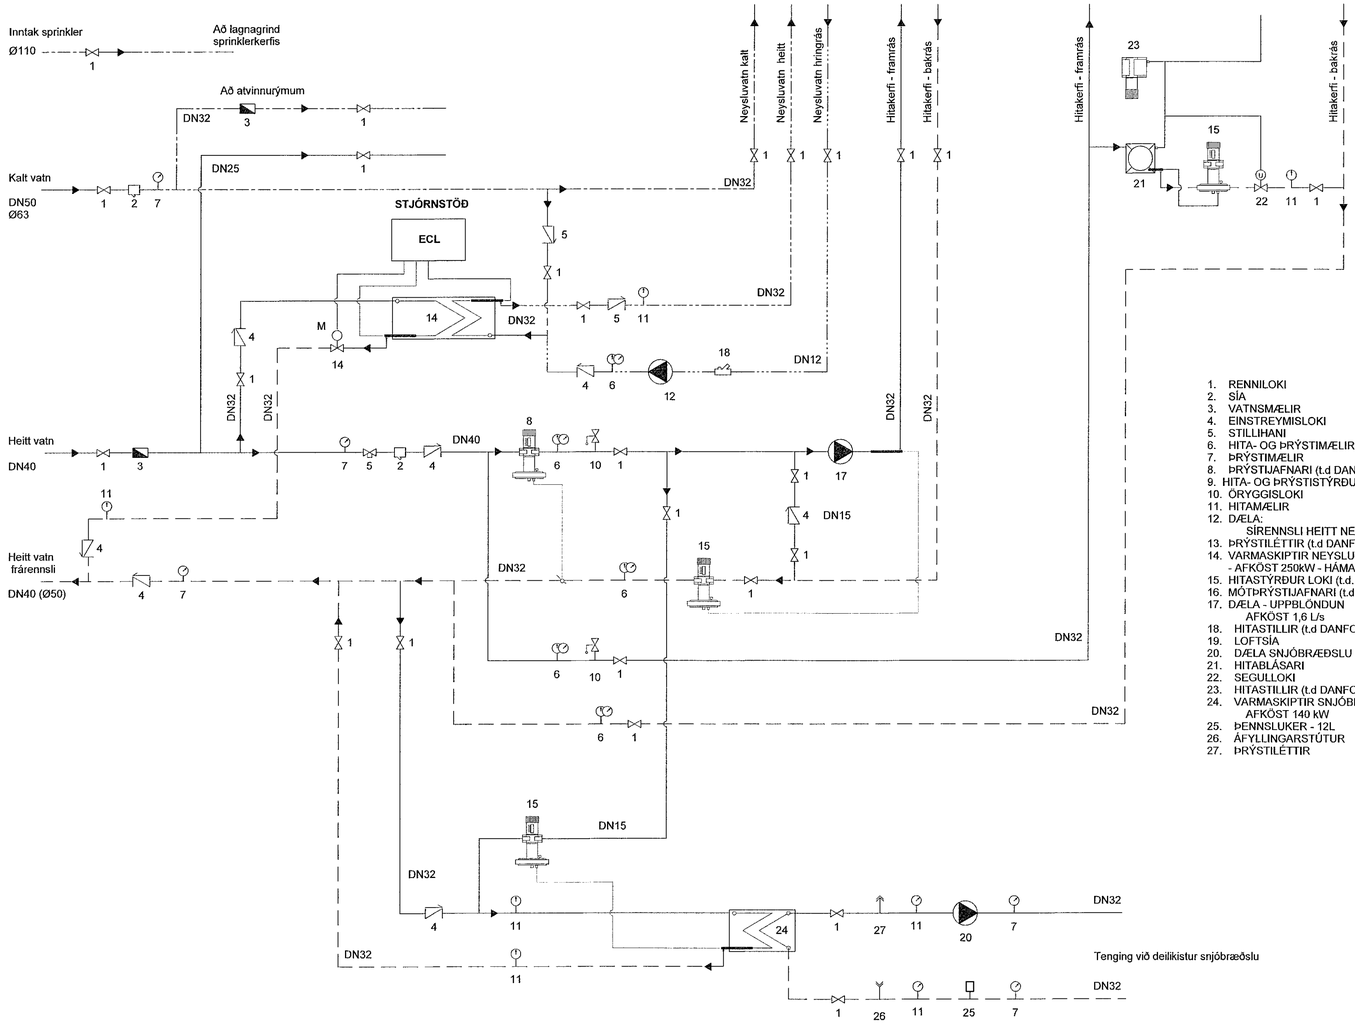

1. RENNILOKI
2. SÍA
3. VATNSMÆLIR
4. EINSTREYMISLOKI
5. STILLIHANI
6. HITA- OG ÞRÝSTIMÆLIR
7. ÞRÝSTIMÆLIR
8. ÞRÝSTIJAFNARI (t.d DANFOSS AVP)
9. HITA- OG ÞRÝSTISTÝRÐUR LOKI (t.d DANFOSS AVQM)
10. ÖRYGGISLOKI
11. HITAMÆLIR
12. DÆLA:
    SÍRENNSLI HEITT NEYSLUVATN
13. ÞRÝSTILÉTTIR (t.d DANFOSS AVDO)
14. VARMASKIPTIR NEYSLUVATNS -
    - AFKÖST 250kW - HÁMARKSHITASTIG 65°C
15. HITASTÝRÐUR LOKI (t.d. DANFOSS AVTB)
16. MÓTÞRÝSTIJAFNARI (t.d. DANFOSS AVDA)
17. DÆLA - UPPBLÖNDUN
    AFKÖST 1,6 L/s
18. HITASTILLIR (t.d DANFOSS MTCV)
19. LOFTSÍA
20. DÆLA SNJÓBRÆÐSLU
21. HITABLÁSARI
22. SEGULLOKI
23. HITASTILLIR (t.d DANFOSS RT)
24. VARMASKIPTIR SNJÓBRÆÐSLU
    AFKÖST 140 kW
25. ÞENNSLUKER - 12L
26. ÁFYLLINGARSTÚTUR
27. ÞRÝSTILÉTTIR

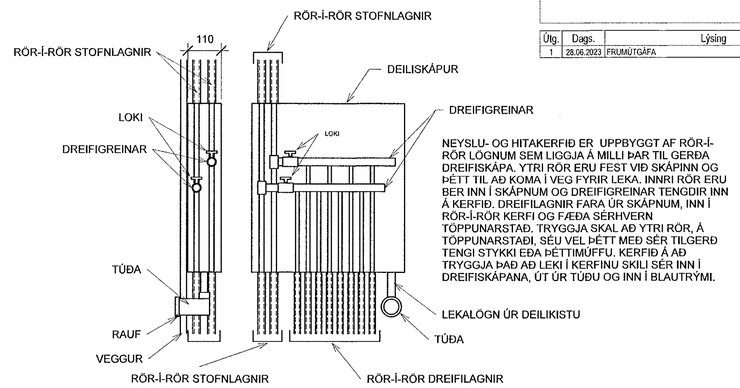

NEYSLU- OG HITAKERFIÐ ER UPPBYGGT AF RÖR-Í-RÖR LÖGNUM SEM LIGGJA Á MILLI ÞAR TIL GERÐA DREIFISKÁPA. YTRI RÖR ERU FEST VIÐ SKÁPINN OG ÞETT TIL AÐ KOMA Í VEG FYRIR LEKA. INNRI RÖR ERU BER INN Í SKÁPNUM OG DREIFIGREINAR TENGDIR INN Á KERFIÐ. DREIFILAGNIR FARA ÚR SKÁPNUM, INN Í RÖR-Í-RÖR KERFI OG FÆÐA SÉRHVERN TÖPPUNARSTAÐ. TRYGGJA SKAL AÐ YTRI RÖR, Á TÖPPUNARSTAÐI, SÉU VEL ÞÉTT MEÐ SÉR TILGERÐ TENGI STYKKI EÐA ÞÉTTIMÚFFU. KERFIÐ Á AÐ TRYGGJA ÞAÐ AÐ LEKI Í KERFINU SKILI SÉR INN Í DREIFISKÁPANA, ÚT ÚR TÚÐU OG INN Í BLAUTRÝMI.

DEILIKISTA NEYSLU- OG OFNAKERFIS [1:10]

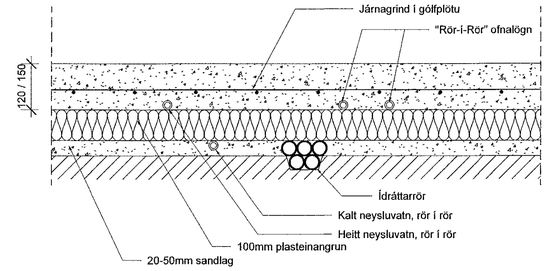

LAGNIR Í BOTNPLÖTU

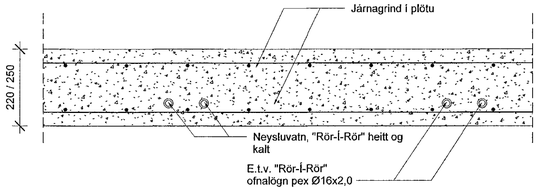

LAGNIR Í PLÖTU

Snjóbræðsla í tröppur
Mkv. 1:25

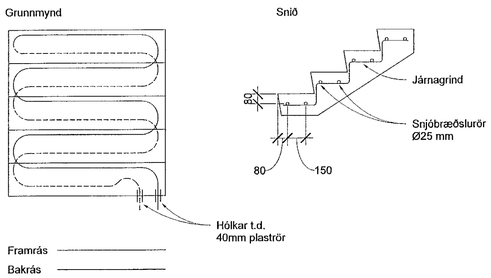

Snjóbræðslulögn í tröppur krefst sérstakrar úftærslu. Mikilvægt er að ekki festi ísingu eða snjó á tröppunefið.

Í hverja tröppu á að leggja tvær pípur, þá heitari í tröppunefið, sjá mynd að ofan. Tröppulögn er eina tilfellið þar sem rétt er að krossleggja pípurnar. Það er gert til að fá stærri radíus og minnka hættu á broti.

Lokað kerfi með frostlegi skal notað í snjóbræðslu á tröppum

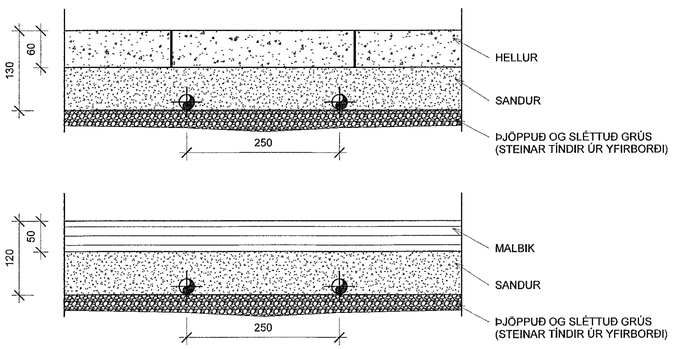

SNJÓBRÆÐSLA 1:5

Dreifibox loftræstingar

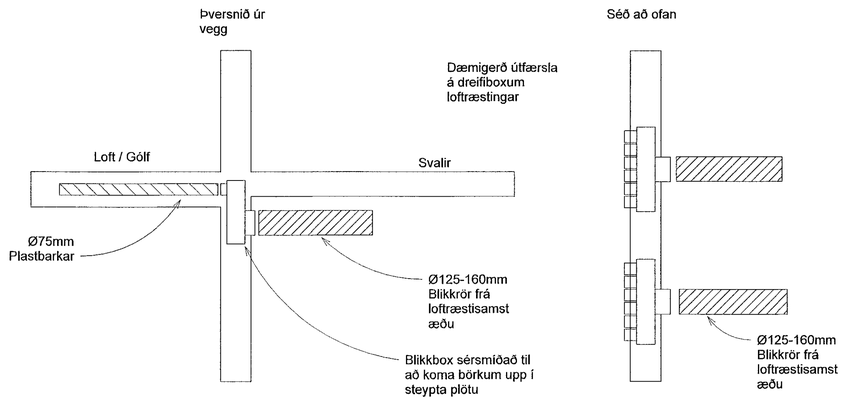

VERKFRÆÐISTOFA
NNE Verkfræðistofa ehf
Hæðasmári 6 - 201 Kópavogur Ísland
s. 899-3077 / 899-3577
Kt. 460421-0470. nne@nne.is www.nne.is

ÁSHAMAR 50
221 HAFNARFJÖRÐUR

SKÝRINGAR - LAGNIR
SÉRUPPDRÁTTUR - HITA- OG NEYSLUVATNSLAGNIR

Hönnun:	SJ	Verknúmer:	22047
Teiknað:	SJ	Mælikvarði:	-
Yfirfarið:	NG	Dagsetning:	28.06.2023

Samþykkt: Hákon Örn Ómarsson Kt. 300577-3189 — Teikn.nr: P0-03

Áritun hönnunarstjóra: Þorvarður L. Björgvinsson Kt. 250572-3529 — Útgáfa: 1

Útgáfa / Dagsetning aðaluppdráttar: A / 13.06.2023

Samþykkt þann 25. JÚLÍ 2023
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði

Útg.	Dags.	Lýsing	Nafn
1	28.06.2023	FRUMÚTGÁFA	HÖÖ

Copyright © NNE Verkfræðistofa ehf - Hönnuðir áskilur sér allan rétt á teikningum - Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

Plot: 05/23/18
Save: 30.6.2023 15:24:46
Skrá: M:\AVR\22\22047 - Áshamar 50\02 DESIGN\02 P - PÍPULAGNIR\P0_Áshamar 50_Skýringar.rvt