

Útg.	Dags.	Skýring	Braf.	Yfirf.
A	19.06.2023		AG	BK

- Frárennslí skýringar
- Frárennslí skólþip
 - Frárennslí regnvatn
 - - - Frárennslí dren

Ómerktur hringur táknar að lögnum færist upp eða niður innan hæðar.
 Ringur merktur PU, PN eða PU/PN táknar að lögnum færist upp eða niður á milli hæða.

T.K. - Áætlaður topp kóti
 B.K. - Botnkóti

GN1: Gólfniðurfall úr plasti með lyktarlöku, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfrí rist 100x100

GN2: Sturtúniðurfall úr plasti með lyktarlöku, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfrí rist 150x150

GN3: Gólfniðurfall úr plasti með lyktarlöku, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfrí rist 100x100

GN4: Sturtúniðurfall úr plasti með lyktarlöku, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfrí rist 150x150

PN1: Hliðarvísandi þakniðurfall með áföstum kruga úr þakpappa með gataðri upphækkun úr ryðfríu stáli innan við þakkarnt, DN70/50 tengistútur. Fyrir ofan niðurfalli skal setja DN50 öryggisyrifall


PN2: Svataniðurfall úr plasti, DN50 hliðarvísandi tengistútur, ryðfrí rist 100x100

PN3: Svataniðurfall úr plasti, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfrí rist 100x100

PN4: Svataniðurfall úr plasti með áföstum kruga úr þakpappa, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfrí rist 100x100

Skolplagnir skulu lagðar í 20% halla eins þétt við loft og hægt er nema annað sé tekið fram á teikningum

Regnvatnslagnir skulu lagðar í 10% halla eins þétt við loft og hægt er nema annað sé tekið fram á teikningum

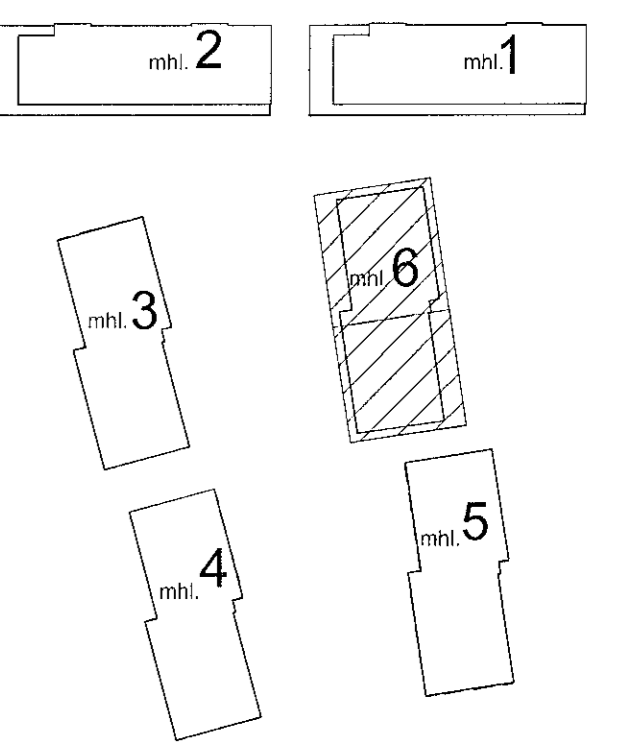

Áshamar 12-26
 Fjölbýlishús
 221 Hafnarfjörður

Lagnir og loftræsing
 Fráveita
 1.hæð - Áshamar 26 - mhl. 06

TEKNIÐUMÉR	BLAÐSTÆRD	HANNAÐ	AG
21-133	A1	TEKNIÐ	AG
L_F_01_08		YFIRFAR	BK
DAGS.	MÆLIKVARÐI	ÚTGÁFA	
19.06.2023	1:50	A	

VERKTEIKNING GERD Á GRUNNI ADALUPPDRATTA SEM SAMÞYKKTIR VORU ÞANN: 14 DEC 2022

Róbert A. Róbertsson - KL 060104-8429

