

**Frárennsliskýringar**

- Frárennsliskjól
- Frárennsliregnvatn
- - - Frárennslidren

Ómerktur hringur táknað að lögn færast upp eða niður innan hæðar.  
Hringur merktur PU, PN eða PU/PN táknað að lögn færast upp eða niður á milli hæða.

T.K - Áætlaður topp kóti  
B.K - Botnkóti

GN1: Gólfniðurfall úr plasti með lykarioka, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfri rist 150x150

GN2: Sturtuníðurfall úr plasti með lykarioka, DN50 aturvísandi tengistútur, ryðfri rist 150x150

GN3: Gólfniðurfall úr plasti með lykarioka, DN50 hlöðarvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

DN1: Hliðarvísandi þakniðurfall með áföstum kraga úr þakpappa með gáðstri uppþakkuð úr ryðfri stáli innan við þakant, DN70/50 tengistútur. Fyrir ofan niðurfall skal setja DN50 öryggisfírfall


DN2: Svalaníðurfall úr plasti, DN50 hlöðarvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

DN3: Svalaníðurfall úr plasti, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

DN4: Svalaníðurfall úr plasti með áföstum kraga úr þakpappa, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

Skolplagnir skulu lagðar í 20% halla eins þétt við loft og hægt er nema annað sé tekið fram á teikningum

Regnvatnslagnir skulu lagðar í 10% halla eins þétt við loft og hægt er nema annað sé tekið fram á teikningum

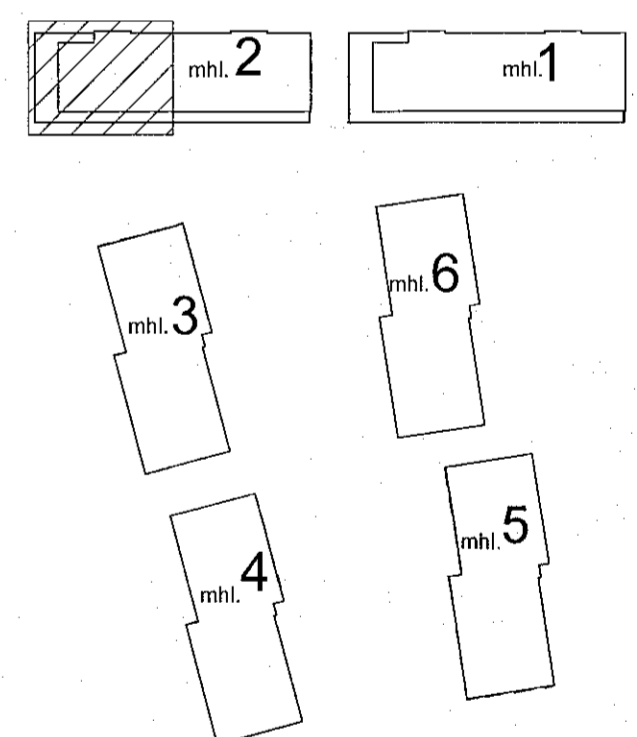

VERKTEIKNING GERD Á GRUNNI AÐALUPPDRATTA SEM SAMÞYKKTIR VORU ÞANN: 29 JUN 2022  
A. Halvarsson