


OFNATAFLA AT= 35° C

2.hæð	Nr. Ofus/slaufu	Útreiknað varmaþörf [W]	Stærð á ofni H x L (mm)SL.M.	Valinn ofni ARköst [W]	Lokar	Athugasemnd
Hús 44						
Íbúð 201						
Gangur		105 W				
Pv		37 W				ofnaki
Bað	201-1	49 W	1160 500	350 W	B	Handklöfn
Alrymi	201-2	1,525 W	400C 1000	640 W	F	
	201-3		400C 2000	1,281 W	F	
Svefnherbergi	201-4	262 W	600A 700	373 W	F	
Svefnherbergi	201-5	262 W	600A 700	373 W	F	
Svefnherbergi	201-6	419 W	600A 1000	533 W	F	
Íbúð 202						
Gangur		97 W				ofnaki
Svefnherbergi v	202-1	401 W	600A 1000	533 W	F	
Svefnherbergi v	202-2	242 W	600A 700	373 W	F	
Alrymi	202-3	1,321 W	400B 1000	495 W	F	
	202-4		400B 2000	991 W	F	
Bað	202-5	57 W	1160 500	350 W	B	Handklöfn
Íbúð 203						
Alrymi	203-1	906 W	400C 2000	1,281 W	F	ofnaki
Svefnherbergi v	203-2	366 W	600A 1000	533 W	F	
Bað	203-3	58 W	1160 500	350 W	B	Handklöfn
Íbúð 204						
Alrymi	204-1	1,233 W	400A 1000	376 W	F	ofnaki
	204-2		600A 2000	1,066 W	F	
Bað	204-3	159 W	1160 500	350 W	B	Handklöfn
Svefnherbergi	204-4	623 W	600C 700	618 W	F	
Svefnherbergi	204-5	244 W	600A 700	263 W	F	
Sameign						
Forrymi 0205		175 W				
Stigahús 0206	206-1	545 W	600A 1600	853 W	B	
Varmaþörf alls:		9,085 W	Valið alls:		11,982 W	

Samþykkt þann
18. apríl 2023
fh. byggingarkultúrans í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		

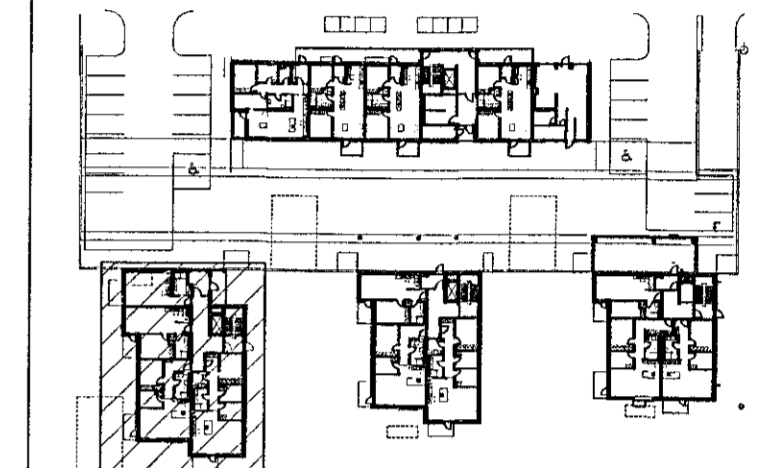

Lykilmynd 1:1000

Lagnir frá tengikistum eru Ø16 RÖR í RÖR

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggir eða plötur skal koma brunabétting, á fallstamma skal setja eldvarnarbröða eða eldvarnarbröða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttá aðalhönnuðar.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Fkv, s. 554-6950 / 897-5363

Áshamar 42-48, Hafnarfjörður

Lagnir -Hitalagnir hús 44 - MHL2
Grunnmynd 2.hæð

Thema	SH/EHK	Teknað	MMA	Tekna. nr.
Dagsetning	04.10.2022	Mei.	1:50	L-303-2

Sigurður Hafsteinsson kt. 030859-7749
Byggingarkultúr og byggingarfræðingur
Netfang: sigurdur@vektor.is
Samskipti: 777-7777
Samþykkt aðalhönnuðar / samráðgjafarhönnuðar:
Þórarinn Malmquist
kt. 031071-5269