


OFNATAFLA ΔT=35° C

3.hæð	Nr. Ofns/slaufu	Útreiknuð varmaþörf [W]	Stærð á ofni H x L (mm)SL/M	Valinn ofni Afköst [W]	Lokar	Athugasemd
Hús 44						
Íbúð 301						
Gangur		105 W				ofnákista
Pv		37 W				
Bað	301-1	49 W	1160	500	350 W	B HandkLofn
Alfými	301-2	1,577 W	400C	1000	610 W	F
	301-3		400C	1400	896 W	F
Svefnherbergi	301-4	262 W	600A	700	373 W	F
Svefnherbergi	301-5	262 W	600A	700	373 W	F
Svefnherbergi	301-6	419 W	600A	1000	533 W	F
Íbúð 302						
Gangur		97 W				ofnákista
Svefnherbergi v	302-1	401 W	600A	1000	533 W	F
Svefnherbergi v	302-2	242 W	600A	700	373 W	F
Alfými	302-3	1,269 W	400B	1000	495 W	F
	302-4		400B	2000	991 W	F
Bað	302-5	57 W	1160	500	350 W	B HandkLofn
Íbúð 303						
Alfými	303-1	906 W	400C	2000	1,281 W	F ofnákista
Svefnherbergi v	303-2	366 W	600A	1000	533 W	F
Bað	303-3	58 W	1160	500	350 W	B HandkLofn
Íbúð 304						
Alfými	304-1	1,233 W	400A	1000	376 W	F ofnákista
	304-2		600A	2000	1,066 W	F
Bað	304-3	159 W	1160	500	350 W	B HandkLofn
Svefnherbergi	304-4	623 W	600C	700	618 W	F
Svefnherbergi	304-5	244 W	600A	700	263 W	F
Sameign						
Forrymi 0305		175 W				
Stigahús 0306	306-1	545 W	600A	1600	853 W	B
Varmaþörf alls:		9,085 W	Valið alls:		11,597 W	

Samþykkt þann
18. apríl 2023
Th. Byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

Útgáfa	Lýsing	Dags.

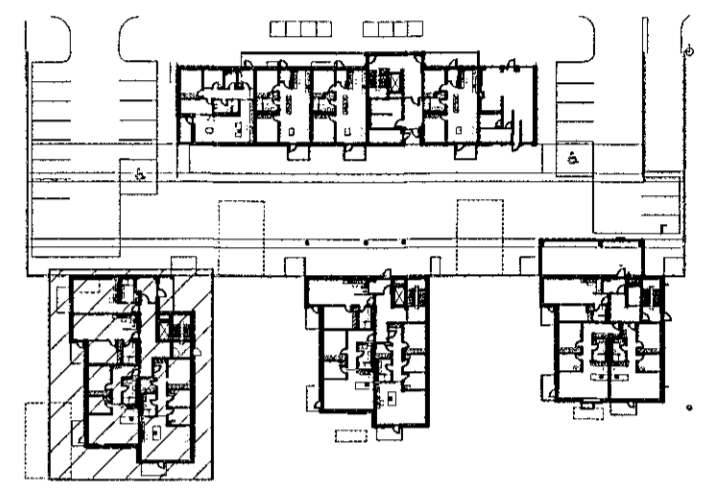

Lykilmynd 1:1000

Lagnir frá tengikistum eru Ø16 RÖR í RÖR

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggir eða plötur skal koma brunabétting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttá aðalhönnuðar.

VEKTOR
-hönnun og ráðgjöf-
Stúmúla 3, 108 Rvk, s: 554-6660 / 897-5363

Áshamar 42-48, Hafnarfjörður

Lagnir -Hítalagnir hús 44 - MHL2
Grunnmynd 3.hæð

Heiti	Teiknað	Teikn. nr.
SHVEIK	MMA	
Dagsetning	Msk.	1:50
Sigurður Halsteinnsson kt. 030859-7749		L-304-3
Byggingstæknifræðingur		
Netfang: sigur@vektor.is		

Samþykkt hönnuð
Samiðkt aðalhönnuðar / samráðinguhönnuðar:
Þórarinn Malmquist
kt. 031071-5269