


OFNATAFLA ΔT= 35° C

4.hæð	Nr. Ofns/taufa	Útreiknað varmaþörf [W]	Stærð á ofni H x L (mm)SLM	Valinna ofn Aftakst [W]	Lokar	Athugasemd
Hús 44						
Íbúð 401						
Gangur		105 W				
Pv		37 W				ofnakista
Bað	401-1	49 W	1160	500	350 W	B Handklöfn
Alþými	401-2	1,525 W	400C	1000	640 W	F
	401-3		400C	2000	1,281 W	F
Svefnherbergi	401-4	262 W	600A	700	373 W	F
Svefnherbergi	401-5	262 W	600A	700	373 W	F
Svefnherbergi	401-6	419 W	600A	1000	533 W	F
Íbúð 402						
Gangur		97 W				ofnakista
Svefnherbergi v	402-1	401 W	600A	1000	533 W	F
Svefnherbergi v	402-2	212 W	600A	700	373 W	F
Alþými	402-3	1,427 W	400B	1000	495 W	F
			400B	2000	991 W	
Bað	402-4	57 W	1160	500	350 W	B Handklöfn
Íbúð 403						
Alþými	403-1	906 W	400C	2000	1,281 W	F ofnakista
Svefnherbergi v	403-2	366 W	600A	1000	533 W	F
Bað	403-3	58 W	1160	500	350 W	B Handklöfn
Íbúð 404						
Alþými	404-1	1,233 W	400A	1000	376 W	F ofnakista
Bað	404-2	159 W	1160	500	1,066 W	F
Bað	404-3	159 W	1160	500	350 W	B Handklöfn
Svefnherbergi	404-4	623 W	600C	700	618 W	F
Svefnherbergi	404-5	244 W	600A	700	263 W	F
Sameign						
Forrymi 0405		175 W				
Stigahús 0206	406-1	545 W	600A	1600	853 W	B
Varmaþörf alls:		9,192 W	Valið alls:		11,982 W	

Samþykkt þann
18. apríl 2023
fr. byggingarfulltrúans í Hafnarfjarði
Róbert A. Robertsson

Útgáfa	Lýsing	Dags.

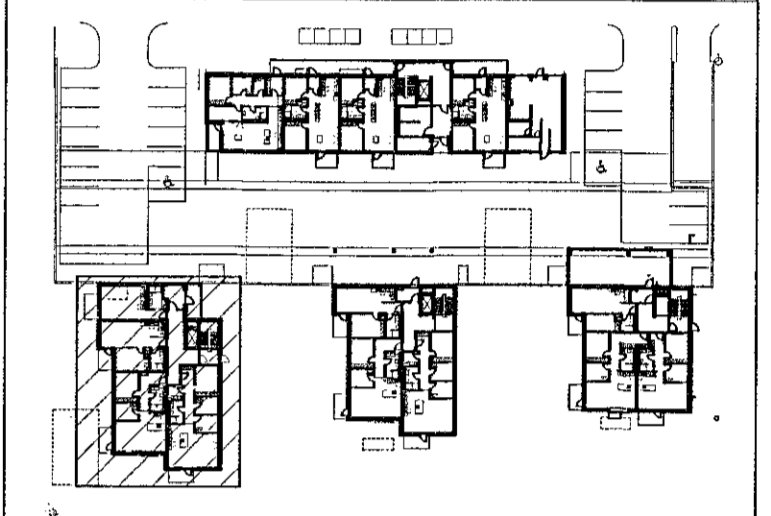

Lykilmynd 1:1000

Lagnir frá tengikistum eru Ø16 RÖR í RÖR

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggir eða plötur skal koma brunabætting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum.
Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttá aðalhönnuðar.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumála 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

Áshamar 42-48, Hafnarfjörður

Lagnir -Hitalagnir hús 44 - MHL2
Grunnmynd 4.hæð

Henntað	SH/EPK	Teknað	MMA	Reinv. nr.
Dagsetning	04.10.2022	Mik.	1:50	L-305-4
Sigurður Halsteinnsson kt. 030859-7749 Byggingaáskrifaborgun Netfang: sigur@vektor.is				

Samþykkt hönnuð:
Pórarinn Malmquist
kt. 031071-5269