SV-1
4H: 3.stk
3H: 6.stk
2H: 6.stk
1H: 6.stk

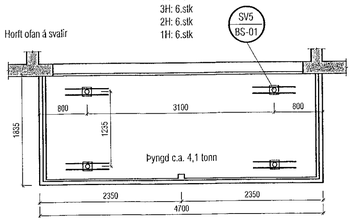

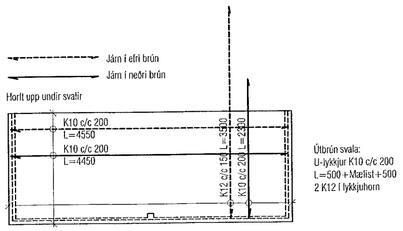

Útbrún svala:
U-lykkjur K10 c/c 200
L=500+Mælist+500
2 K12 í lykkjuhorn

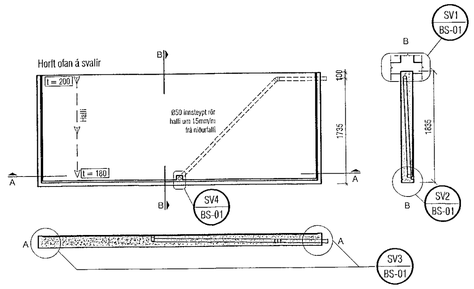

SV-2
4H: 3.stk
3H: 3.stk
2H: 3.stk
1H: 3.stk

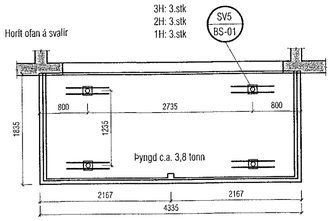

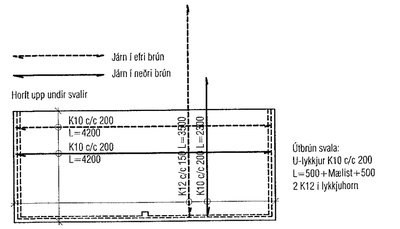

Útbrún svala:
U-lykkjur K10 c/c 200
L=500+Mælist+500
2 K12 í lykkjuhorn

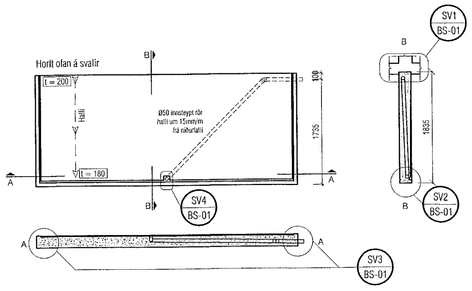









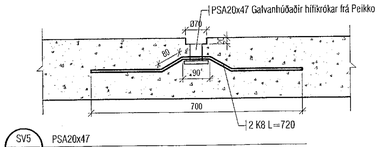

Samþykkt þann
09. des. 2022
fh. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnum kringum op og brúnir og fl.

Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og raufar (sjá lagnateikn.)

ATH!
VARÐANDI STEYPUHULU SJÁ NÁNAR Á SKÝRINGABLAÐI B01.

ALLAR SVALAPLÖTUR SKULU STEYPTAR MEÐ C30/37 STEINSTEYPU MEÐ ÞÉTTUM FYLLIEFNUM !

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN GAUMGÆFILEGA ÁÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

Áshamar 56 - Hafnarfjörður

Forsteyptar svalir
Smíðateikning - Grunnmyndir og deili

Hannað	Teiknað	Teikn. nr.
SH/ÖJH	ÖJH	BS 01
Dagsetning: 14.07.2022	Mkv. 1:50	

Sigurður Hafsteinsson kt. 030859-7749
Byggingatæknifræðingur
Netfang: sigurdur@vektor.is

Samþykkt hönnuðar:

Samþykkt aðalhönnuðar / samræmingarhönnuðar:

Blaðst. A1