




Samþykkt þann
08. des. 2022
Íb. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

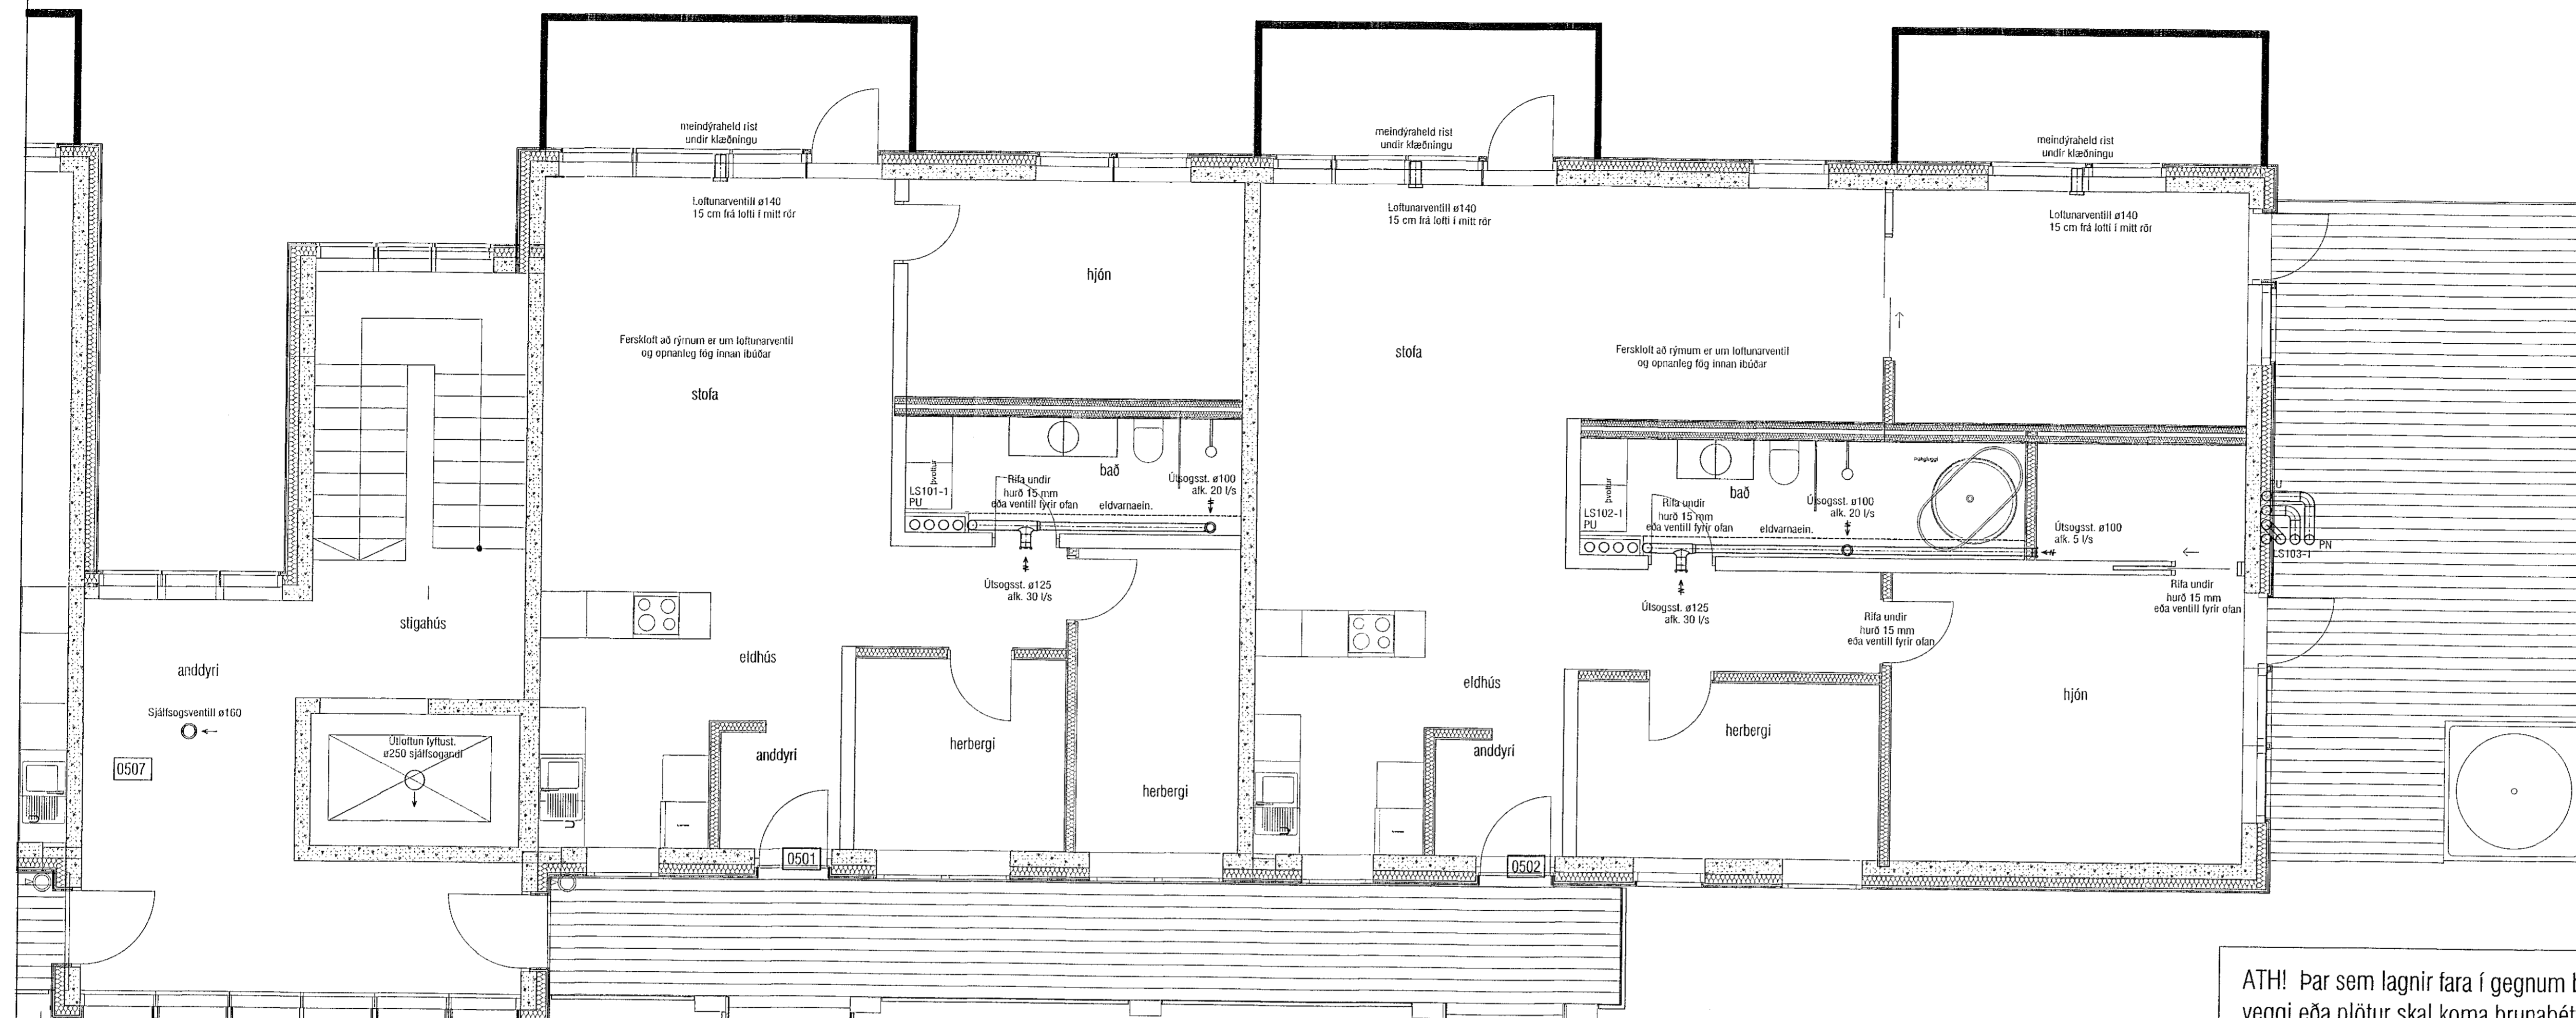

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi vegg eða plötur skal koma brunapétting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráta aðalhönnuðar.

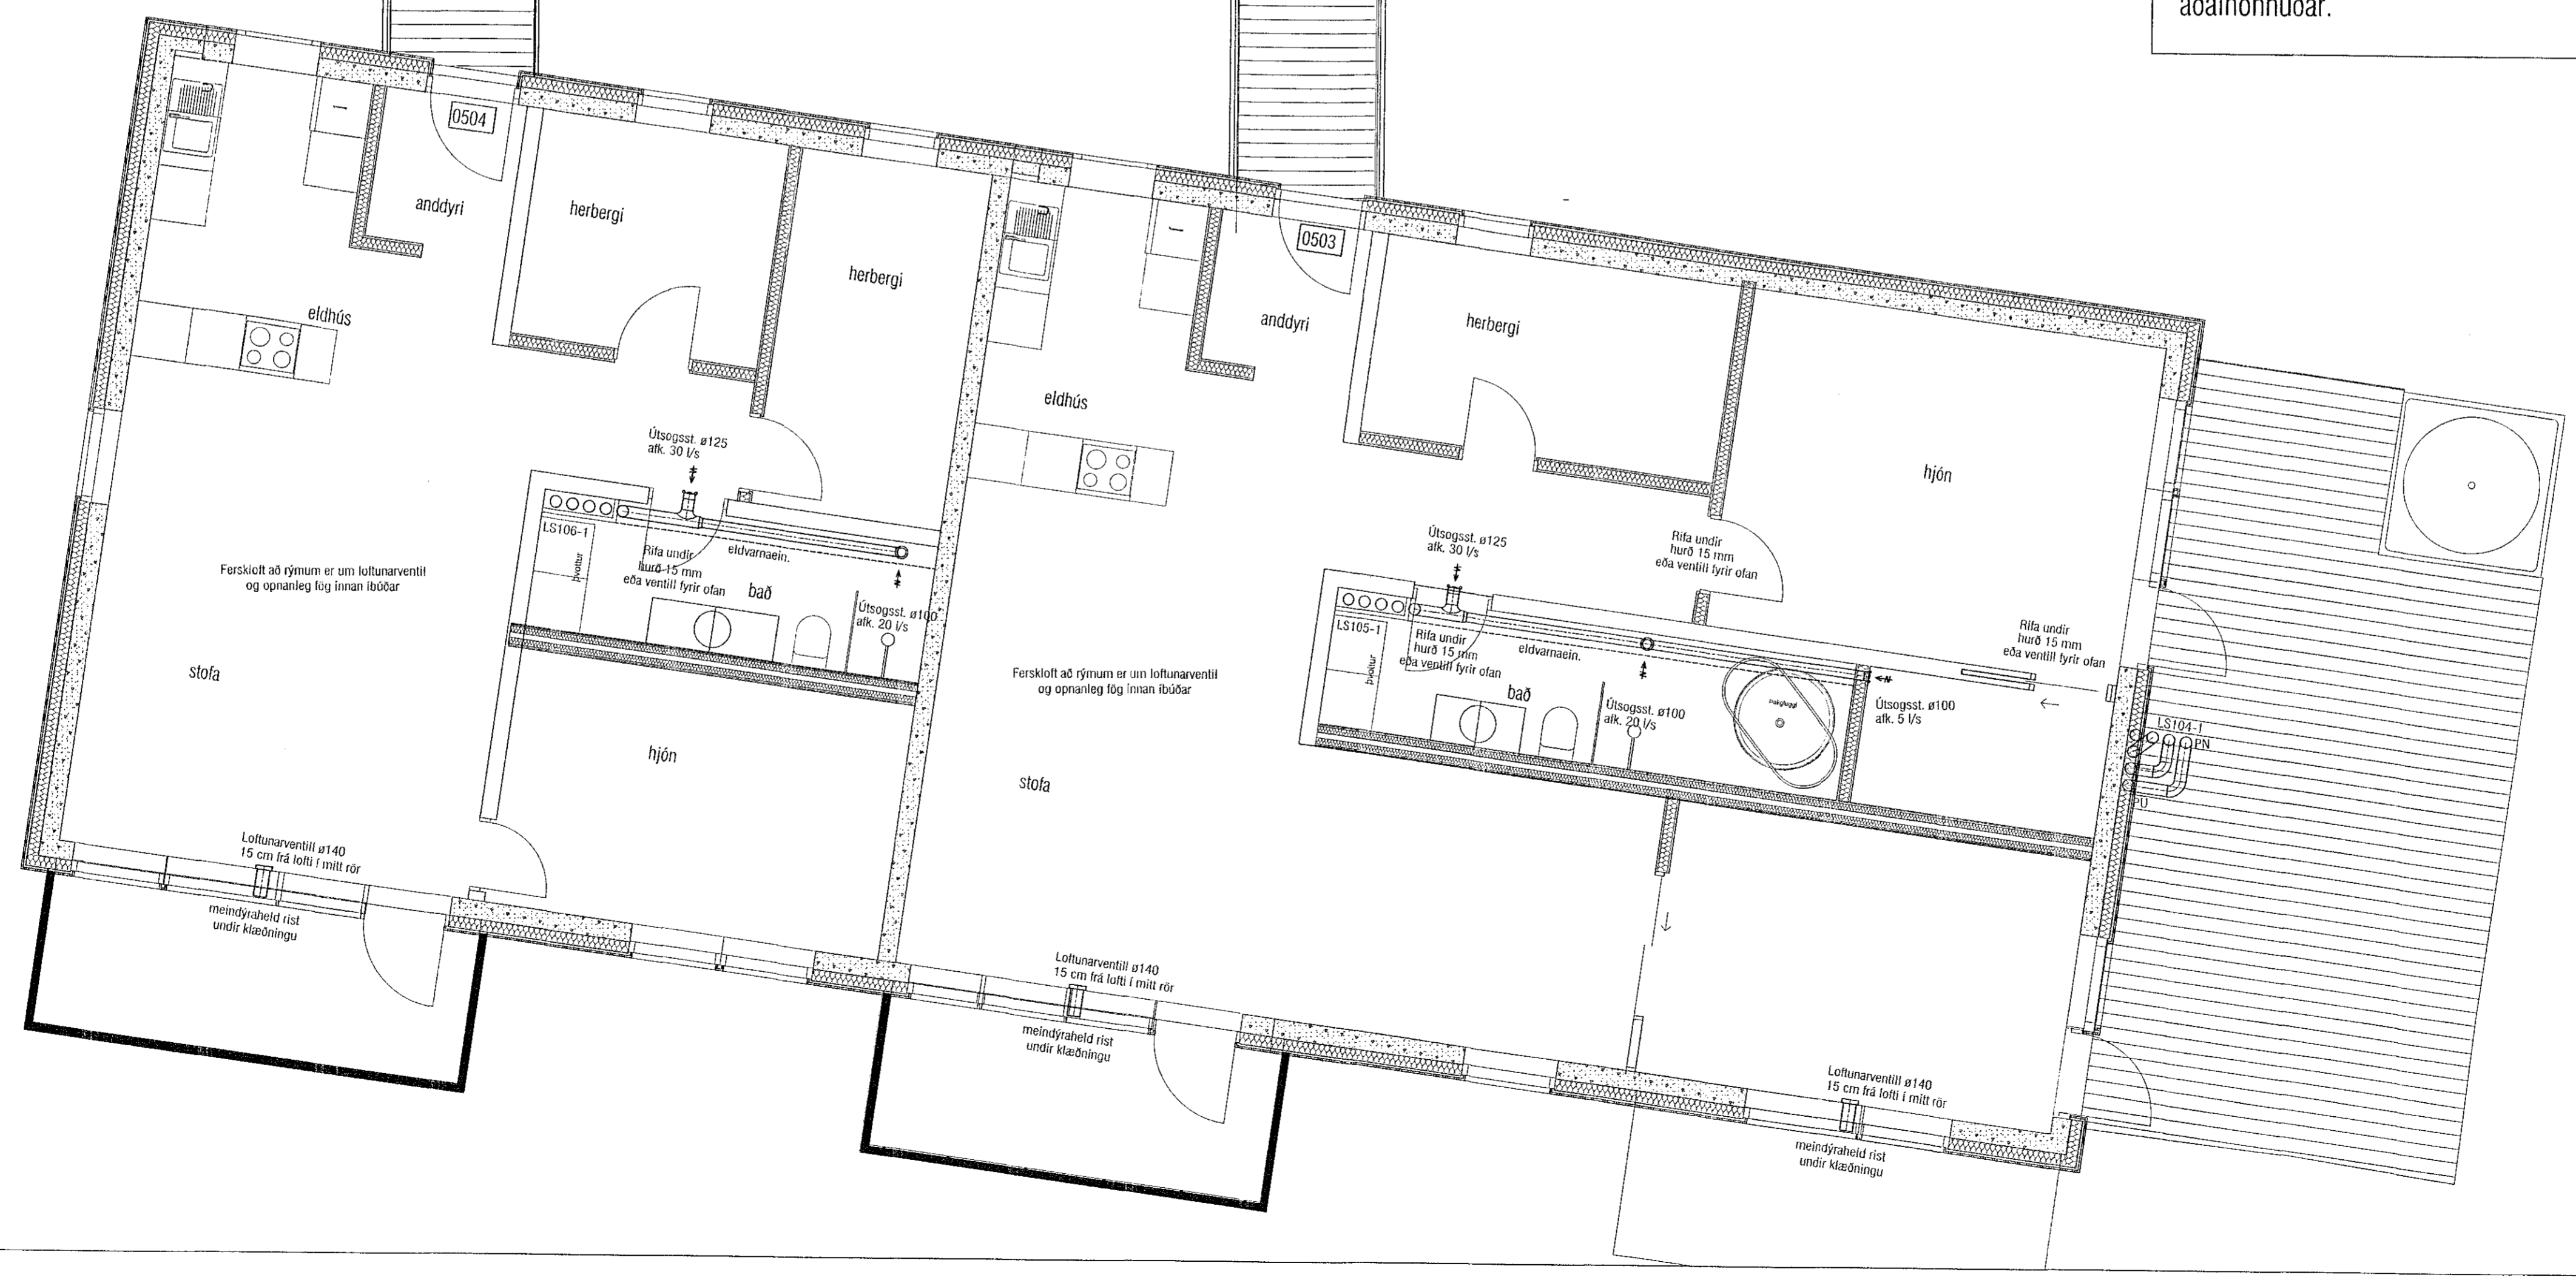

| Útgáfa | Lýsing | Dags. |
|--------|--------|-------|
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |

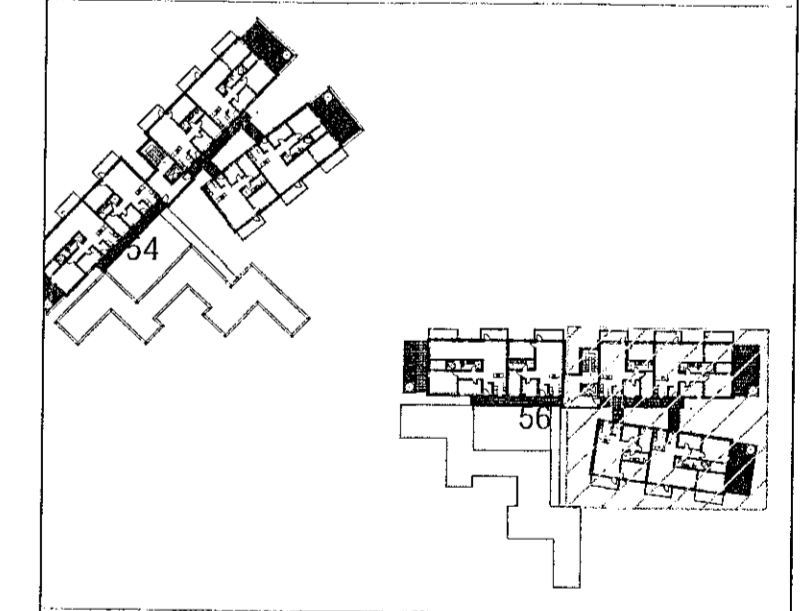

LYKILMYND 1:1250

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

Áshamar 56, Hafnarfjörður

Lagnir -loftþræsing
Grunnmynd 5.hæð I

| | | | | |
|--|------------|--------|------|----------|
| Hannað | SHVEK | Teknað | MMA | Tel. nr. |
| Dagsetning | 01.09.2022 | Msk. | 1:50 | L-414-5 |
| Sigurður Halsteinnsson kt. 030859-7749 Byggingstærleikadeild Netfang: sigurdur@vektor.is | | | | |

Samþykkt hönnuð
Samþykkt aðalhönnuðar / Framfarir hönnuðar:
[Signature]
Blátt. A1