


LS110-1
frakblásari
Aflikt: 200 Vs við 100 Pa
Salkassi 2600x100x500 einangraður að línan
með 50 mm hljóðfangandi stökuplötum.
AKUDEC hljóðgildubarki L=500, á hvert rör.

LS111-1
frakblásari
Aflikt: 250 Vs við 100 Pa
Salkassi 2000x1100x500 einangraður að línan
með 50 mm hljóðfangandi stökuplötum.
AKUDEC hljóðgildubarki L=500, á hvert rör.

LS112-1
frakblásari
Aflikt: 250 Vs við 100 Pa
Salkassi 2000x1100x500 einangraður að línan
með 50 mm hljóðfangandi stökuplötum.
AKUDEC hljóðgildubarki L=500, á hvert rör.

○ ←
Sjálfsgevenillí ø160

○
Útloftun lyftust.
ø250 sjálfsgandi

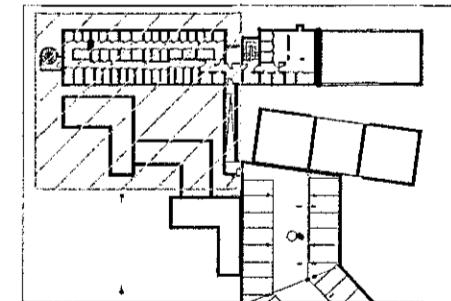

LYKILMYND 1:1250

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Stóumúla 3, 108 Rvk, s. 554-6650 / 697-5363

Áshamar 54, Hafnarfjörður

Lagnir -loftþræsing
Grunnmynd þak II

Heiti	SH/EPK	Teiknað	MMA	Teikn. nr.
Dagsetning	01.09.2022	Miv.	1:50	L-418-6
Sigurður Hafsteinnsson kt. 030859-7749 Byggingutekniáæðingur Netfang: sigurdur@vektor.is				

[Signature]
Samþykkt af: *[Signature]* / Samráðingafjórður: