PP ø160 20 ‰
PVC ø110 20 ‰
KS= 3,63 m
BM
NF
PVC ø110 20 ‰
PVC ø110 20 ‰
PP ø160 20 ‰
KS= 3,63 m
BM
NF
NF
NF
NF
601
400
VS + HL
SV
VS + HL
SV
bN
Hb
Hb
PP ø160 20 ‰
HL
VS
SV
SV
St 8
Hb
Hb
bN
PP ø160 10 ‰
KS= 3,63 m
PVC ø110 20 ‰
PVC ø110 20 ‰
KS= 3,63 m
PP ø160 20 ‰
PP ø160 10 ‰
2583
PP ø160 10 ‰
PP ø160 20 ‰
1056
645
NF
NF
NF
NF
NF
387
645
NF
PVC ø110 20 ‰
PP ø160 20 ‰
KS= 3,63 m
BM
PVC ø110 20 ‰
PVC ø110 20 ‰
PP ø160 20 ‰
KS= 3,63 m
BM
NF
NF
PE-100 Ø 50 mm
Inntak Hv ídráttarrör Pe Ø 150
Kaldavatns inntak PE-100 Ø50 mm
í ídráttarröri Pe Ø 75 mm
Frárennsli hitaveitu PE Ø
50 í 75 mm ídráttarröri
NF
NF
KK= 3,10 m
PE-100 Ø 50 mm
PP ø160 20 ‰
KS= 3,63 m
PP ø160 10 ‰
BM
bN
PVC ø110 20 ‰
PVC ø110 20 ‰
Hitaveitu og kaldavatns-
inntak í tæknirými
NF
NF
NF
NF
PVC ø110 20 ‰
PVC ø110 20 ‰
PP ø160 20 ‰
KS= 3,63 m
bN
BM
PP ø160 10 ‰
NF
NF
NF
705
720
4,30
17
385
PP ø160 20 ‰
PP ø160 20 ‰
PP ø160 20 ‰
PP ø200 20 ‰
PE-100 Ø 90 mm
NF
NF
NF
NF
PVC ø110 20 ‰
Frárennsli hitaveitu PE Ø
50 í 75 mm ídráttarröri
692
380
649
NF
NF
NF
NF
PVC ø110 20 ‰
PP ø200 20 ‰
PP ø160 10 ‰
PP ø160 20 ‰
PVC ø110 20 ‰
KS= 3,63 m
BM
PVC ø110 20 ‰
bN PP ø160 10 ‰
KS= 3,63 m
PP ø160 20 ‰
BM
PVC ø110 20 ‰
KK= 3,10 m
PE-100 Ø 50 mm
Hb
Hb
Hitaveitu og kaldavatn-
sinntak í tæknirými
NF
NF
NF
NF
NF
NF
4,30
17
381
Inntak Hv ídráttarrör Pe Ø 150
Kaldavatns inntak PE-100 Ø50 mm
í ídráttarröri Pe Ø 75 mm
PP ø160 10 ‰
PP ø200 10 ‰
PP ø160 20 ‰
PP ø160 20 ‰
PP ø160 20 ‰
PVC ø110 20 ‰
PVC ø110 20 ‰
PVC ø110 20 ‰
PVC ø110 20 ‰
KS= 3,63 m
KS= 3,63 m
RV
VS +HL
VS HL
RV
VS +HL
St 9
Hb
Hb
Hb
Hb
RV
VS+HL
VS+HL
RV
VS
RV
Hb
Hb
Hb
Hb
Móttekið
Byggingarfulltrúi Hafnarfjarðar
15 SEP 2016

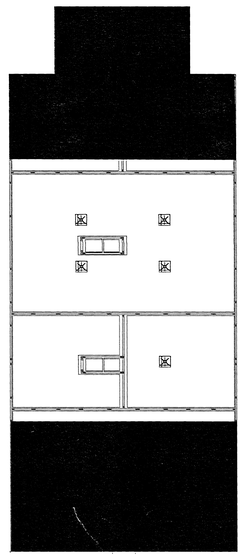

HEILBRIGÐISEFTIRLIT
HAFNARFJARÐAR-
OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
Gúttótorgi 7 / 210 Garðabæ
19/9 2016

Sigurbjartur Halldórsson	kt. 230956-3479	Klettar ehf	Cuxhavengata 1, Hafnarfirði
Birtingarvör 14, 110 Reykjavík	s. 8768022	Teikning: LA.09.06	Grunnlagnir
Dags: 09.09.2016		Kvarði: 1:50	F 02
Teikn: Ólafi Hermannssyni			05/1
Hannað: Ólafi Hermannssyni		Byggingarstjóri:	