RÚMMYND HITALAGNA 1:50

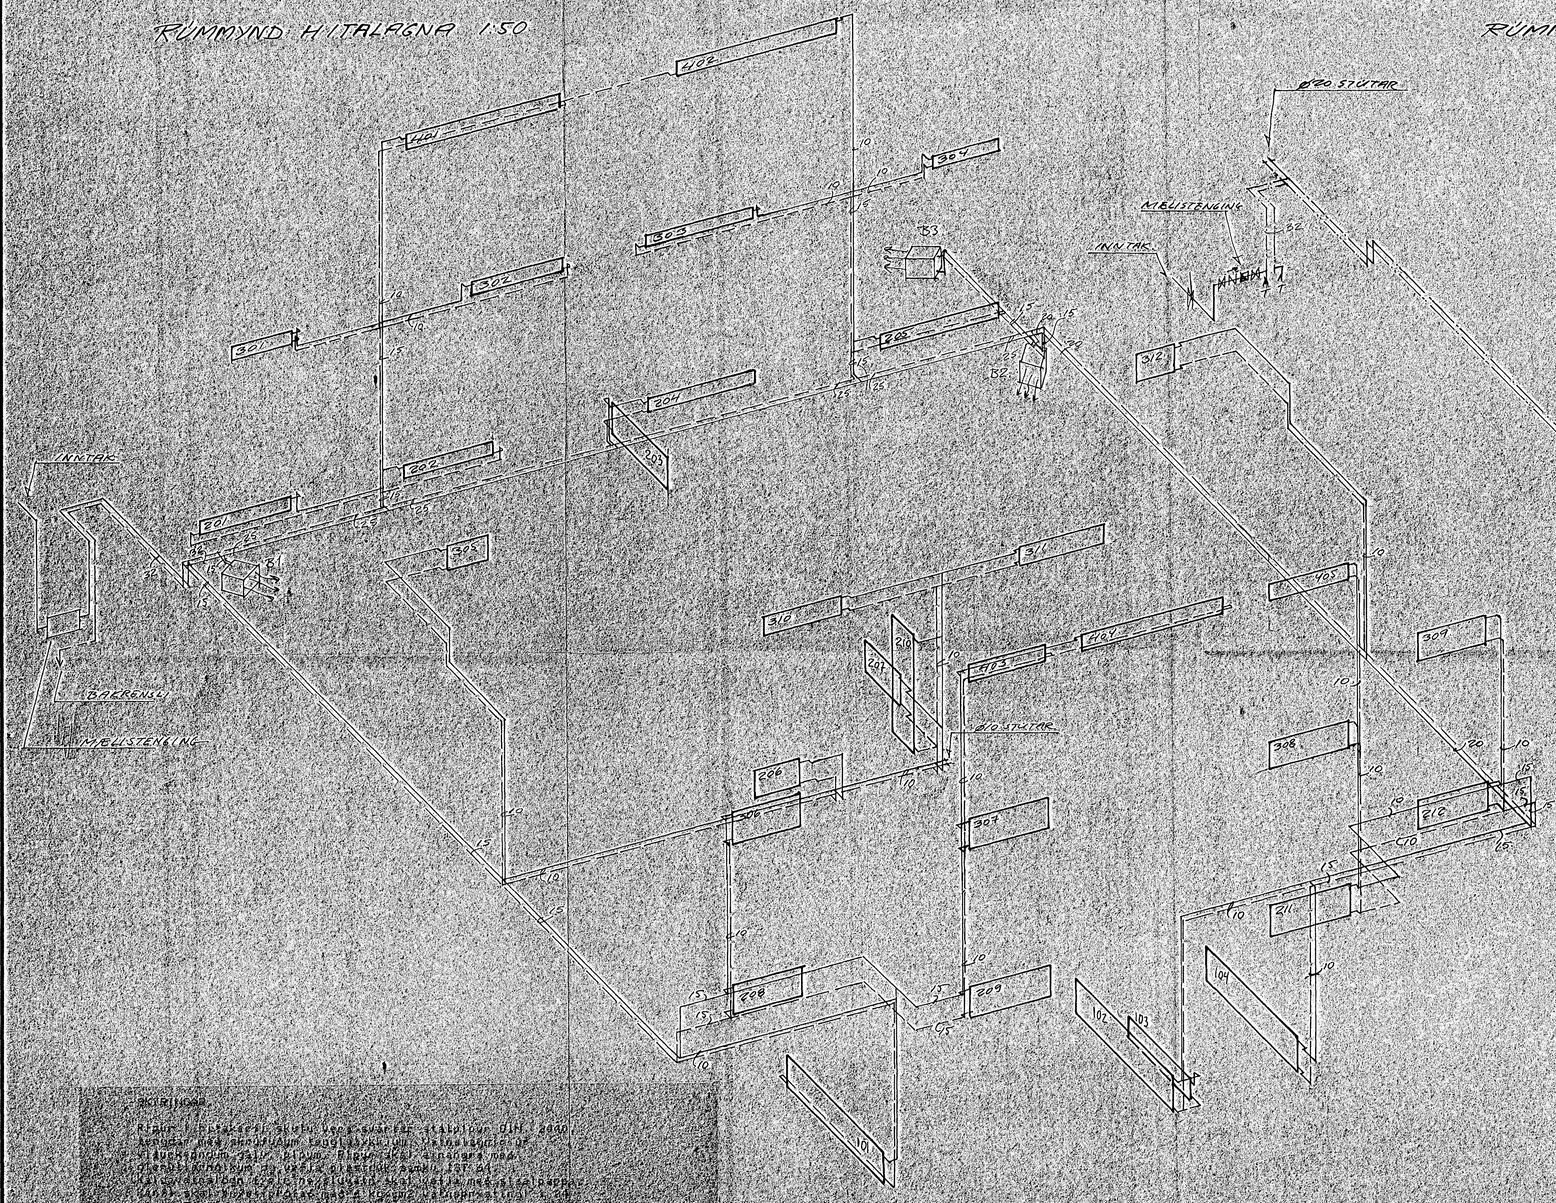

RÚMMYND VATNSLAGNA 1:50

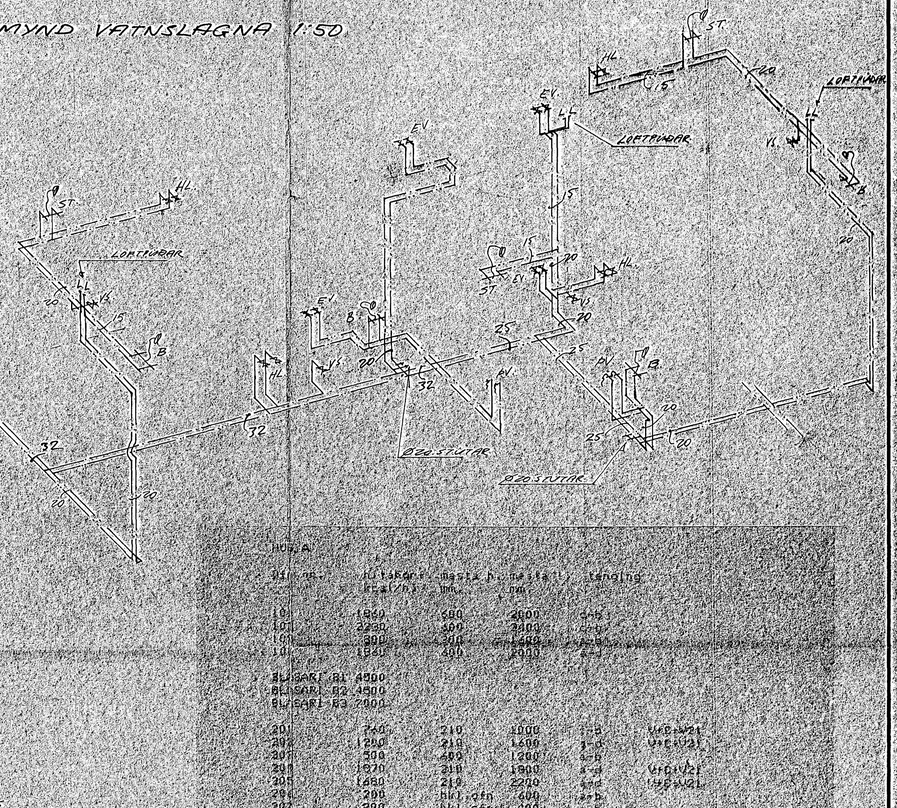

MERKI	gerð m.	lengd	hæð h.	breidd b.	tenging
		frá(?)	mm	mm	
101		1950	500	2000	
102		2230	500	3400	
103		800	500	1600	
104		1940	400	2000	
BLÁSARI B1 4500					
BLÁSARI B2 4500					
BLÁSARI B3 7000					
201		740	210	1000	
202		1250	210	1600	
203		500	400	1200	
204		1670	210	1900	
205		1860	210	2200	
206		300	hringm	400	
207		2800	hringm	3400	
208		700	400	1000	
209		900	400	1400	
210		960	1800	600	
211		700	400	1400	
212		950	400	1900	
301		740	210	1000	
302		1520	210	2000	
303		1520	210	2000	
304		720	210	1000	
305		300	hringm	400	
306		2000	400	1600	
307		950	400	1400	
308		950	400	1400	
309		1140	400	1200	
310		920	400	1200	
311		720	400	1200	
312		960	hringm	900	
401		1500	200	2500	
402		1800	300	2800	
403		960	300	1400	
404		1580	300	2000	
405		960	300	1400	

ATHUGIÐ

Sjálfr í forskrift skulu vera ákvæði stöðluðu DIN 2010 lengdar með tengistykkjum loftræstikerfis. Öll loftræsting skal vera í samræmi við gildandi reglugerðir og staðla um slíkar lagnir. Allar loftræsilagnir í kjallara skulu vera einangraðar með glerull og klæddar með álpappír. Allar loftræsilagnir í kjallara skulu vera einangraðar með glerull og klæddar með álpappír. Allar loftræsilagnir í kjallara skulu vera einangraðar með glerull og klæddar með álpappír. Allar loftræsilagnir í kjallara skulu vera einangraðar með glerull og klæddar með álpappír.

Allar loftræsilagnir í kjallara skulu vera einangraðar með glerull og klæddar með álpappír. Allar loftræsilagnir í kjallara skulu vera einangraðar með glerull og klæddar með álpappír. Allar loftræsilagnir í kjallara skulu vera einangraðar með glerull og klæddar með álpappír. Allar loftræsilagnir í kjallara skulu vera einangraðar með glerull og klæddar með álpappír.

Allar loftræsilagnir í kjallara skulu vera einangraðar með glerull og klæddar með álpappír. Allar loftræsilagnir í kjallara skulu vera einangraðar með glerull og klæddar með álpappír. Allar loftræsilagnir í kjallara skulu vera einangraðar með glerull og klæddar með álpappír. Allar loftræsilagnir í kjallara skulu vera einangraðar með glerull og klæddar með álpappír.

HAFNARFJARÐARBÆR
25 JÚL 1990
BYGGINGAFULLTRÚINN

TEIKNISTOFAN RÖÐULL
ÁRMÚLA 36 · 108 REYKJAVÍK · SÍMI 33950 & 33577

TEIKN.	HG	DAGS.	JÚLÍ '90
REIKN.	HG	VERK.	
YFIRF.	HG	BLAÐ.	303A
MKV.	1:50		

LÆKJARGATA 34 HAFNARF.
HÚS-A
RÚMMYND HITALAGNA
RÚMMYND VATNSLAGNA