Furuberg 13 Hafnarfirði

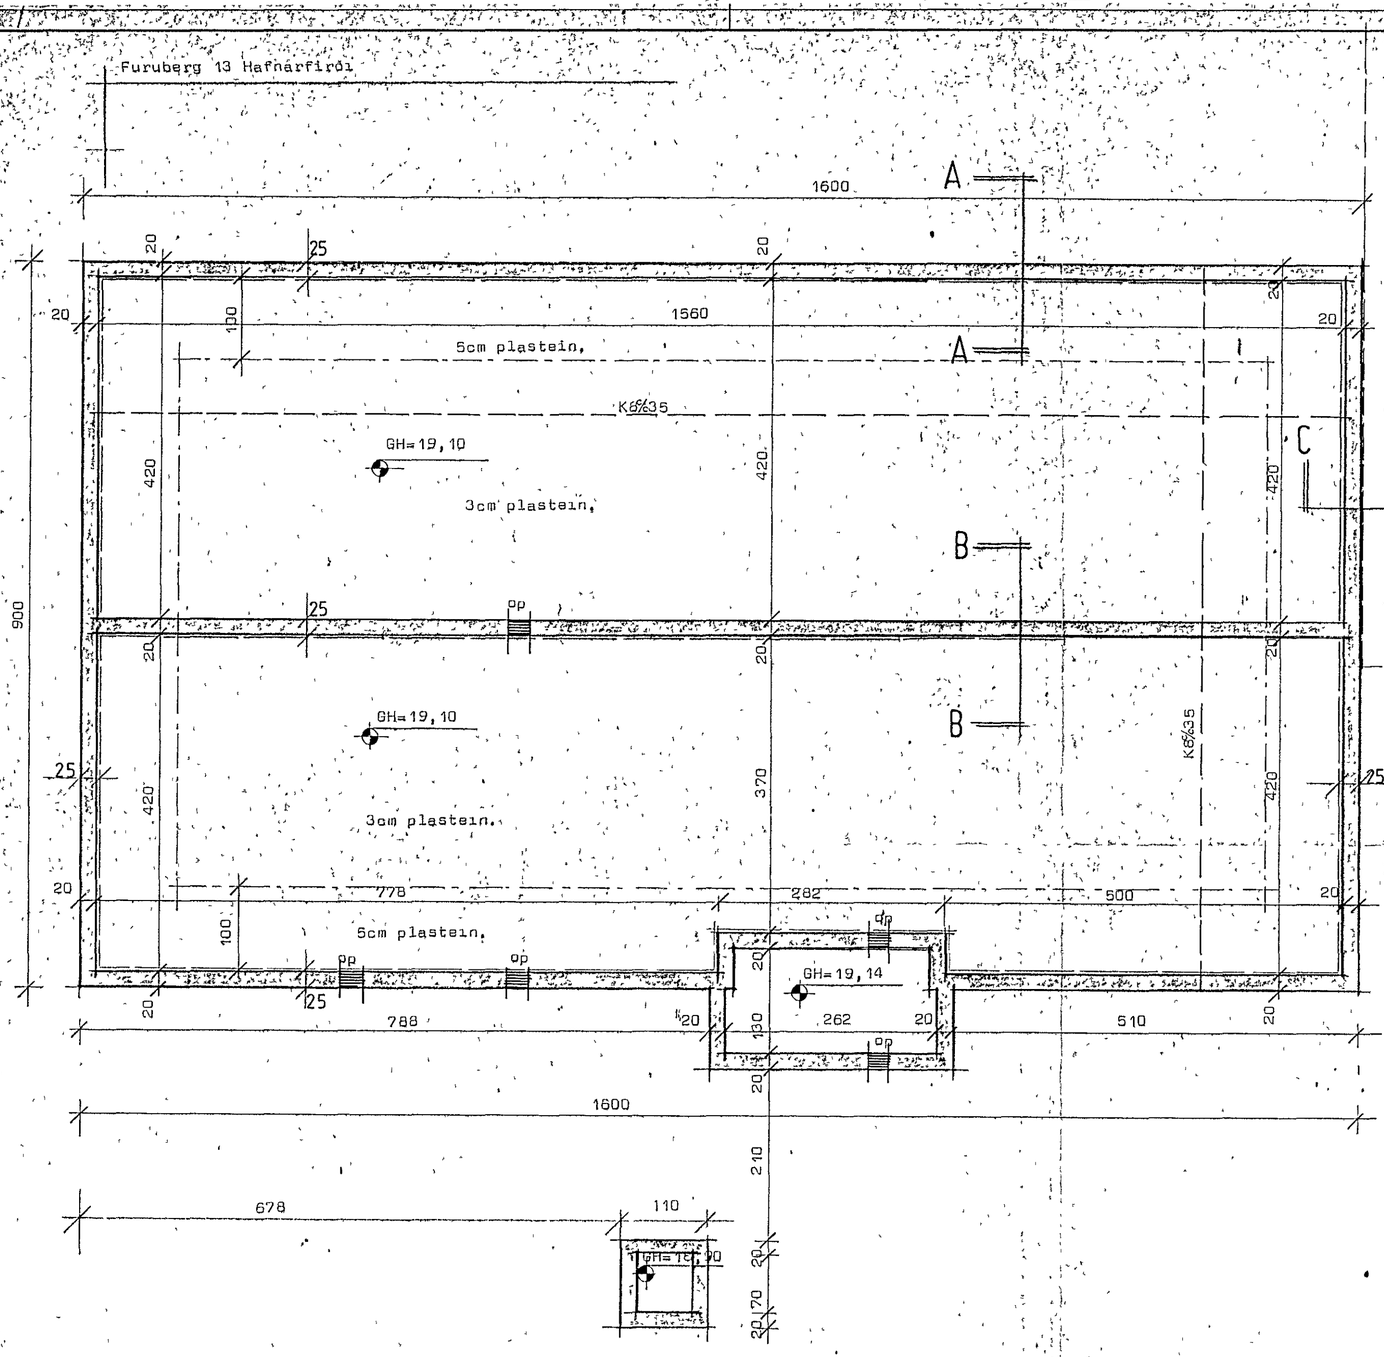

Skýringar. Grafa skal allan lausan jarðveg úr grunni niður á fastan botn (klopp) eins langt útfyrir veggi og sýnt er á sniði A-A. Fylla skal í grunn með bruna og þjappa fyllingu í mest 50cm þykkum lögum með 6-8t titraravaltrara, 6 yfirferðir yfir hvert þjöppunarlag.

Bendistál auðkennt með K er kambstál Ks 40.

Steypa sé S 200 skv ÍST 10 sigmál steypu 6-8 cm.

Prófa skal þjöppun á brunafyllingu með plotuprófi.

$\sigma_{max} = 0{,}97$ kp/cm²

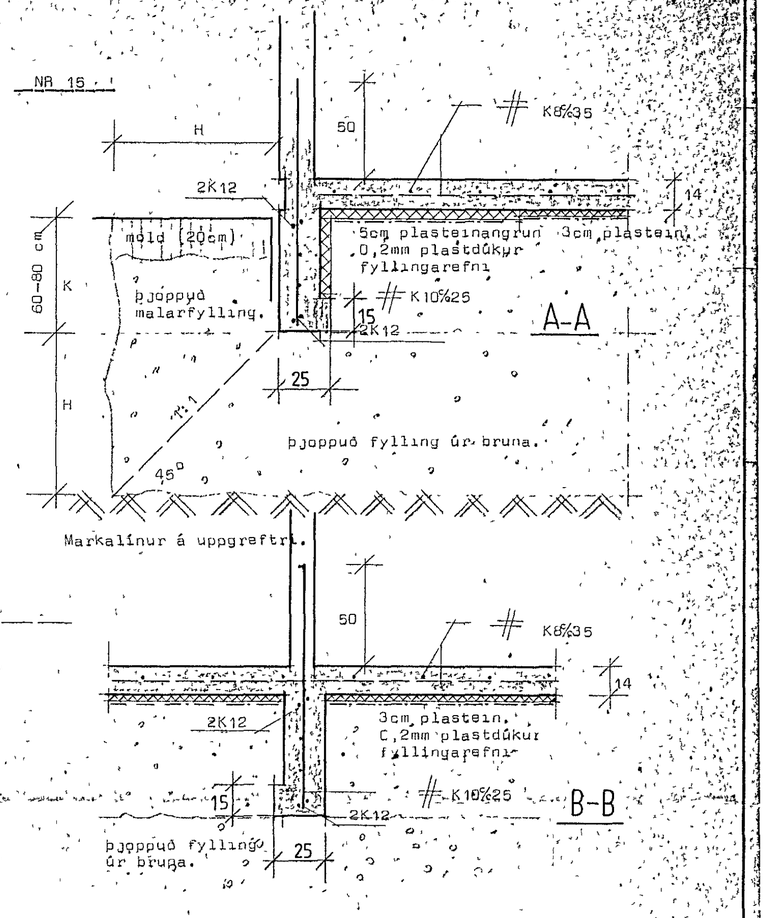

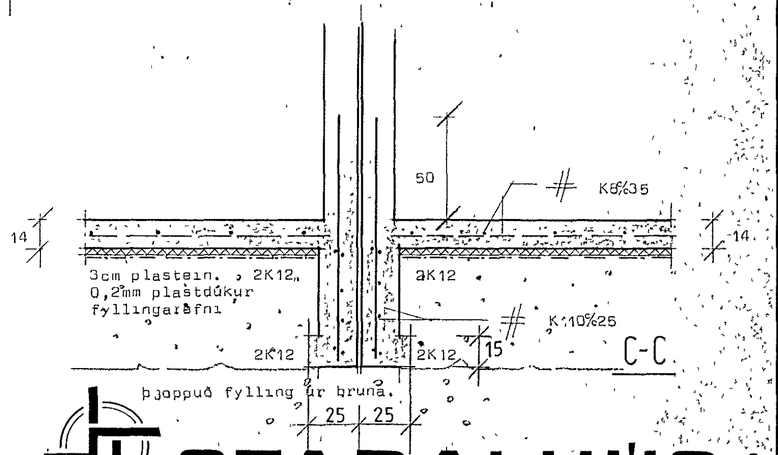

2. apríl 1995

STAÐALHÚS SÍF

TEIKNISTOFA SÍÐUMÚLA 31 SÍMI 83141

VERKEFNI	DAGS.	VERK NR.
Undirstöður	MKV. 1:50 1:20	84-26
Furuberg 13 Hafnarfirði	BR.	
	BLAD NR 2.01	

SIGURÐUR GUÐMUNDSSON SIGURÐUR P. KRISTJÁNSSON ETFI.