


Lintok samþykkt 24.10. 1915
 RAÐVEITU HJALLABRAUTAR
 Pállinn Skarphéðinnsson

u. nr 2416 Tölun 1624
 Samþykkt þ 28 10 175
 Íh R F.V. U. 17 N R J.V. U.
 Guðm. Jónsson
 Litlindalur rullagna

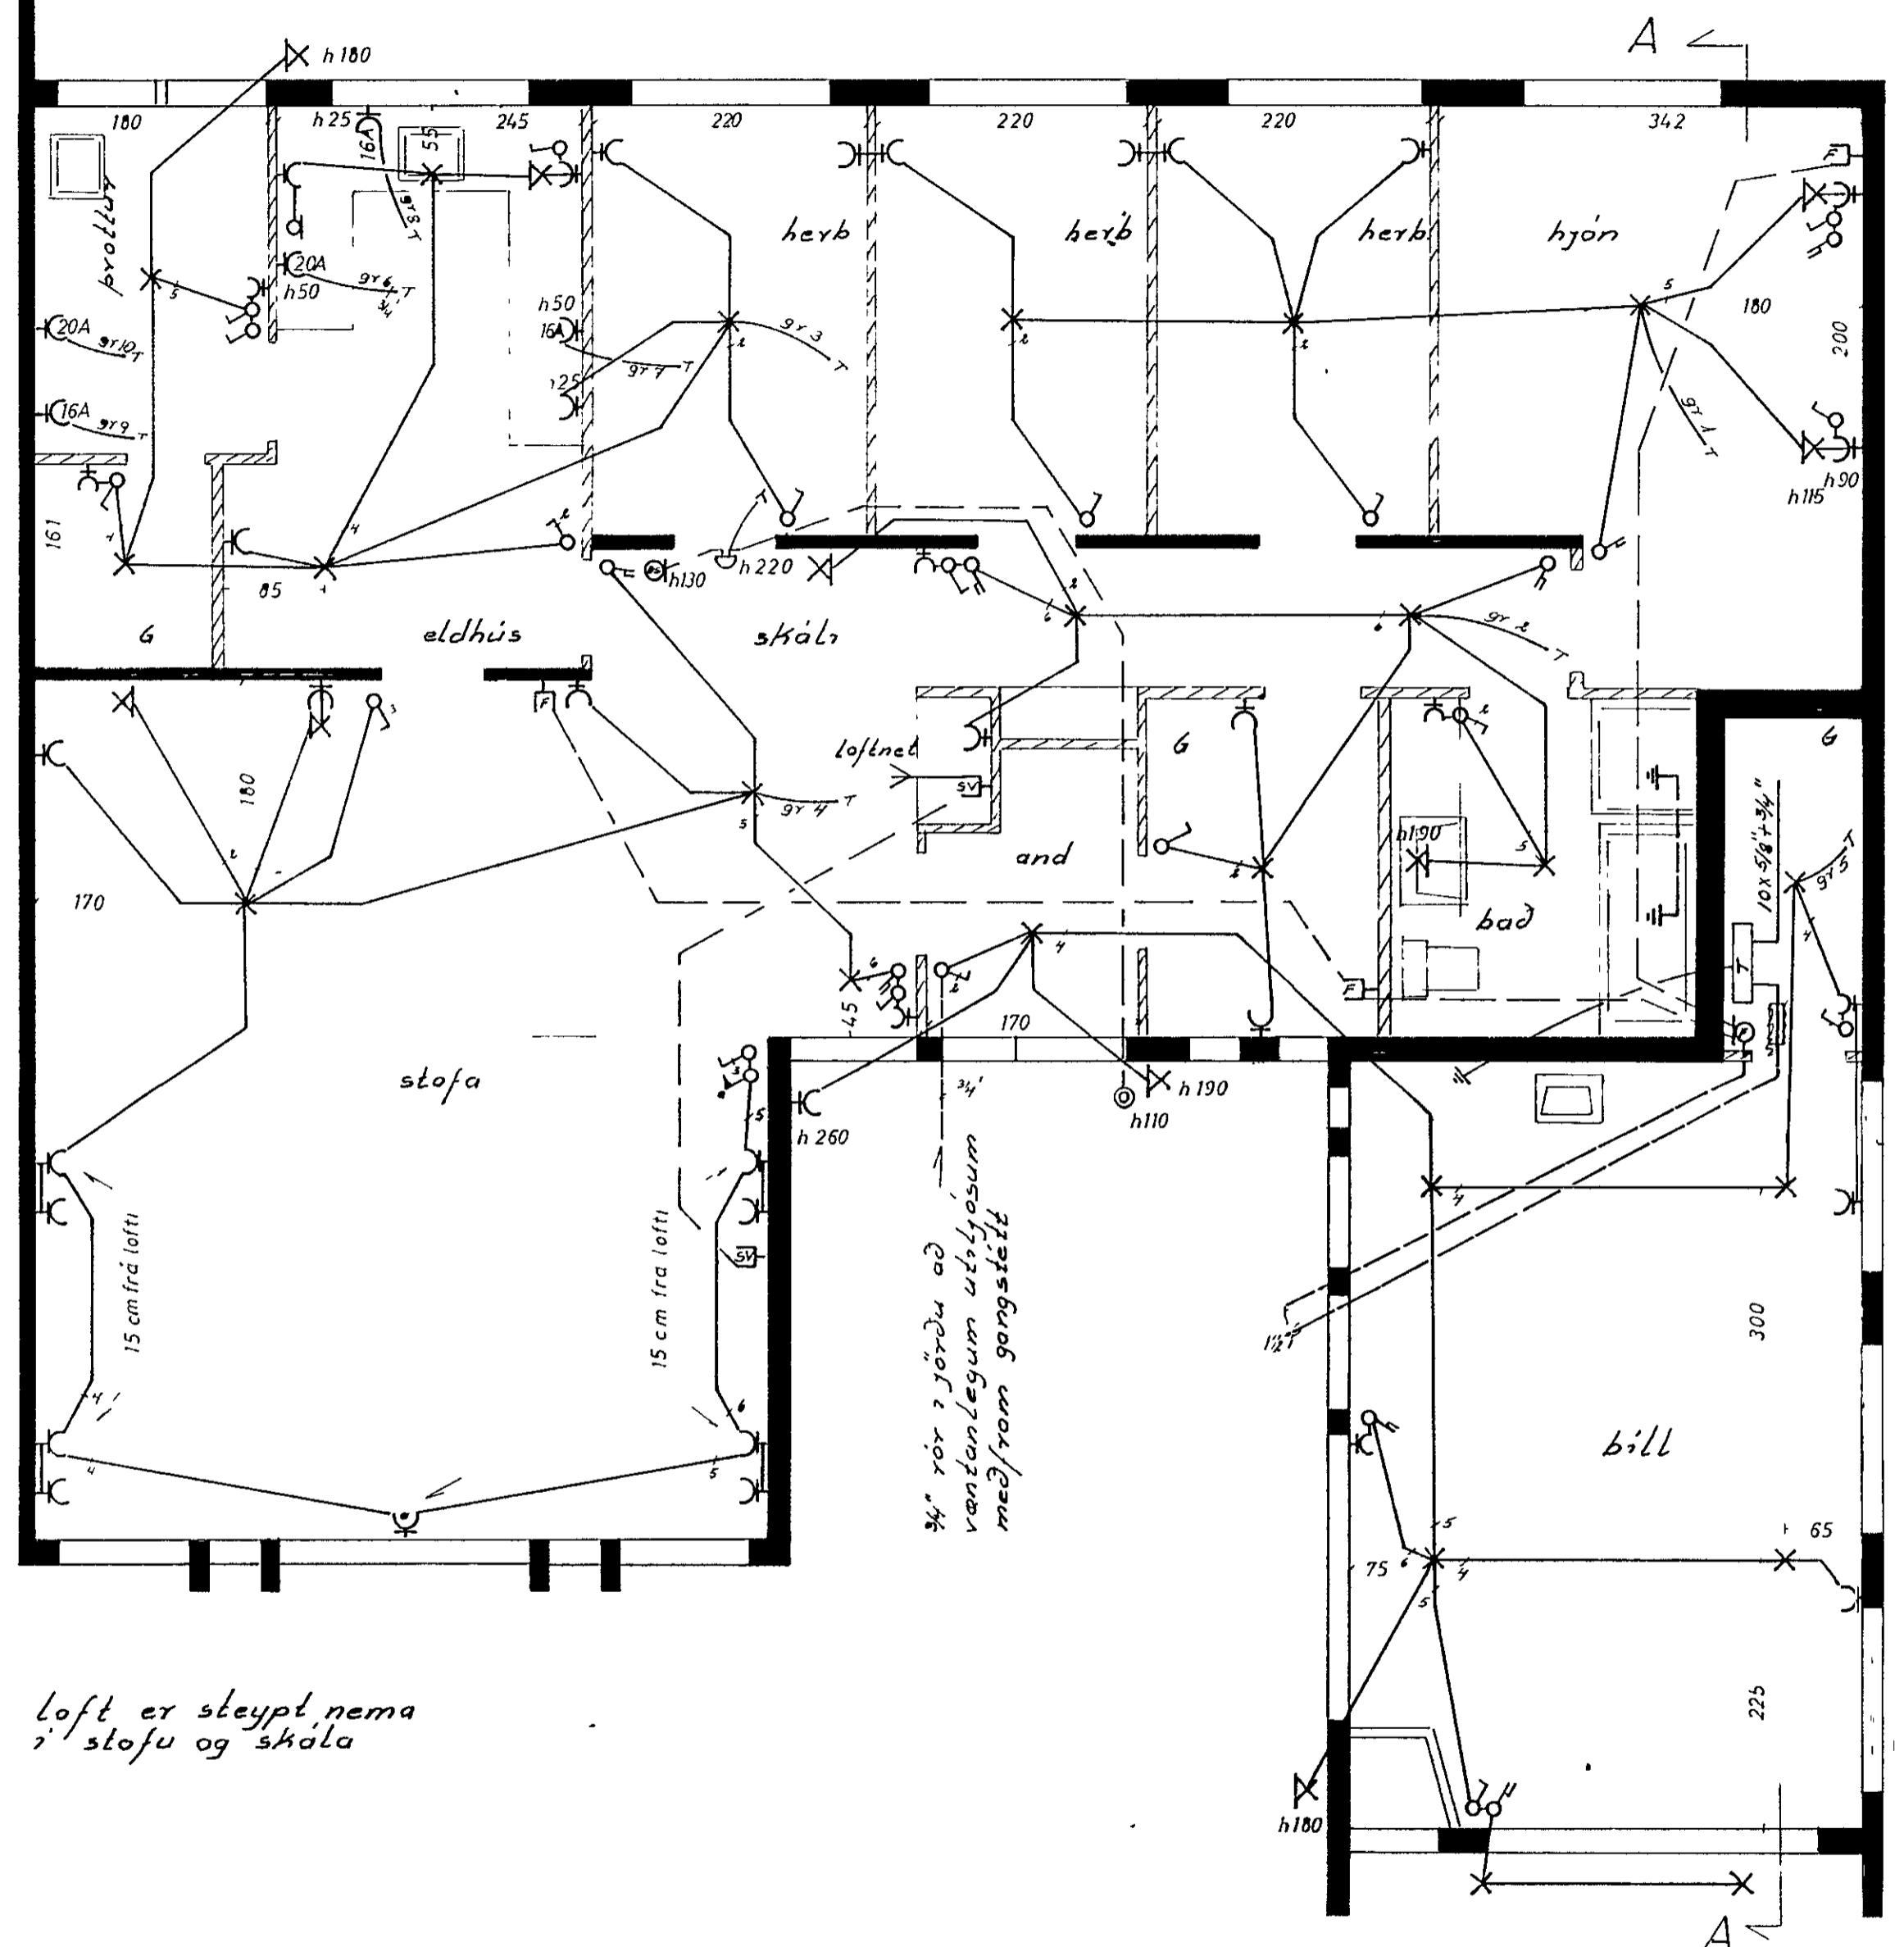

Öll mál eru gefin upp í cm frá fullfrágengnu gólfi.
 Hæð rofa sé 100 cm.
 Hæð tengla við rofa sé í sömu hæð og rofinn. Hæð tengla sé 18 cm nema í eldhúsi geymslum og þvottah. þar 105 cm. Hæð tengla fyrir síma og sjónvarp sé 18 cm.
 Hæð vegggljósna 155 cm.
 Pípur séu 5/8" og vír 3 x 1.5².
 Málstraumur tengla og rofa sé 10 A.

nema annars sé getið

Loft er sleppt nema í stofu og skóla

grunnmynd

HJALLABRAUT 82		verk	7509	no	1/2
raflögn		mál.	1.50		
grunnmynd		dags	agust, 1915		
Guðm. Jónsson rullagnir 5-53735					