Málstraumur rofa og tengla sé 10A
Hæð tengla sé 20cm frá gólfi
Hæð rofa sé 110cm frá gólfi
Öll rör séu 5/8"
} nema annars sé getið

Tafla sé nr 113 frá J.B.P eða samsvarandi
Binda skal saman vatn, skólp, baðkar og sturtubotn
Binda skal saman í töflu vatnsinntak og sökkuljárn
Raflagnaefni í bílgeymslu skal vera af rakapéttn gerð
Samráð skal haftvið húseiganda um stað setningu á viftu í baðherb. og með úttak fyrir loftnet

Hu vei tu nr 2397 Teikning nr 1606
Samþykkt þ 58 1975
f.h. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR
Björn Jóhannsson
Eftirlitsmaður raflagna

Inntök samþykkt 30/12 1975
f.h. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR
Hörður Hallbyr.

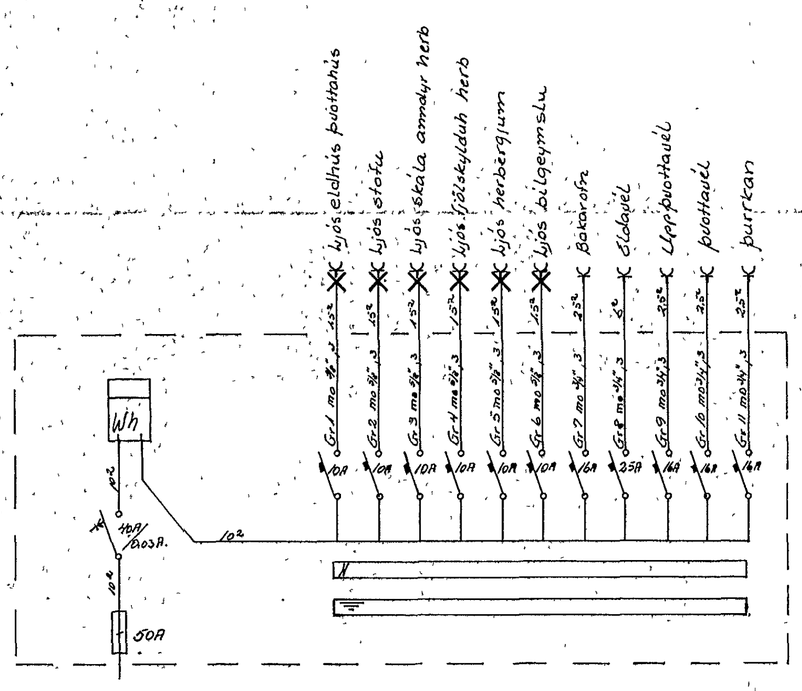

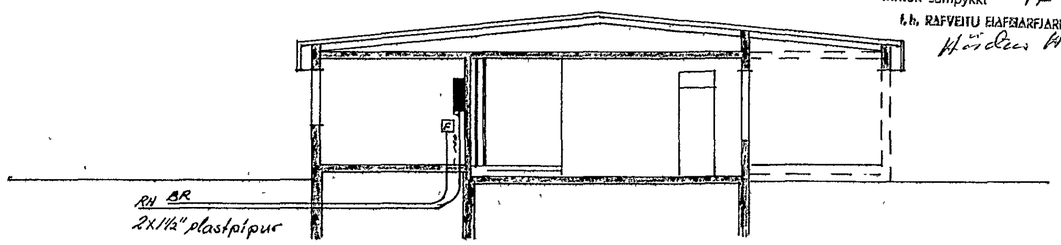

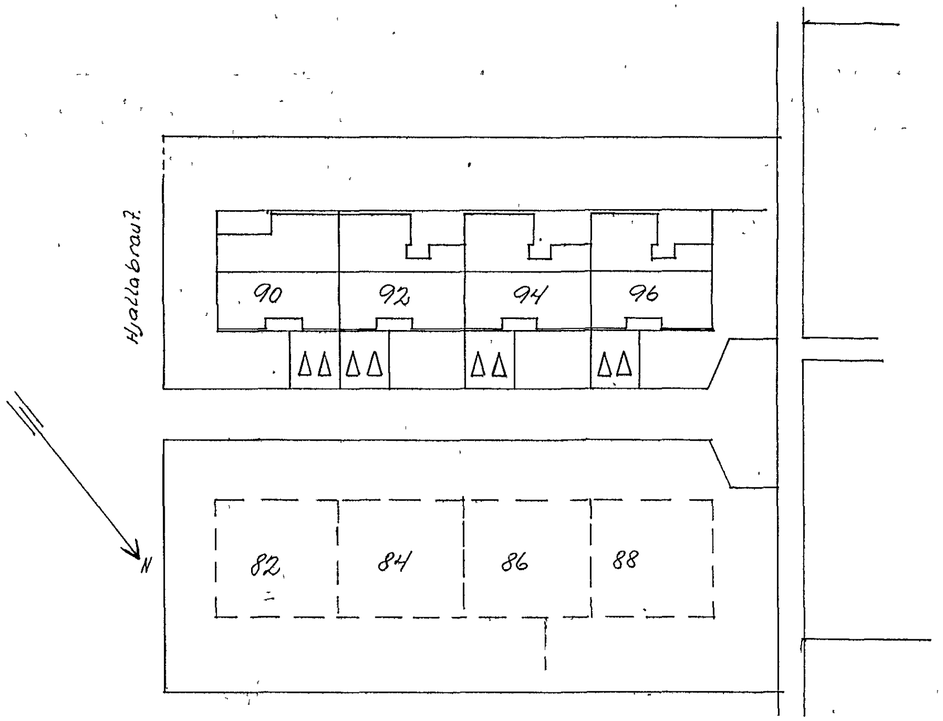

Breytingar			Jens Everlsson S 52829	
NR	Dags	Nafn	Hjallabraut 92	T.E. H.R.S
			Einlínumynd afstöðu	Mál 1:100 - 1:500
			og þverskurðarmynd.	Blað 1 af 2
				Júlí 1975
				JE.