

SKÝRINGAR

gefin hæðarmál skulu vera frá fullfrágengnu gólfi að miðri dós

hæð rofa sé 105 sm.

hæð tengla við rofa sé í somu hæð og rofinn

hæð tengla í eldhúsi búri þvottahúsi geymslu og bíl-geymslu sé 105 sm.

aðrir tenglar 20 sm. frá gólfi

tenglar í eldhúsi staðsetjst nánar samkvæmt innréttinga-teikningum

hæð veggjólða sé 160 sm.

málstraumur rofa og tengla sé 10 amper

þápur séu 5/8" og vír 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

L er loftnet hæð tengla 20 sm.

F er sími hæð tengla 20 sm.

R er rakvélategill hæð 105

D er dyrasími hæð tóla 140 sm.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á UPPDR.


allar lagnir skulu vera samkv. reglum rafmagnseftirlits rík.

nota skal mál á teikningum af húsi þegar mælt er fyrir veggjum

haft skal samráð varðandi heimtaug og jarðskaut við rafveitu áður en verkið er hafid

Ísntok samþykkt 9.12. 1982  
 í h. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR  
 Albert Kristjánsson

Húsvétt nr. 1816 Teikning nr. 1044  
 Samþykkt þ 10.6. 1982  
 í h. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR  
 Magnús Sigurðsson  
 Eftirlitsmaður rafagna

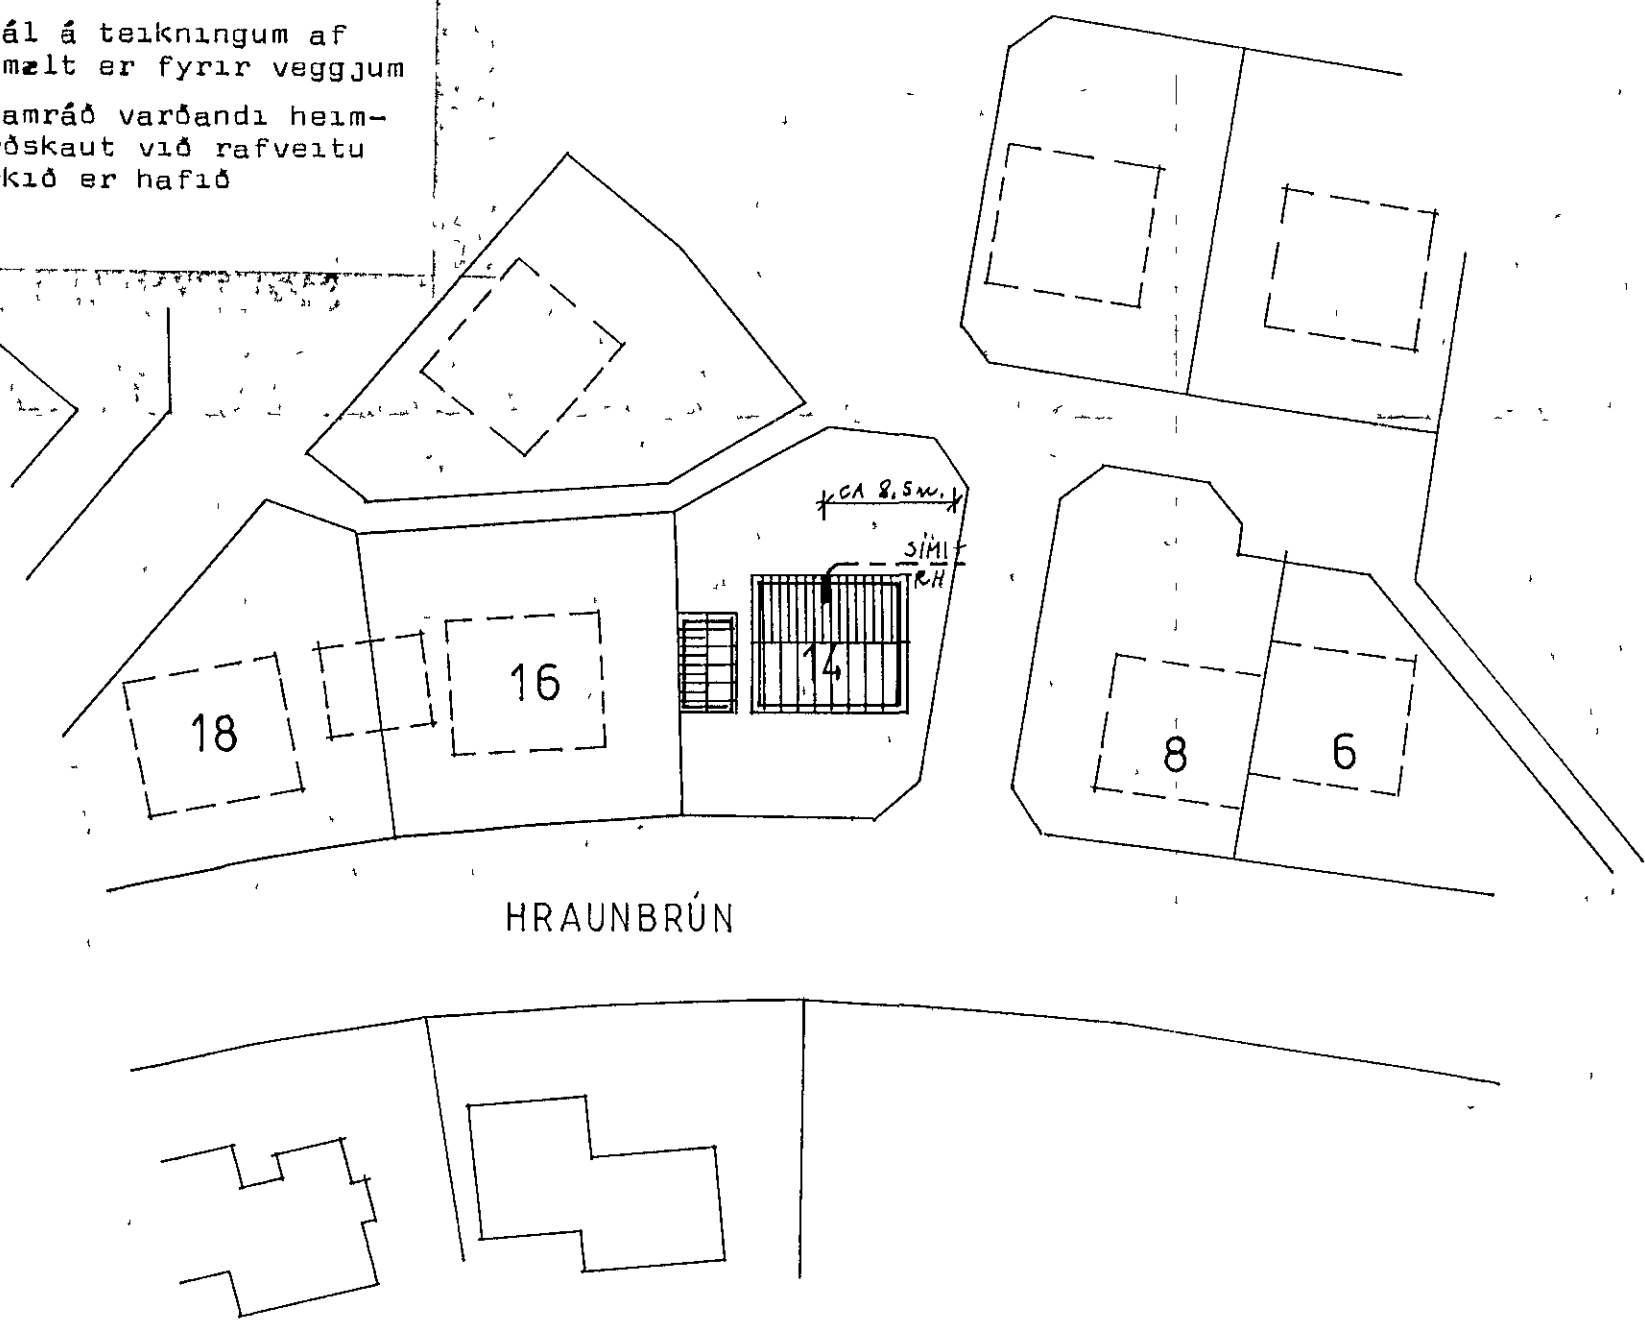

<b>LJÓSTÆKNI</b> Teknistofa Skulagotu 63 Reykjavík, sími 14011 Magnús Sigurðsson teknifræðingur ffrí	HRAUNBRÚN 14 HAFNARF	
	<b>RAFLÖGN</b>	
	GRUNNMYND KJALLARA 150	VERK NR. LT 1034
	SNEIÐING M 1 100	BLAD 4 AF 3
AFSTODUMYND M 1:500	82 05	Magnús Sigurðsson