



Ath. Sé loft milli límtrébjalka hengt t.d. lofthæð 2,50m meiga sperrur milli límtrjáa vera 50/150 enda liggi einangrun ofan á hengilofti.

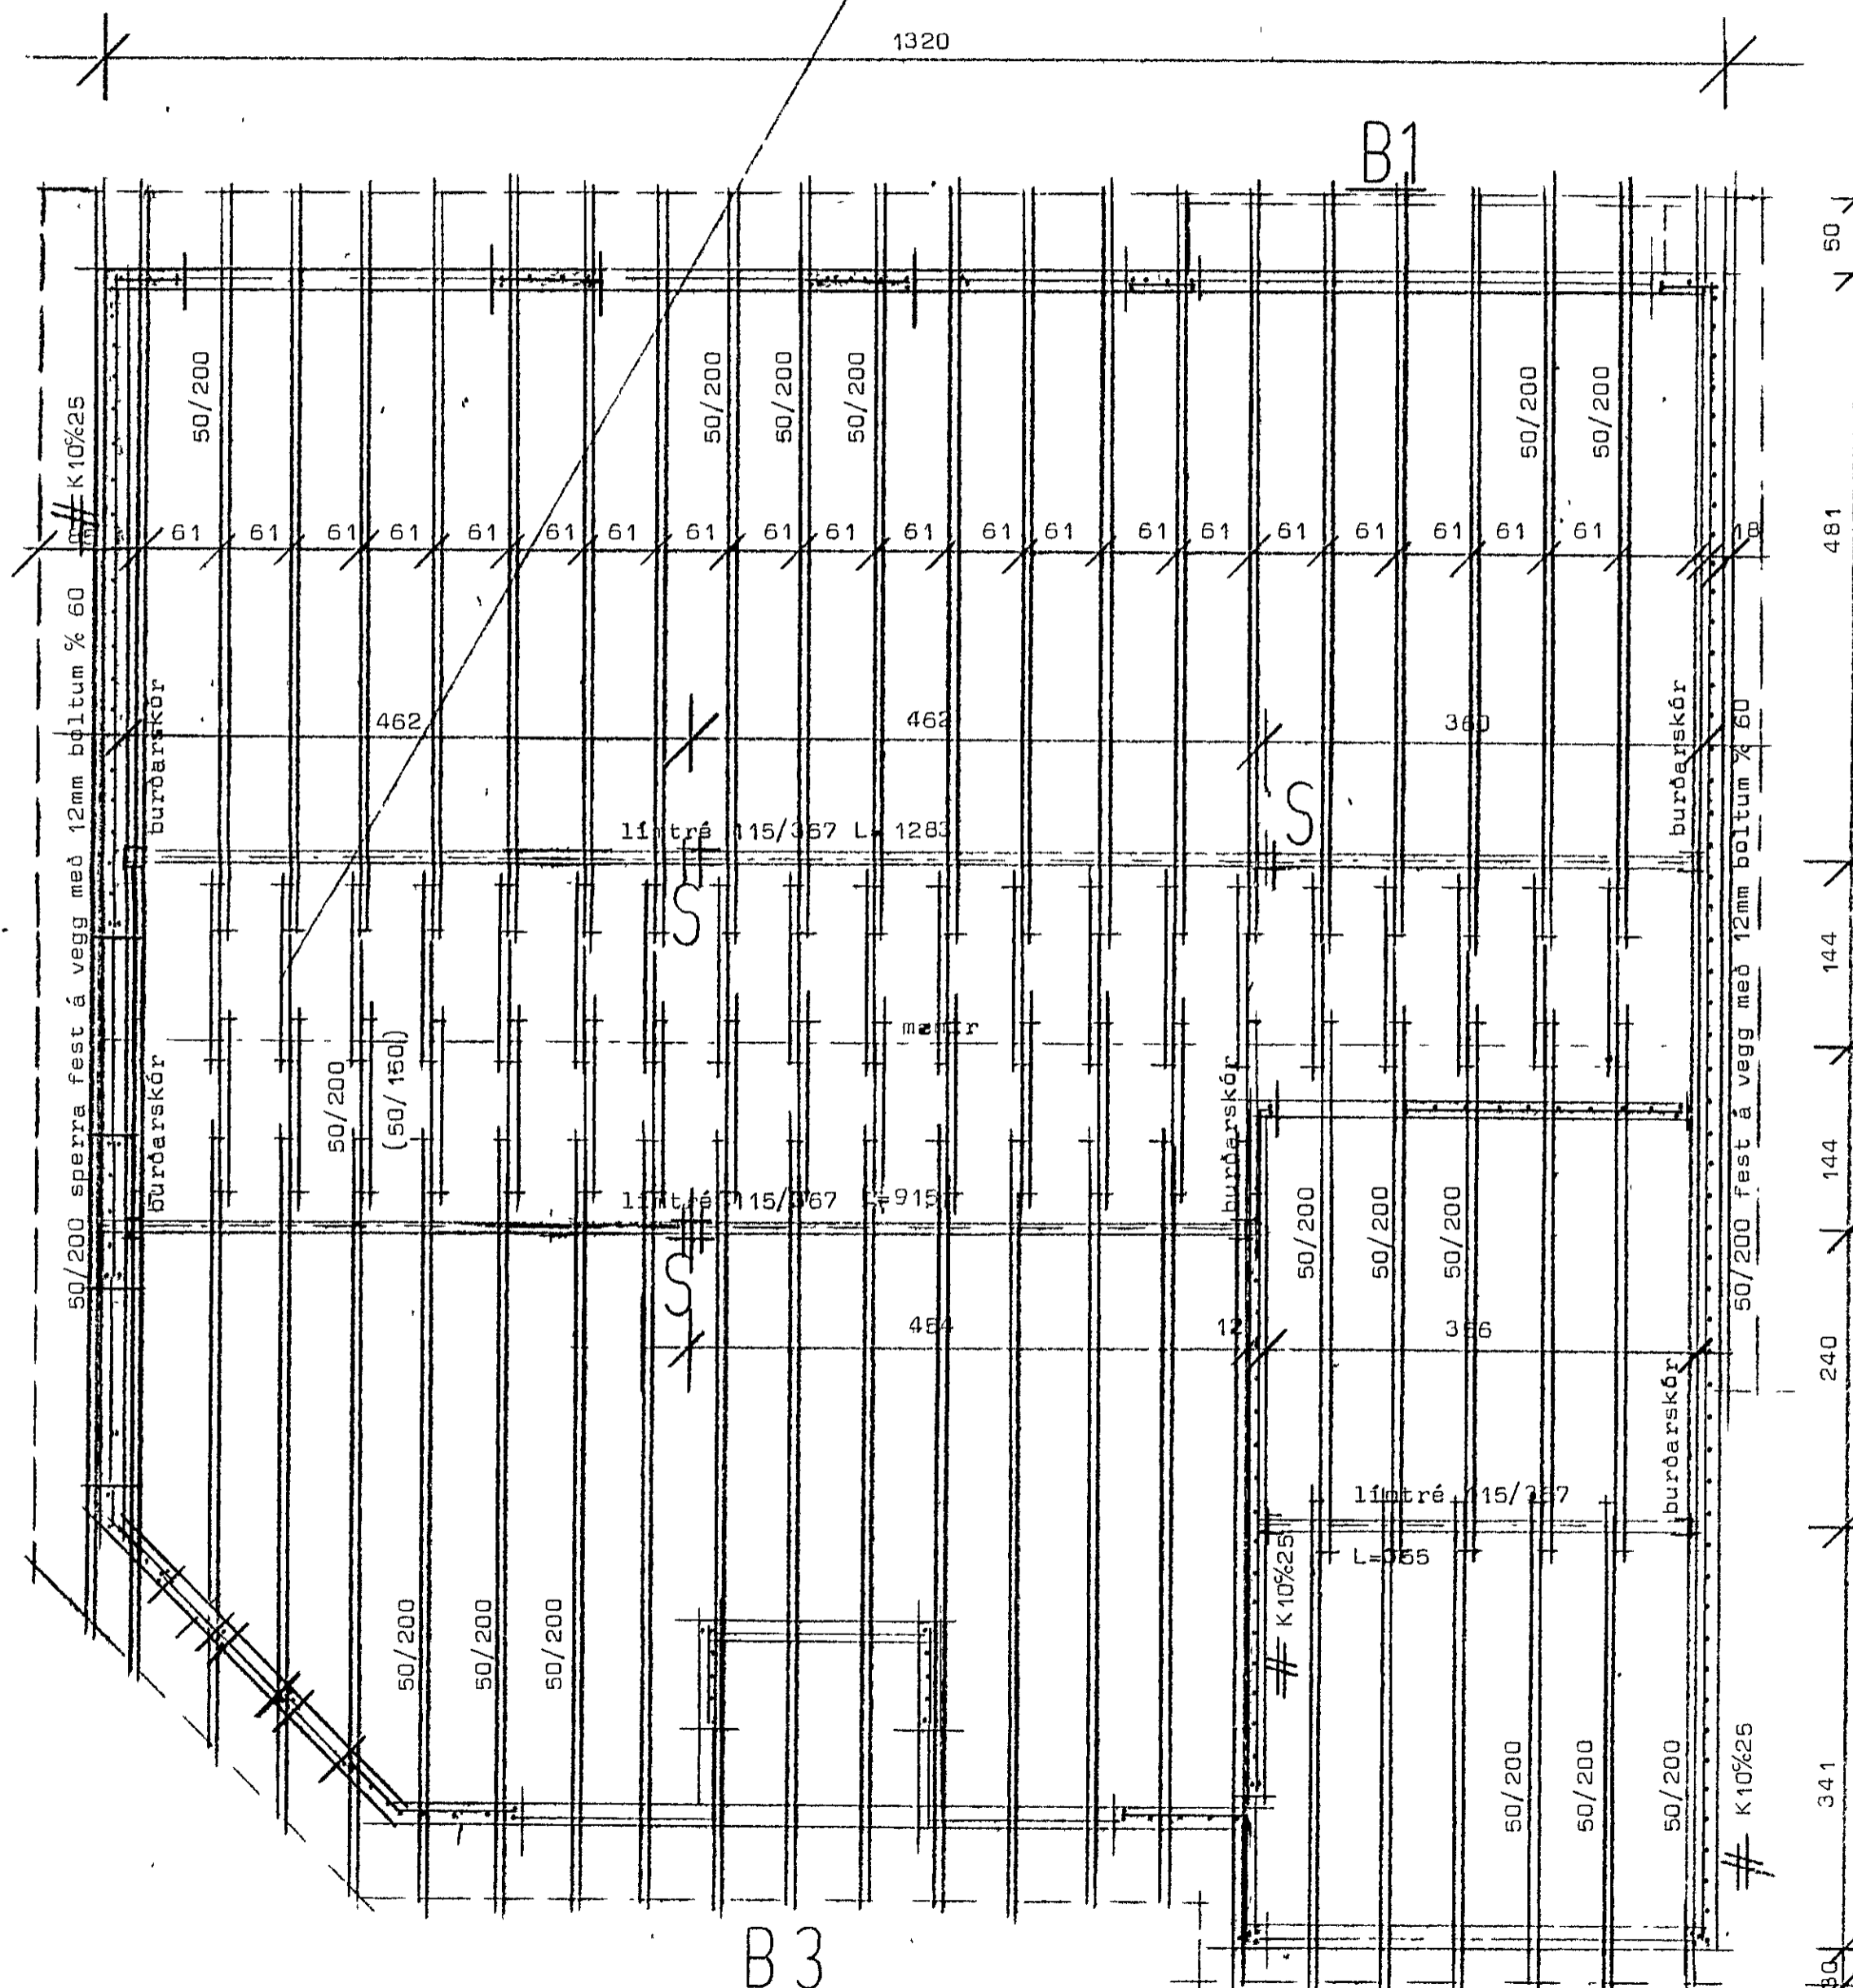

SKÝRINGAR:

Bendistál auðkennt með β er slétt stál nr 37 en stál auðkennt með K er kambstál Ks 40.
 Veggir bendist lóðrétt/lárétt með K10%25 að auki komi 2K12 upp með og undir op en yfir op bendist í samræmi við sérteikningu. Steypa sé S 200 skv íst 10 sigmál steypu 6-8 cm. Sperruefni sé beint húspurt og laust við stóra kvisti og sprungur. Bera skal brúnt C-tox á alla sperruenda og sperrur er liggja að steypu. Þak sé þéttklætt með borðum 25/150 neglt í hverja sperry með 3-75 g. Þakjárn neglist á eftirfarandi hátt sé annað ekki tekið fram af framleiðanda.
 Neðats naglarað sé 10cm ofan við plotukant neglt í hverja báru með 5cm hliðrun milli nagla.
 Næstu tvær naglaraðir séu með 45cm millibili neglt í aðra hverja báru. Úr því sé mest 80 cm milli naglaraða neglt í aðra hverja báru. Í plotukant milli naglaraða skal negla 1 nagla. Þaknaglar séu með viðnámskdbum eða snúnir og þétting undir haus.

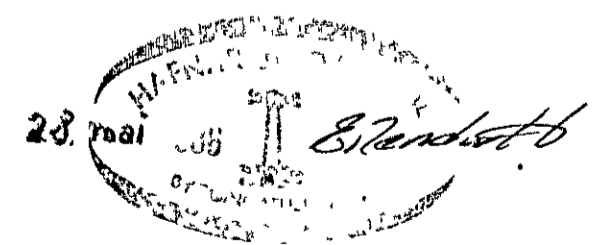

STADALHÚS S F
 TEIKNISTOFA SÍÐUMÚLA 3I SÍMI 8314I

| | | | |
|---------------------------|---------|------|------------------|
| VERKEFNI | DAGS. | 1986 | VERK NR 85-23 |
| Þakviðir og járnþ steypa. | MKV. | 1:50 | |
| Lyngberg 3 Hafnarfirði | BR. | | |
| | BLAD NR | 2,03 | |

SIGURDUR GUDMUNDSSON SIGURDUR P KRISTJÁNSSON FTFI