Lækjarberg 15 Hafnarfirði

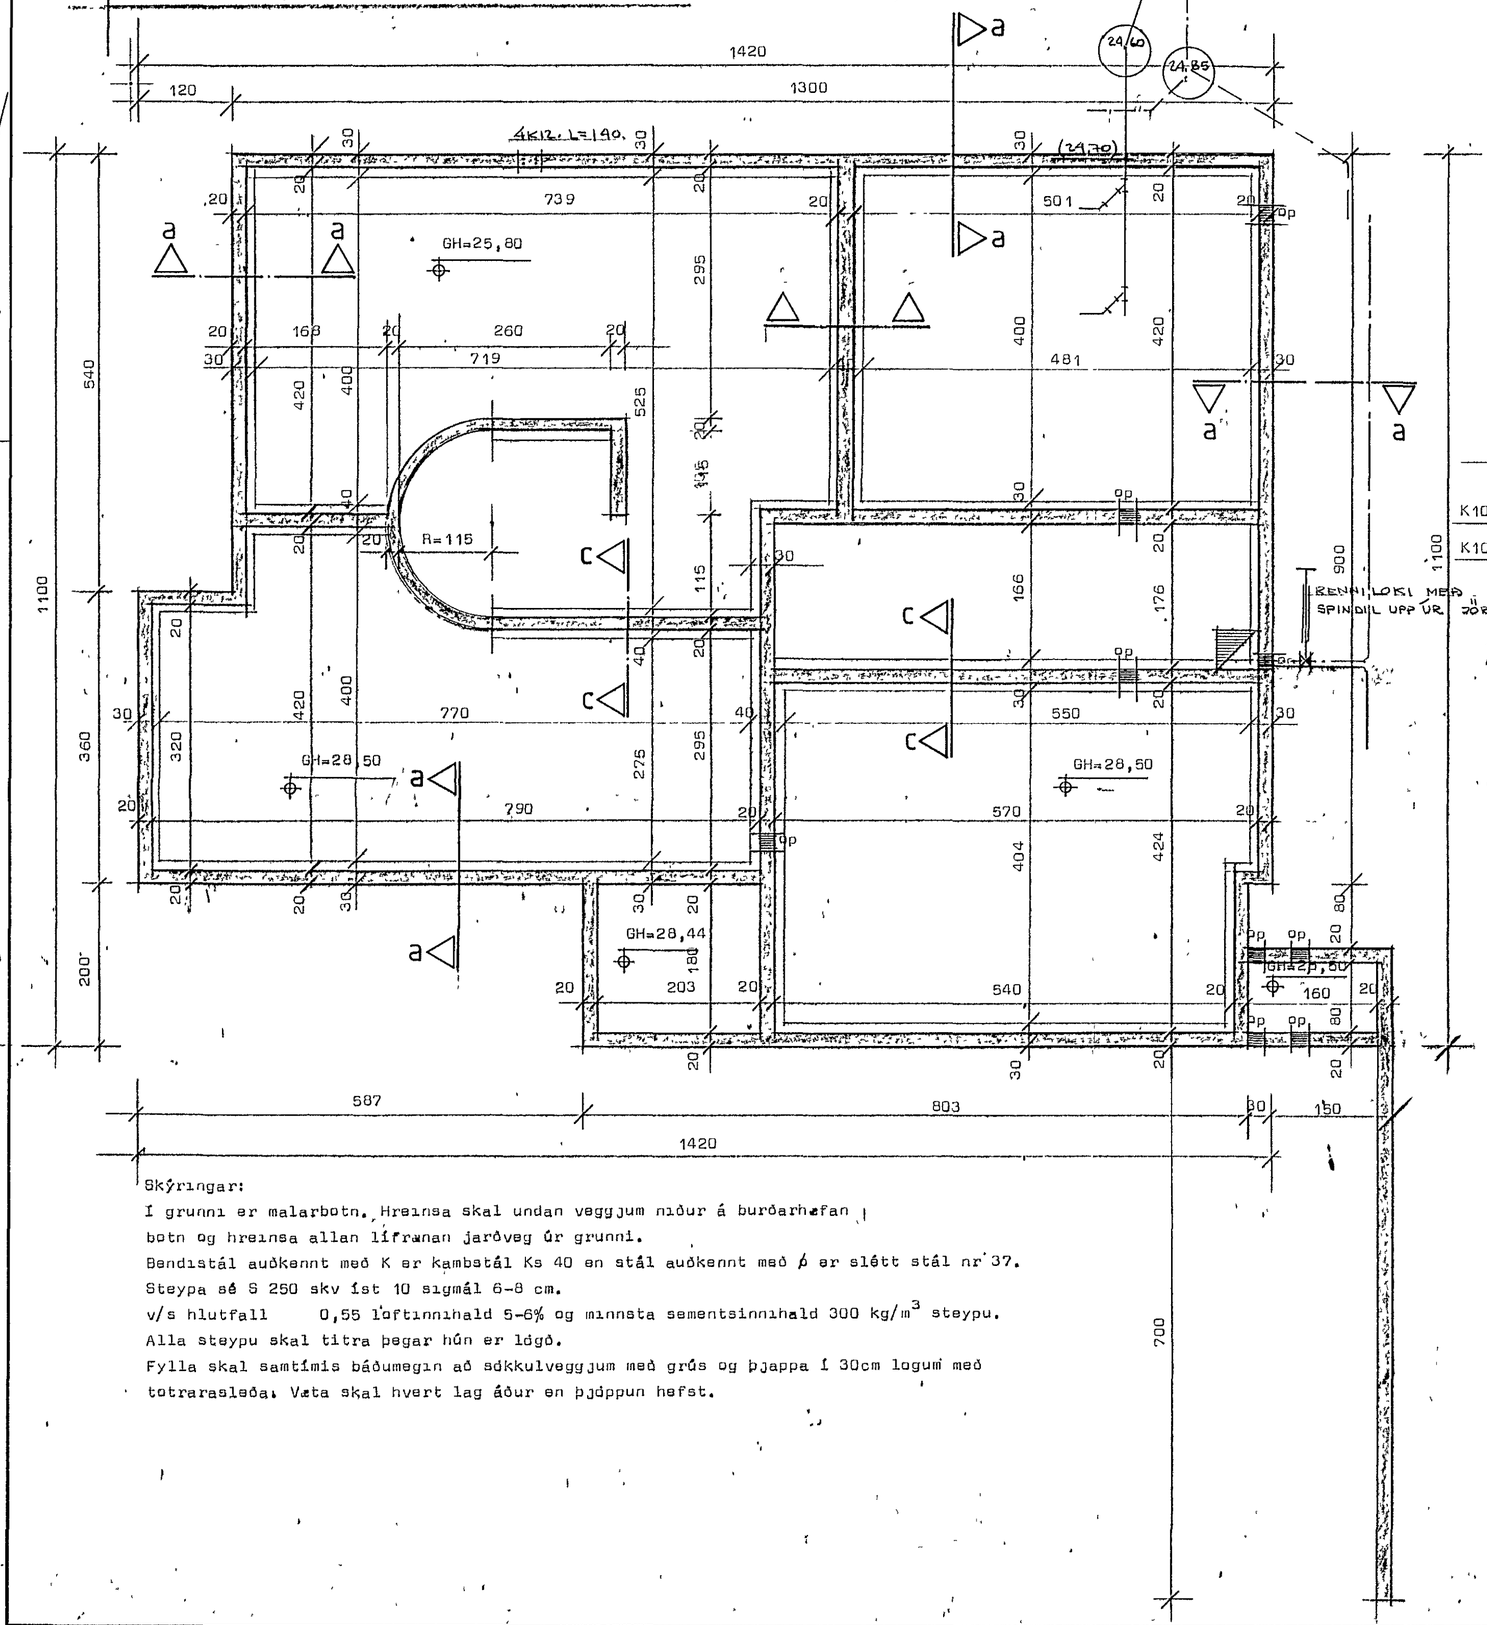

Skýringar:

Í grunni er malarbotn. Hreinsa skal undan veggjum niður á burðarhæfan botn og hreinsa allan lífrænan jarðveg úr grunni.

Bendistál auðkennt með K er kambstál Ks 40 en stál auðkennt með þ er slétt stál nr 37.

Steypa sé S 250 skv ÍST 10 sigmál 6-8 cm.

v/s hlutfall 0,55 loftinnihald 5-6% og minnsta sementsinnihald 300 kg/m^3 steypu.

Alla steypu skal titra þegar hún er lögð.

Fylla skal samtímis báðumegin að sökkulveggjum með grús og þjappa í 30cm lögum með totrarasleða. Væta skal hvert lag áður en þjöppun hefst.

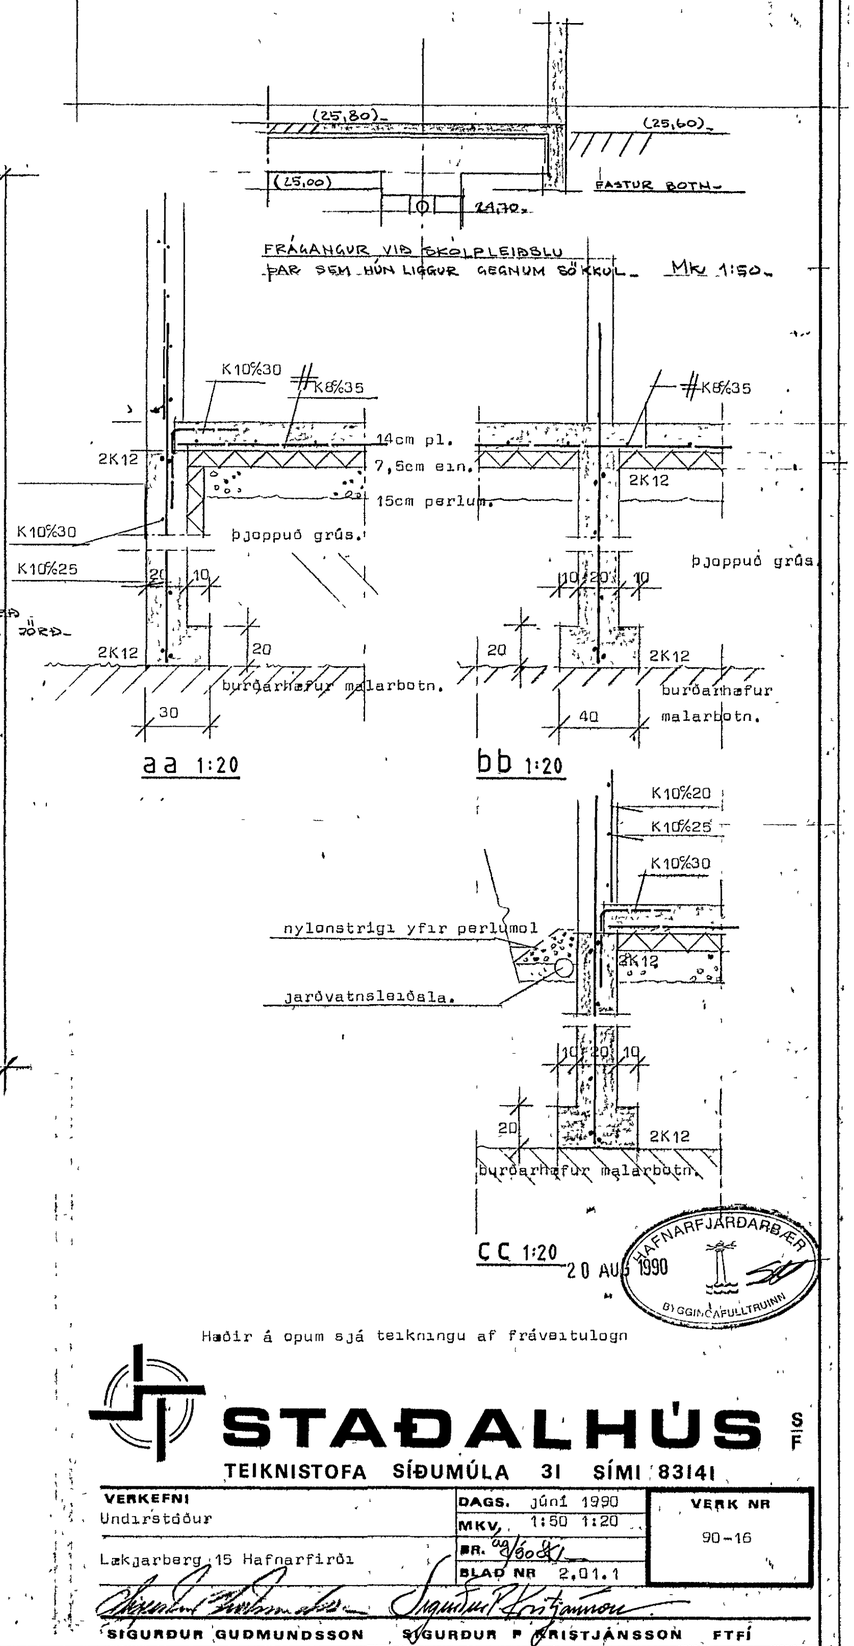

20 AUG 1990

HAFNARFJARÐARBÆR BYGGINGAFULLTRÚINN

Hæðir á opum sjá teikningu af frávatnslögn

STAÐALHÚS S/F

TEIKNISTOFA SÍÐUMÚLA 31 SÍMI 83141

VERKEFNI: Undirstöður	DAGS. júní 1990	VERK NR 90-16
	MKV. 1:50 1:20	
Lækjarberg 15 Hafnarfirði	BR. 09/60 91	
	BLAD NR 2.01.1	

SIGURÐUR GUÐMUNDSSON SIGURÐUR P. KRISTJÁNSSON FTFÍ