


Þversnið
 Skyringar
 Steypugæði S 200
 Stálgæði KS 40 mert K
 Vakn er athyglia nanarj ákvæðum I.S.T 10
 Uppmed og undir og yfir gluggaop komi 2K12
 og nær minnst 60 cm í steypu, einnig kom 2K12
 efst og í veggjum.
 Sperru-endar og fletir að steypu skulu fuavardir.
 Allir boltar og saumur skal vera galvaniseraður
 Ónefnd mal eru í sm jarna stærdir mm hæðarkotari m

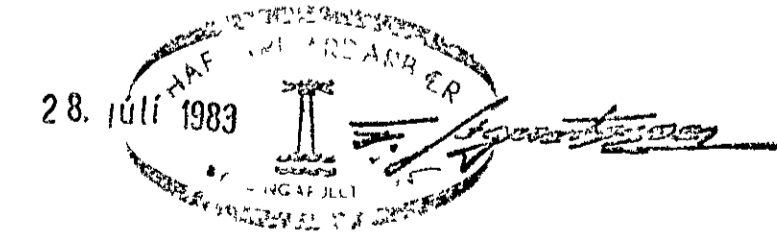

F	VERK	Vallarbard 21 Hafnarfirði	
E		Grunnmynd snid-burðavirki	
D		Pak-veggir	
C			
B			
A			
BR	DAGS	TEIKN NR 12	AF 8315
	BRFYRING	HANNAÐ P Z	TEIKNAD SS
		KVAREÐI 150 og 120	
		DAGS JÚLÍ 1983	
	PÁLL ZÓPHONIASSON BYGGINGATÆKNIFRÆÐINGUR KIRKJUVEGI 23 8 98-2711 900 VESTMANNAEYJUM		