

Inntök samþykkt 7/1 1993.  
f.h. RAFFEITU HAFNARFJARDAR  
Birgir Dasbjörns.


Samþykkt 7/1 1993  
VEGNA FULLNÁÐARFRÁGANGS  
Hannabjörn Magnússon  
f.h. Rafveitu Hafnarfjarðar

SKÝRINGAR:

Málstraumur rofa og tengla sé 10 A.  
Pípur séu 16 mm, vír 1,5 mm<sup>2</sup>.  
Hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm.  
Hæð rofa og tengla í bilgæymslu og  
þvottahúsi sé 105 cm. Allar hæðir miðast  
við fullfrágengin gólf.  
Taka skal mál milliveggja s.k.v. smíðateikningu.  
Binda skal saman vatnsinntök og jarðbinda baðkar og sturtubotn.  
Ganga skal frá rafliðgn s.k.v. reglugerð R.E.R og  
viðkomandi rafveitu.  
L táknar loftnet  
F táknar sími  
DS táknar dyrasími.

nema annars  
sé getið

Ø50 RH  
Ø50 sími  
Ø26 loftm. 50  
Ø25 Auka.

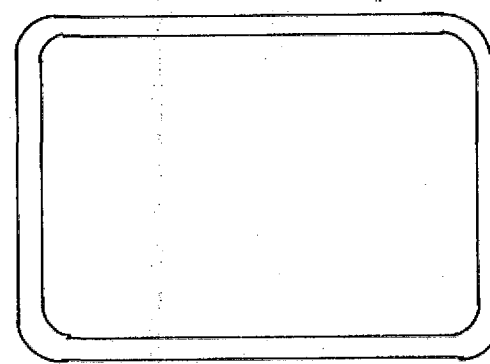

TEKNIING NR 3087

NR.	BREYTING	DAGS	BR.
<b>KLAPPARGHOLT 10 HAFNARFIRÐI</b>			
RAFLAGNA OG VEIKSTRAUMS		HANNAÐ	16
LAGNIR		TEIKNAD	18
KJALLARI		DAGS	april 91
		BLAÐ	1 AF 6
		KVARDI	1:50
		VERK NR.	91.260