

**SKÝRINGAR**

Almennar skýringar sjá teikningu P0 000 og L0 000


**Hringrásarlagnir**

Hringrásarlagnir sem fara með neysluvatnsstofnum skulu vera Ø15x2,0mm

Setja skal hitamæli og strengloka á hverja hringrásarlagn. Fyrir hvern stakan stofn skal strengloki hleypa í gegnum sig 0,015 l/s



**Skipalón 7**

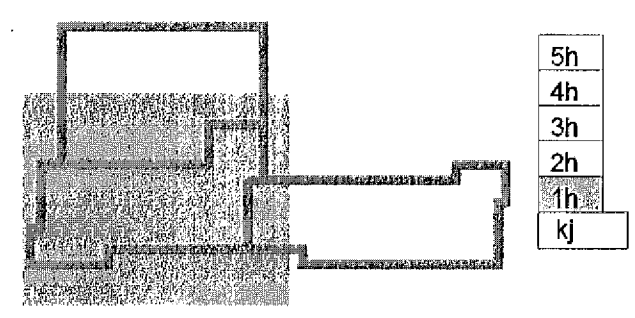

Útg. Dags. Skýring Hannað/Yfirfarir



**VERKFRÆDISTOFA**

BÆJARIHRAUN 20 • 220 HAFNARFJÓRÐUR • KENNIT. 710796-2899  
vsb@vsb.is • Sími 585 8600 • Fax 585 8610 • www.vsb.is

Aritun séðhómur Sveinn Áki Sverrisson  
Kl. 230855 5809 • ak@vsb.is

Verkhelti SKIPALÓN 7  
221 HAFNARFIRÐI

Verkhelti Lagnir  
Hreinlætis-, hitalagnir og loftræsing, 1. hæð  
Grunnmynd

Hannað	Teknað	Yfirfarir	Kvæði	Síða
BIB	BIB/GG	SAS	1:50	/A1
Dags.	Verkafni	Teikning	Útgáfa	
18.01.2013	12151	7 P2 011	-	