


### Skýringar

Öll mál gefin í cm frá fullfragengnu götti  
 Hæð rofa sé 110 cm  
 Hæð tengla í eldhúsi og þróttahúsi  
 sé 110 cm aðrir tenglar í 20cm  
 Hæð tengla í bilgeymslu sé 110 cm.  
 Hæð vegg ljósa sé 165 cm  
 Pipur séu  $16 \text{ mm}/\text{m}$  og vir  $1,5^\circ$   
 Málstraumur tengla og rofa skal vera  $10^\circ$   
 Tafla af gerðinni JBP 1/3 eða samsvarandi  
 F = þorpið  
 L = Loftnet  
 H = Hátalarar  
 Raflögn í eldhús og stofu skal gerð í samræmi  
 við arkitekta teikningu.

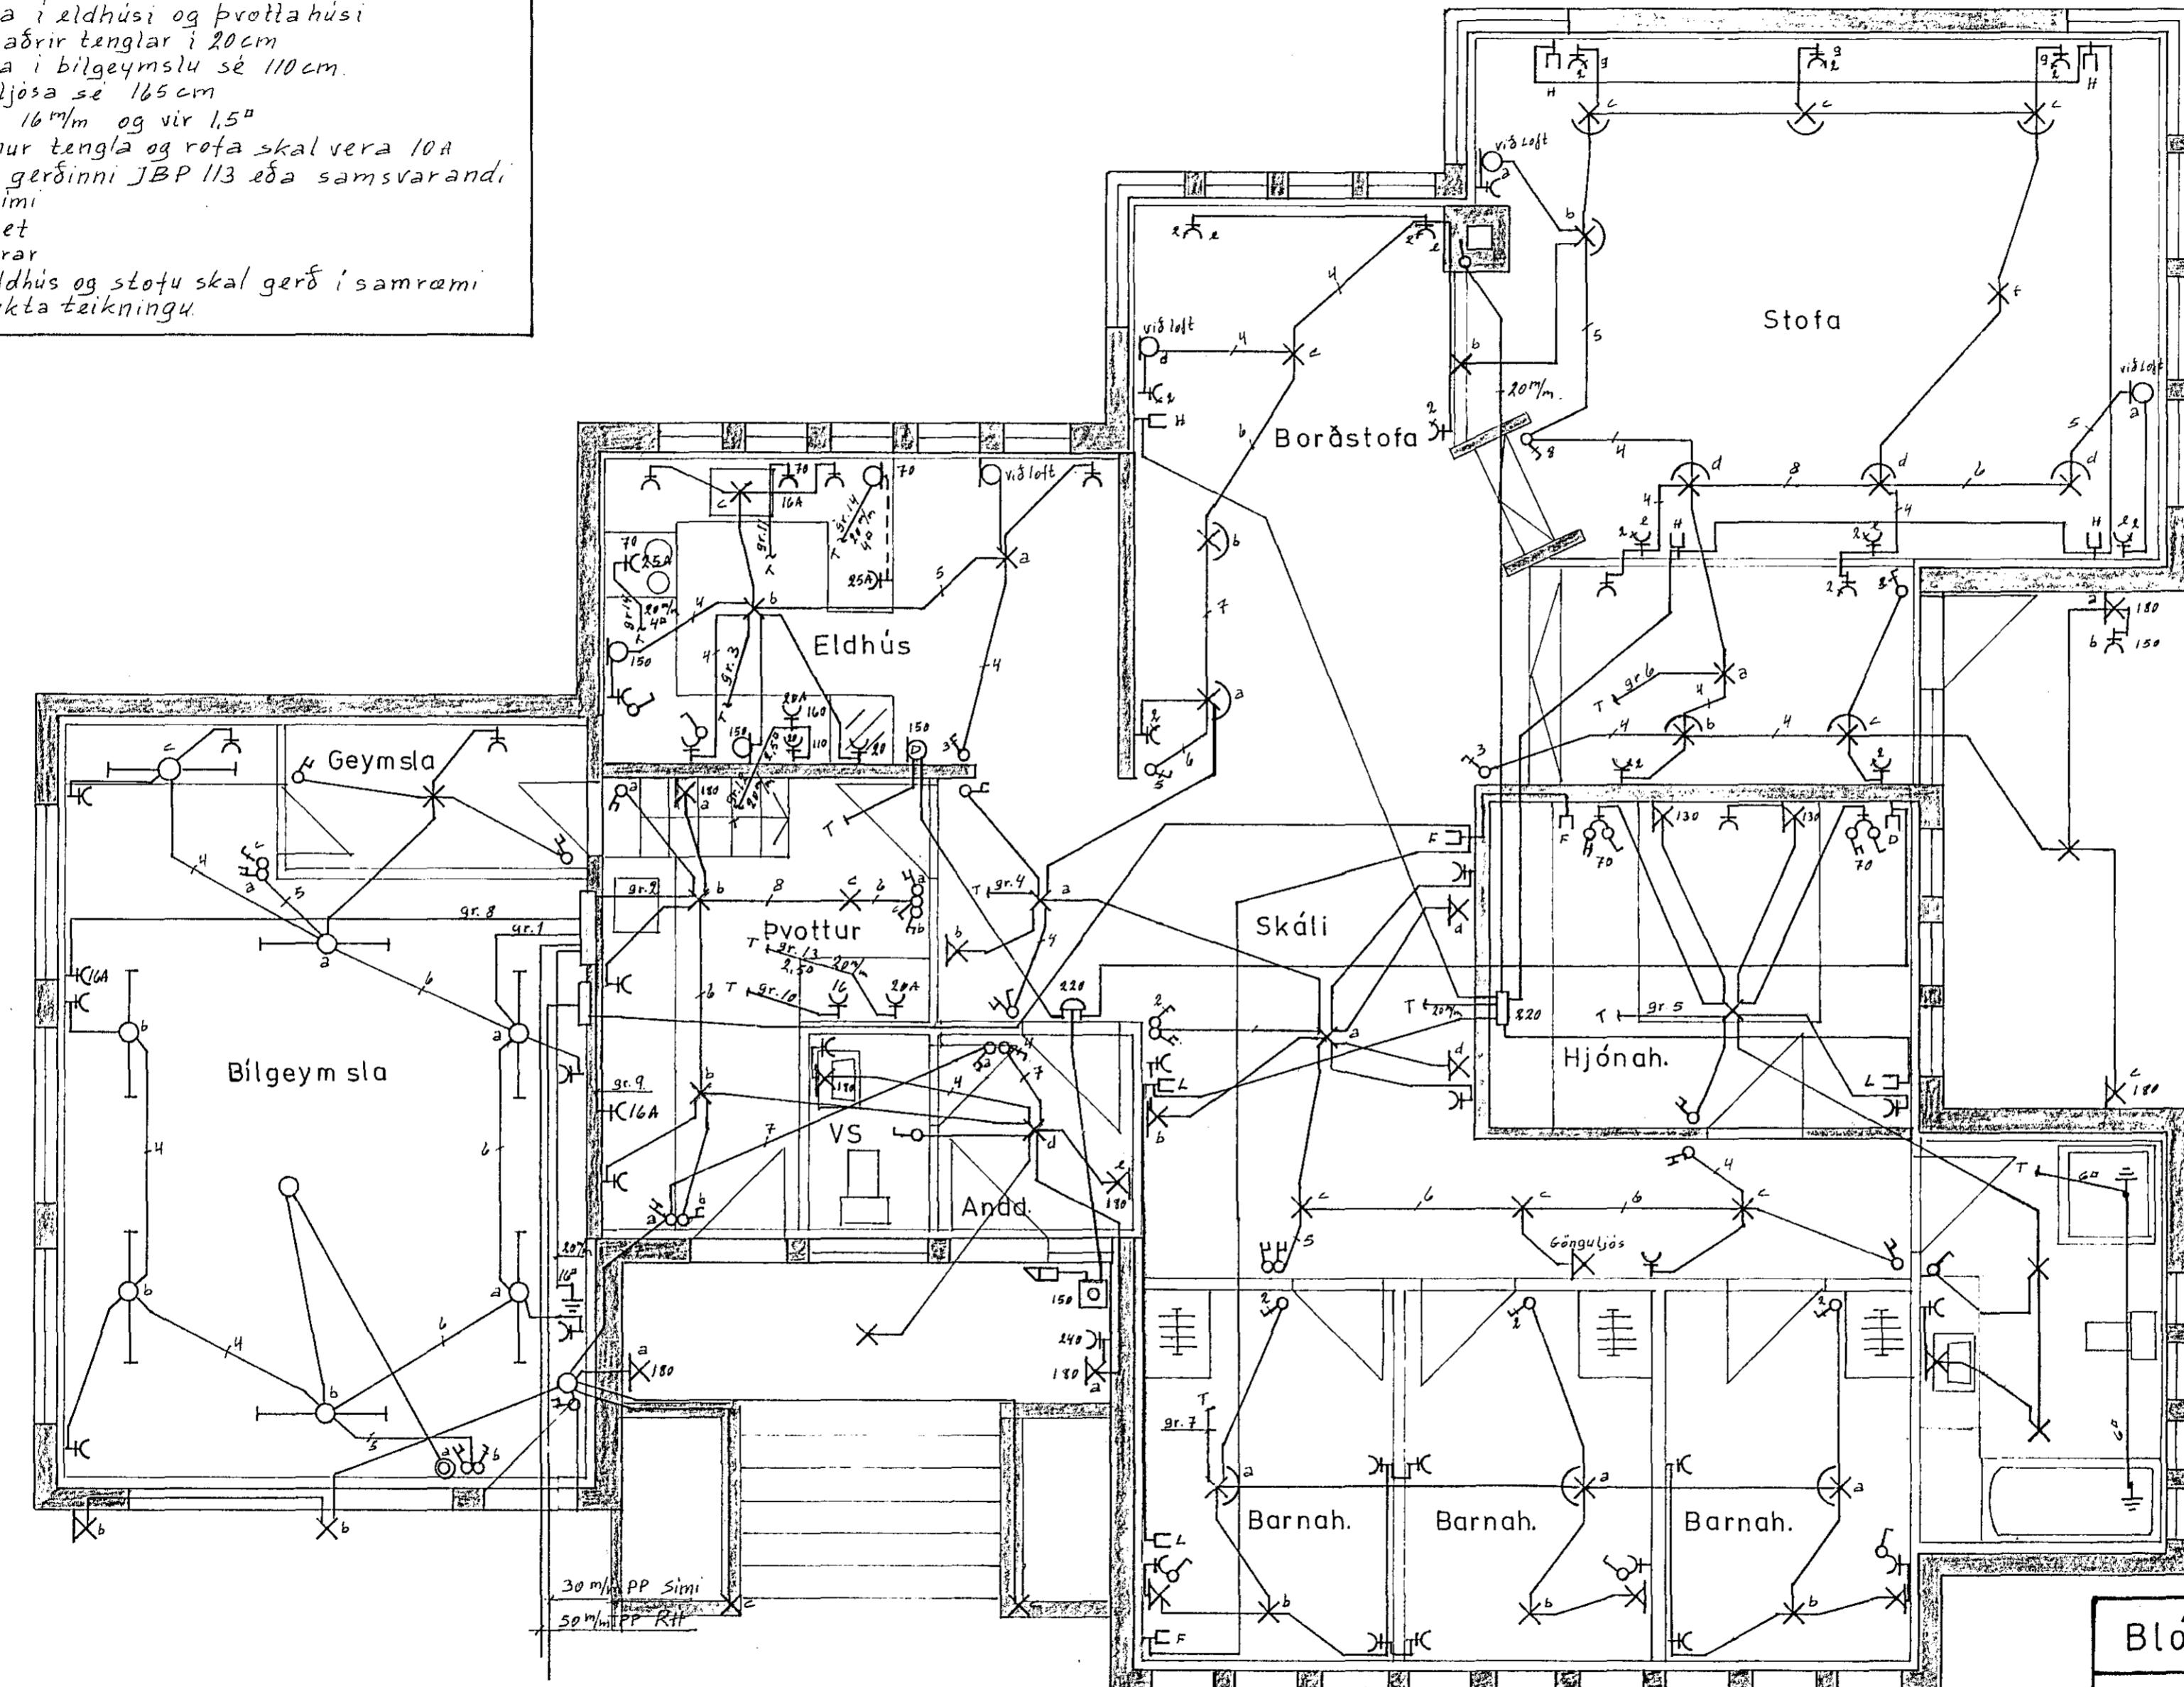

Húsvætu nr. 3141 Tekning nr. 2403  
 Samþykkt þ. 11-10 1985  
 f.h. RAFLÖGN HAFNARFIRÐI  
 Jens Ólafsson  
 Eltirlitsmeður raflagna

Þau sk. samþykkt 11.10. 1985  
 f.h. RAFLÖGN HAFNARFIRÐI  
 Albertur Kristjánsson

2403

Blómvangur 17 Hafnarfirði	Dags. 9 5 1985
Raflagnamynd	Hannad: <i>Pi.</i>
Teiknað: <i>Pi.</i>	Teikning no: 117
Mkv: 1:50	Rúnar Þórðarson
Blað 1 af 2	