


Samþykkt þann
 06. maí 2014
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 P/h. Hrólfur S. Gunnlaugsson

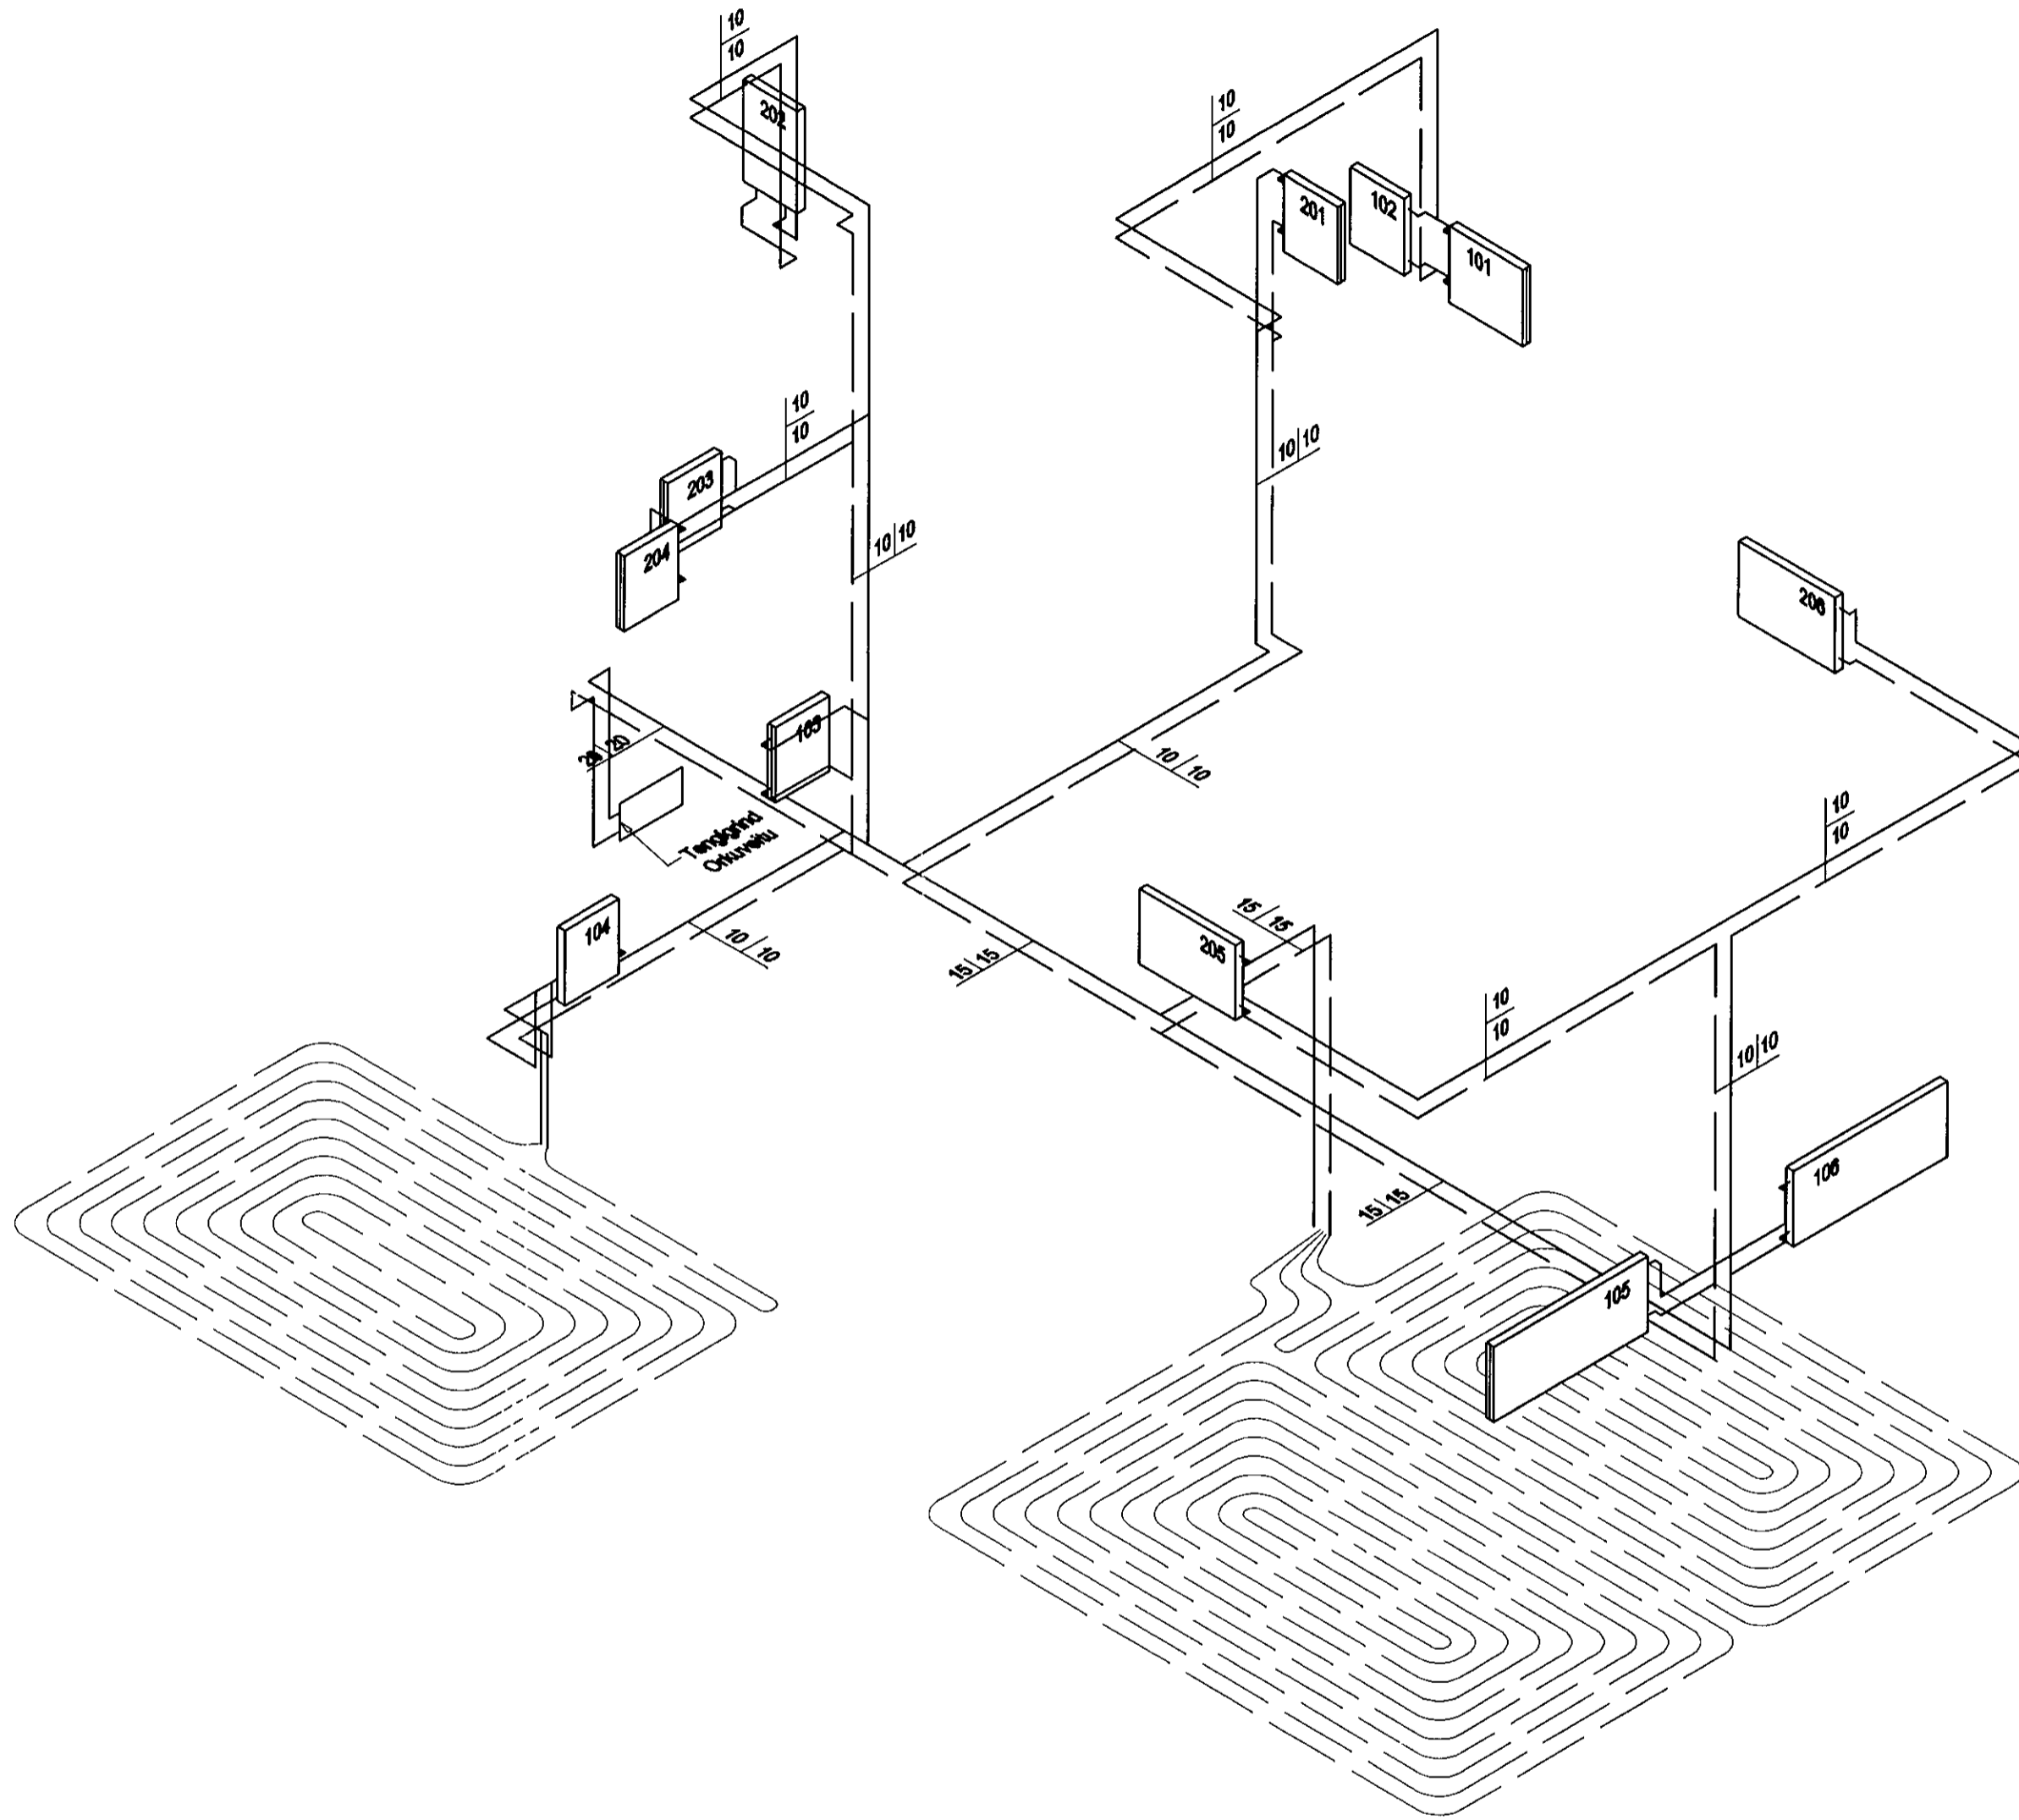

Hitalagnir, Rúmmynd, 1 50

Hitalagnir Skýringar

Hitalagnir skulu vera af gerðinni Al/Pe x. Oventrop Coppe þriggja laga lagnir (polyethelene-aluminium-polyethelene) tengistykki eru af gerðinni "Cofit P" pressfittings
 Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum
 Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum
 Einangra skal stofnlagnir með 20mm glerullar hölkum
 Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillte og loftskulur
 Lagnir skal þrýstpröfa við 6 bor, og skal þrýstingur standa ámk 24 tíma án þess að falla

Notamal	Utanmál x veggþykkt
DN 10	16 x 2
DN 15	20 x 2,5
DN 20	26 x 3
DN 25	32 x 3
DN 32	40 x 3,5

Gólfhitalagnir, Skýringar

Gólfhitalagnir eru 16x2 Pex með surefniskapu
 Eingöngu skal nota viðurkennt efni, og gæta skal þess allir hlutir kerfisins séu fra sama framleiðanda
 Festingar skal setja á lagnir með mest 1-1,5 metra millibili. Setja skal þrjár festingar við beygjur. Beyguradius skal ekki vera meiri en 5x þvermál pípu
 Þrýstiprófun á lögnum skiptist í tvær lotur
 Fyrri lota er framkvæmd í 1 klst og er þrýstingurinn 9 bor þrýstfall má vera max 0,6 bor e seinni 30 min
 Seinni lota er gerð framhaldi af fyrri lotu og tekur 2 klst þrýstfall má vera max 0,2 bor

Þ. Þjarnarson 060346 2249

Utgafa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjorn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugotu 8 Hafnarfirði Sími 555-4008, 861-9851 Netfang svennis@internet.is		Staður Brekkugata 10 Hafnarfirði	Skýring Viðbygging, Hitalagnir, Rúmmynd
Hannað / Teiknað <i>[Signature]</i>	Kvarði 1 50	Dagsetning 5.03.14	Verknr 01-07
			Teikn nr 2-05