

Mótt: 15/11 2009
Höfðun

Hönnuður: *[Signature]*
Björn Sveinsson
Yfirfarið:
Samþykkt: David E. Björnsson kt. 100355-3339

Breytingar:
B1 13.01.2009 Bælt við staurum bps/svs
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Aðalhönnuður:

Olís þjónustumiðstöð
ÓB Stöð Suðurlhella 2B
220 Hafnarfjörður


Raflagnir í lóð
ÓB-Stöð
Mkv: 1:100

SKÝRINGAR:
Rör í lóð skulu vera PEH rör lögð í heilum lengdum milli tengistaða. Rörin skulu lögð í 50-70 mm sandlag á botni skurðar og sandað yfir þau sambærilegt lag eftir lagningu. Almennt skal djúpt skurðá vera 800 mm, þar sem rör liggja undir aktursleðum en rör mega liggja grynna í graseyjum og við innfók í delustöppu til hagræðis við lagningu.

SKÝRINGAR:
Varðandi íðregna lágspennustrengi er vísað í einlínunmyndir.
Varðandi íðregna smáspennustrengi er vísað í magnskrá og önnur gögn sem verkiþau latur verkiþau í tó.

VERKFRÆÐISTOFA
Greinsásvegur 3
108 Reykjavík
Sími 520 9900
Fax 520 9901
www.rfs.is

Altax þræðavirjun skv. 88 EN ISO 9001:2000
ERV
FS 88744

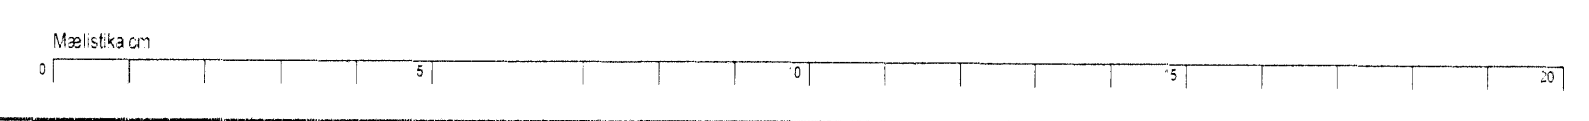

22-2275
16.12.2008
xx0402
B1