


Lindarberg 28 Hafnaf.

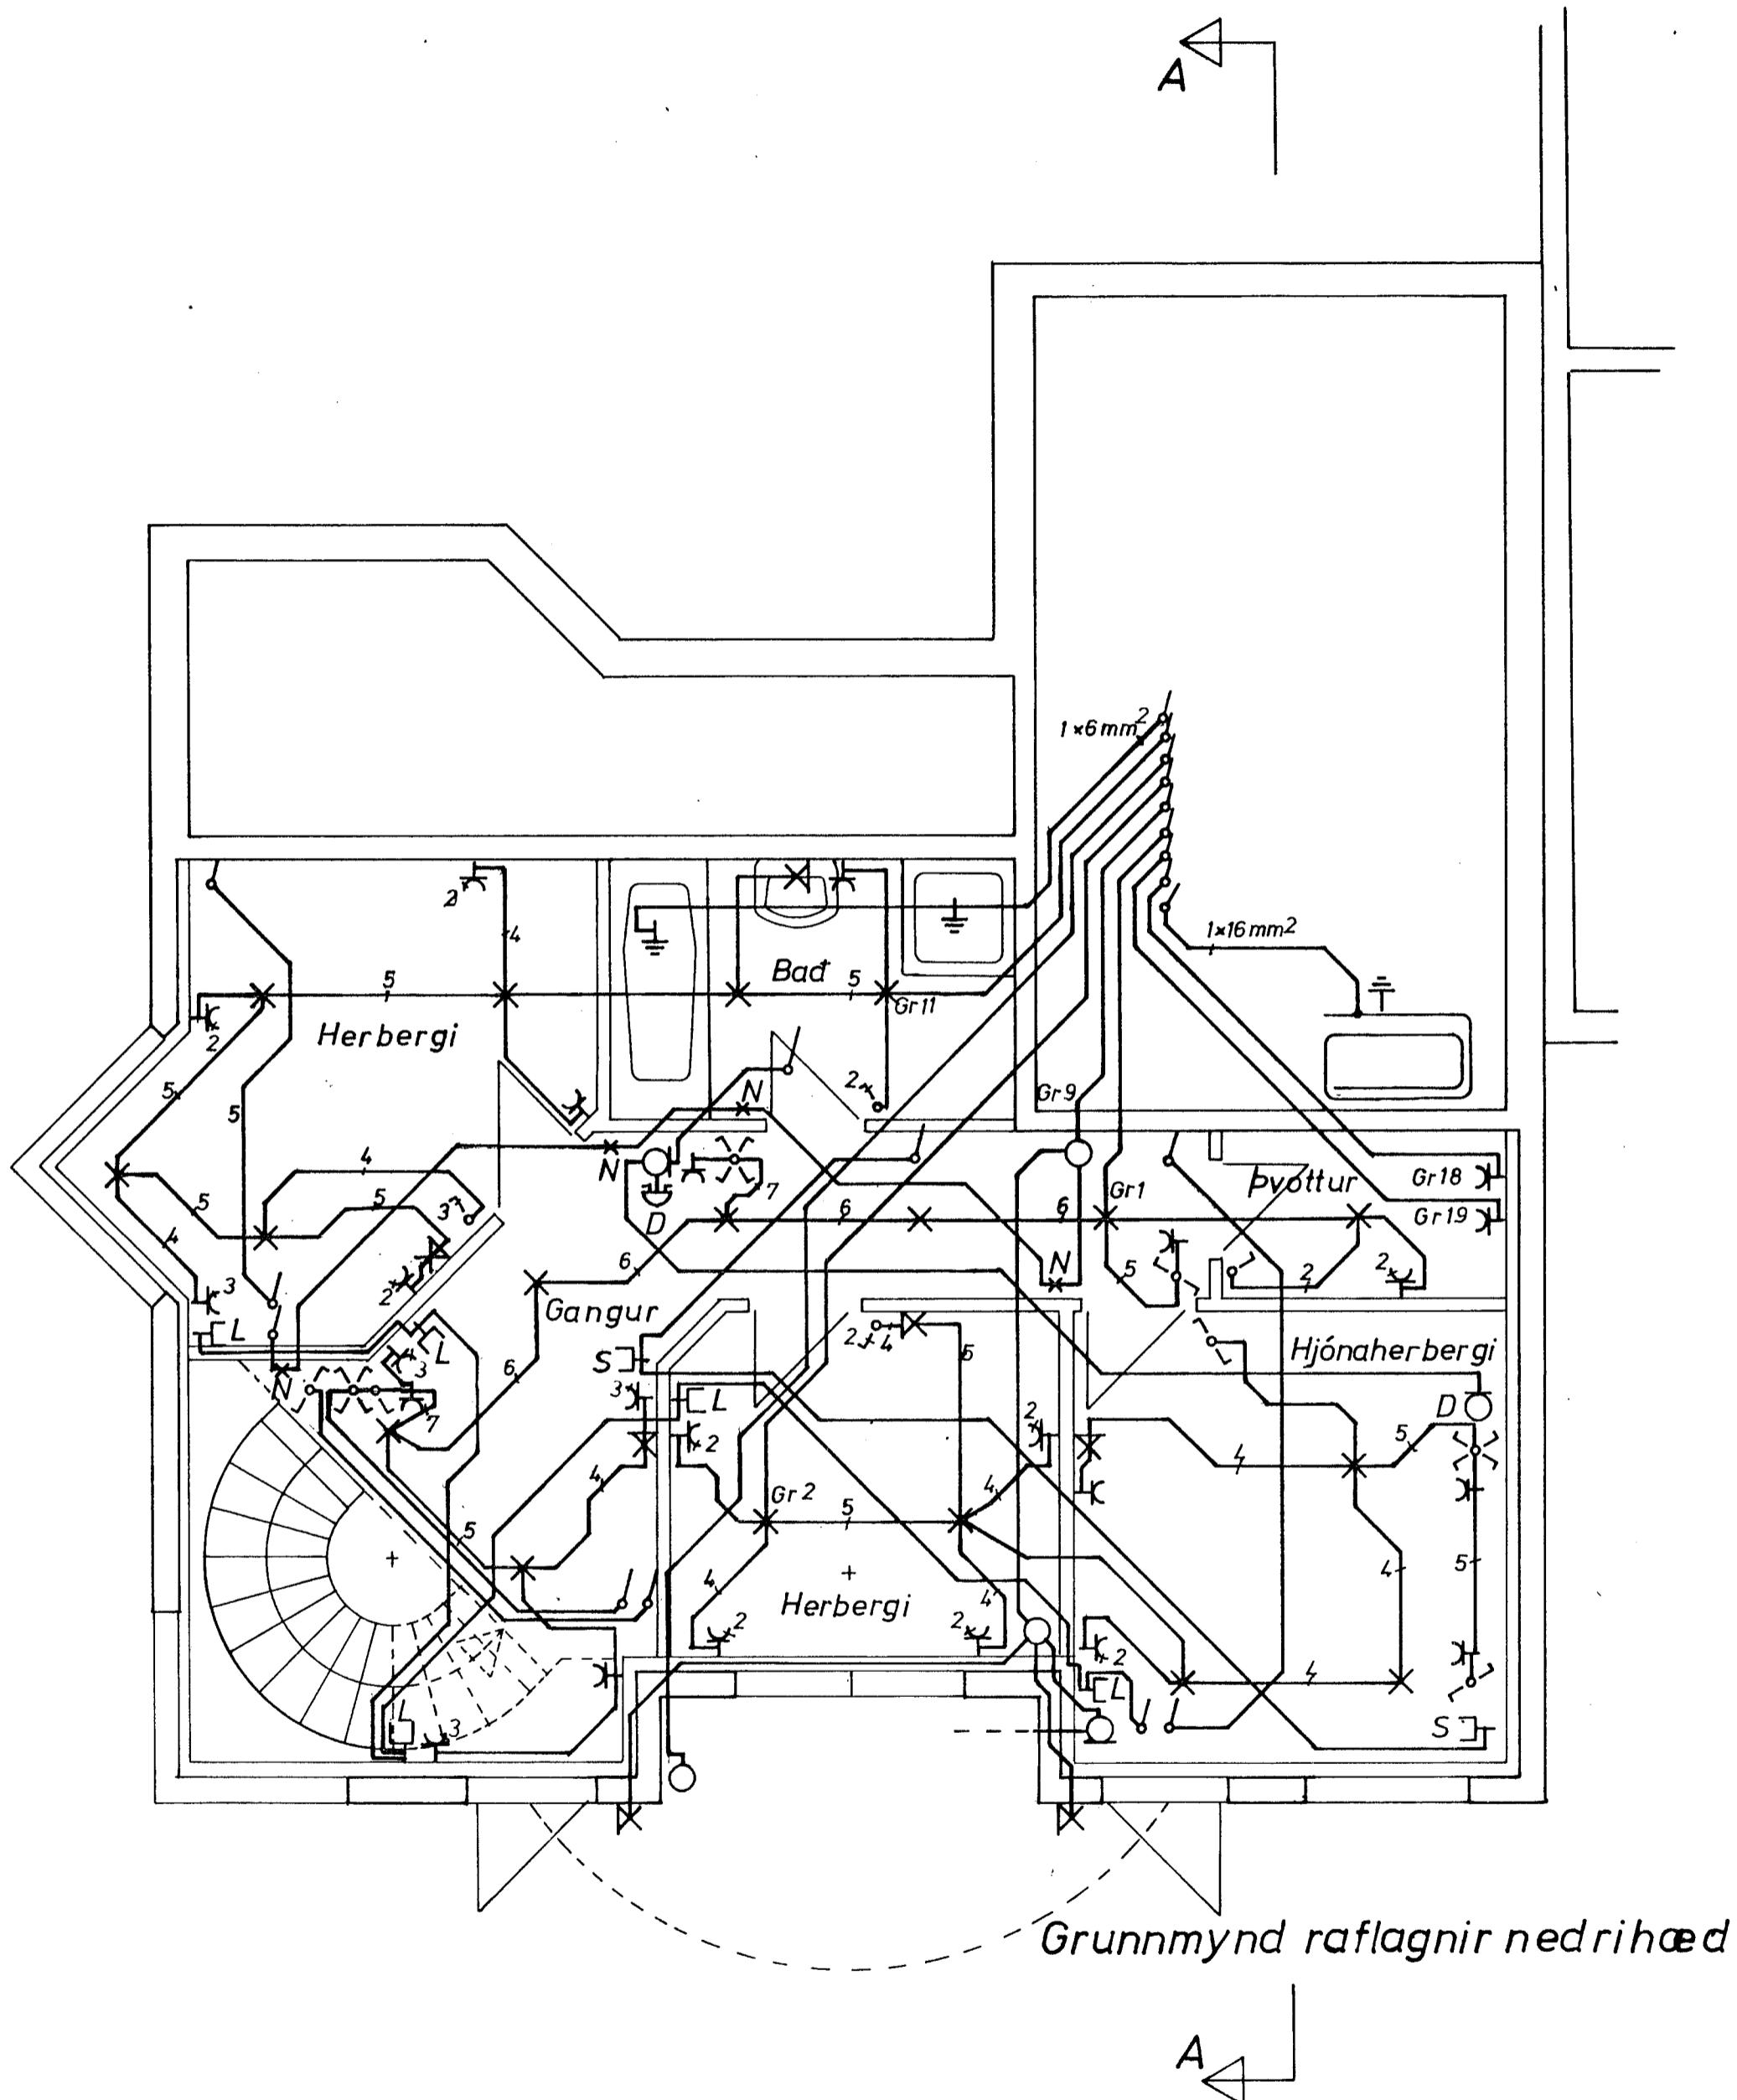

#### SKÝRINGAR VIÐ RAFLAGNATEIKNINGAR

Raflagnir skulu vera  $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$  plasteinangraður ídráttarvír í 16 mm plastþípum lagðar huidar í veggi og loft. Rafbúnaður hafi málstraum í samræni við stærð varbúnaðar, hann hafi einnig hlifðar eiginleika eftir staðsetningu. Staðsetning rafbúnaðar, tenglar við rofa, hafi sömu hæð.

Hæð rofa sé 110 cm  
" tengla sé 20 cm  
" rofa og tengla bílageymslu sé 150 cm  
" smá spennutengibúnaðar sé 20 cm  
" veggjós inni sé 190 cm  
" - " - úti sé 180 cm  
" - " - undir skápa sé 145 cm  
" dyrabjöllu sé 200 cm  
" dyrasimatóls og útistöðvar sé 150 cm  
" tengidosa sé 20 cm  
" næturlysingar sé 20 cm  
" tenglar í þvottaherbergi sé 110 cm

Nota skal raðefni í rofum, tenglum og öðrum inniagnabúnaði eins og kostur er. Útiljós og næturlysing stjórnast af 1jósnema.

S er táknað fyrir símatengill  
L " " loftnetstengil  
D " " dyrabjöllu og dyrasíma  
N " " næturlysing  
G " " möguleika á garðlysingu

Þessar skýringar eiga við nema annars sé getið á teikningum.

#### RAFLAGNATEIKNINGAR

Raflagnir grunnmynd og skýringar.  
Neðri hæð.

Lindarberg 28 Hafnarfirði.

Dags ágúst 1990

Blað # 2 - 6

Mk. 1 : 50

Teikn.

Breytt.

Nr. \* 6