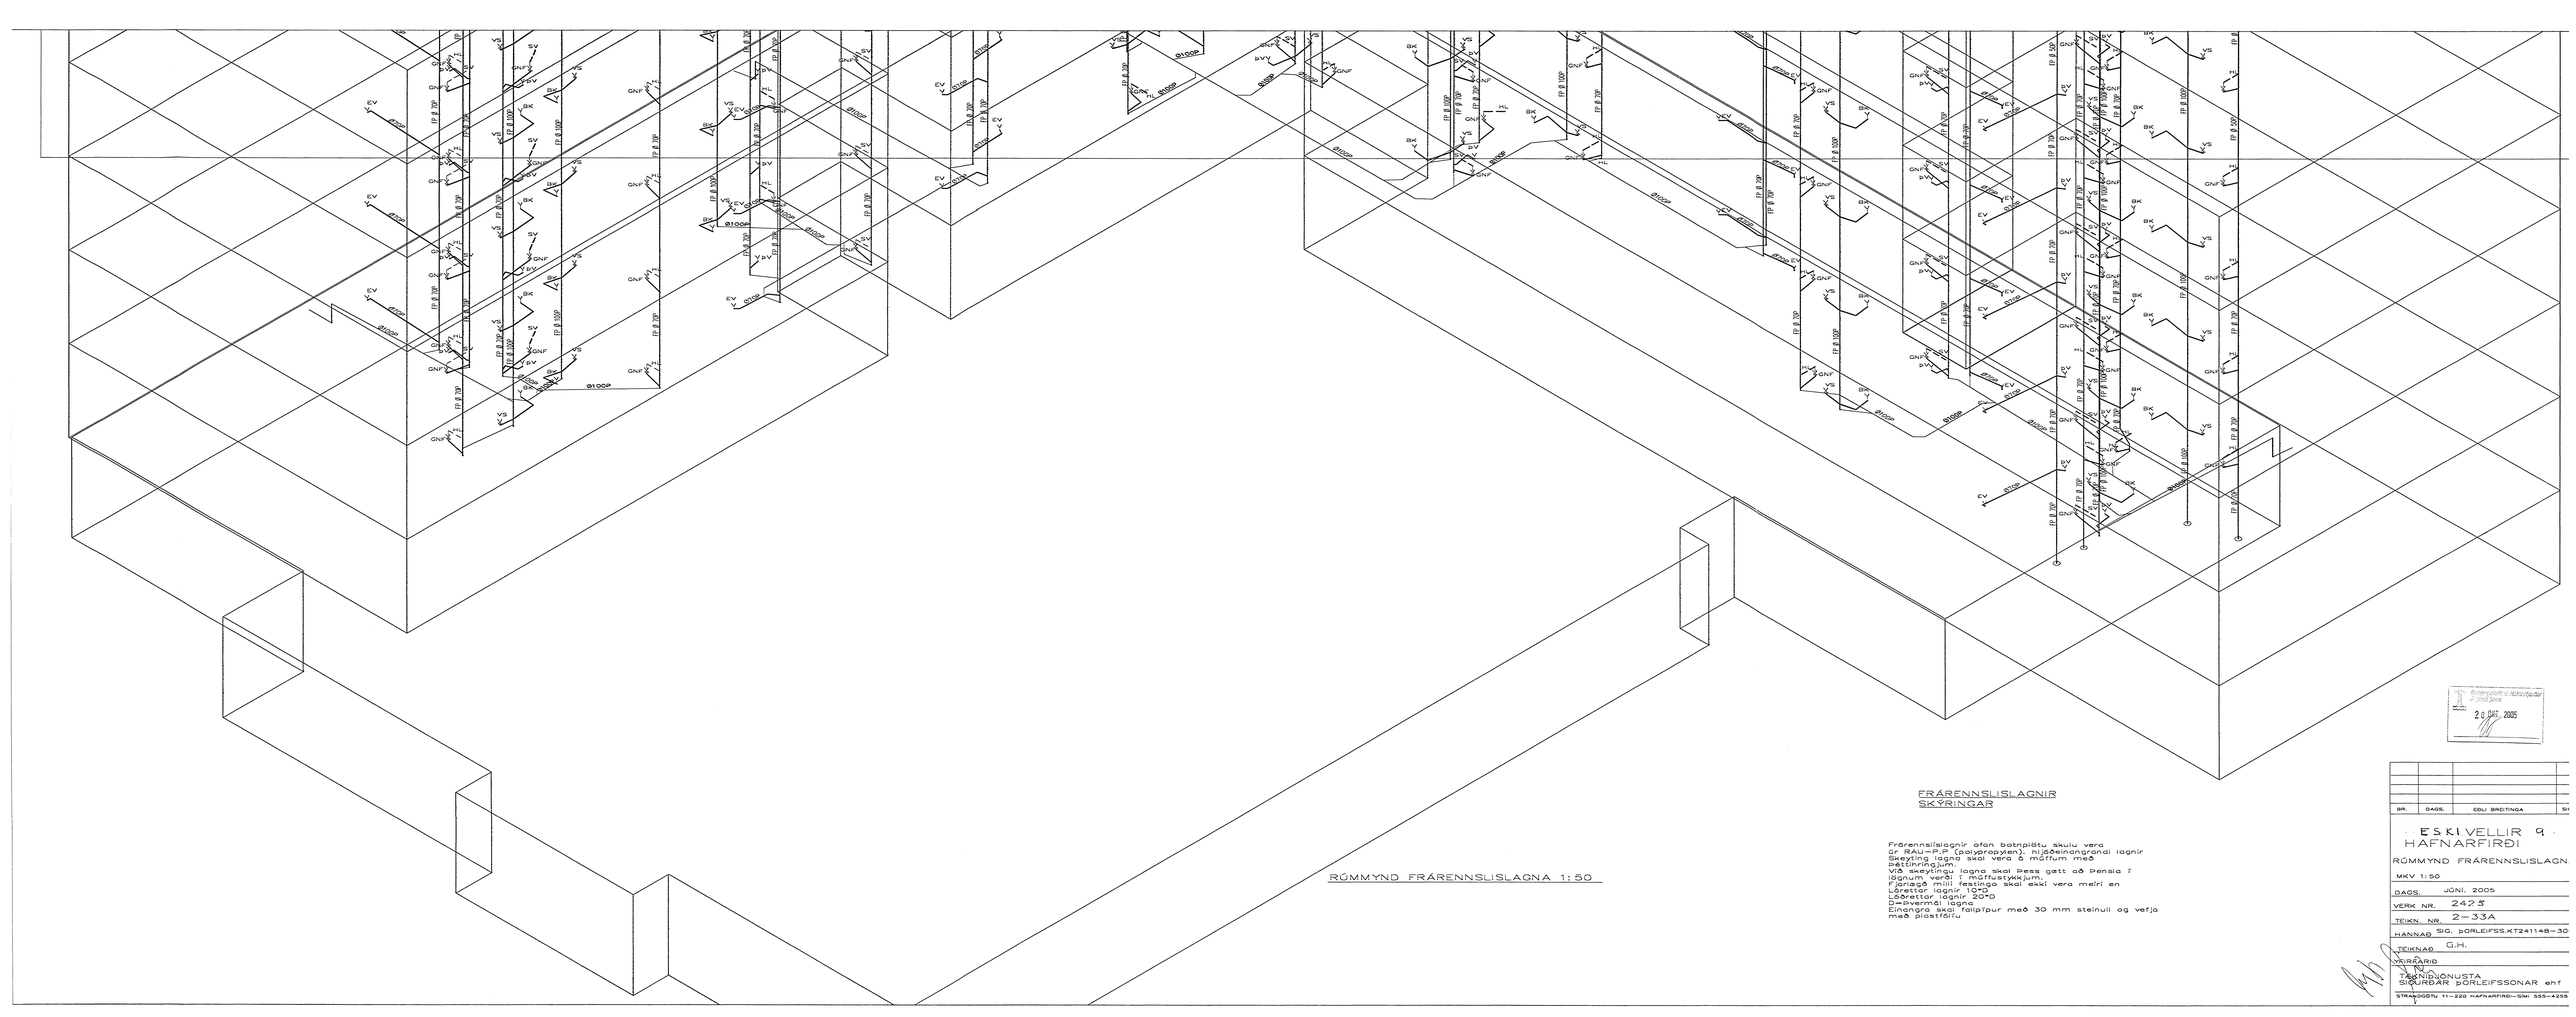

RÚMMYND FRÁRENNSLISLAGNA 1:50

FRÁRENNSLISLAGNIR
SKÝRINGAR

Frárennislagnir ofan botnplötu skulu vera úr RAU-PP (polypropyen), hljóðeinangrandi lagnir
Skeyting lagna skal vera á máffum með pétiningjum.
Við skeytingu lagna skal þess gætt að þensla í lagnum verði í mátfustykkjum.
Fjarlægð milli festinga skal ekki vera meiri en
Láréttar lagnir 10*D
Lóðréttar lagnir 20*D
D=Ytrimál lagna
Einangra skal falipípur með 30 mm steinull og verja með plastfilu

Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
móttekið
20. OKT. 2005

BR.	DAGS.	EÐLI BREYTINGA	SK

ESKIVELLIR 9
HAFNARFIRÐI

RÚMMYND FRÁRENNSLISLAGN

MKV 1:50

DAGS. JÚNÍ. 2005

VERK NR. 2425

TEIKN. NR. 2-33A

HANNAÐ SG. ÞÓRLEIFSS.KT241148-30

TEIKNAÐ G.H.

YFIRFARIÐ

TÆKNIÞJÓNUSTA
SIGURÐAR ÞÓRLEIFSSONAR ehf
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255