


Skýringar
 Fæði lagnir fyrir brunaslöngur skal leggja 800 mm undir yfirborð (neðst í fyllingu milli sökkla).
 Þar sem lögn fer upp á yfirborð skal vera 40 mm einangrun utan um lögnina skal tryggja að einangrun blotnar ekki.
 Niðurföll skulu vera með innbyggðu sandfangi.

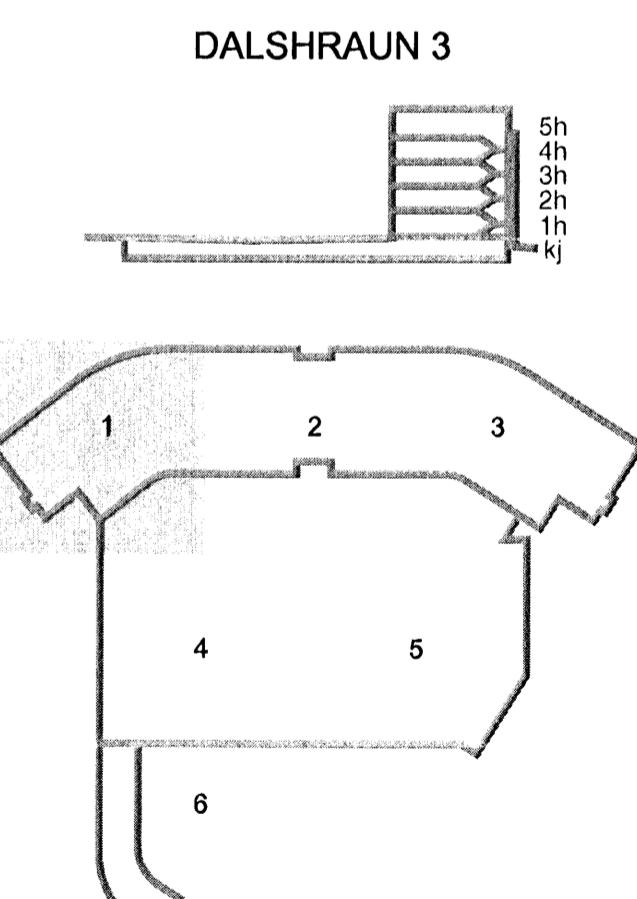

B	05.06.08	Púkk og lagnir að því færð	RJK/SÁS
A	14.02.08	Merkingar lagað	RJK/SÁS
Útg.	Dags.	Skýring	Hannað/Virfirnað

VS
 VERKFRÆÐISTOFA

BÆJARHRAUN 20 • 220 HAFNARFJÖRDUR • KENNIT. 710796-2899
 vsb@vsb.is • Sími 585 8600 • Fax 585 8610 • www.vsb.is

Átlun séðhönnuðar Sveinn Áki Sverrisson
 Kt: 230855 5609 • aki@vsb.is

Verkefni
DALSHRAUN 3
HAFNARFIRÐI

Verkefni
Lagnir
Grunnlagnir
Grunnmynd 1

Hannað	RJK	Teiknað	RJK	Yfirfarð	SÁS	Kvarði	1:50	/	A1	Síða	-
--------	-----	---------	-----	----------	-----	--------	------	---	----	------	---

HEILBRIGÐISEFTIRLIT
 HAFNARFJARDAR-
 OG KÖPAVOGSSVÆÐIS
 Gagnatöng 210 Gardabæ
 6.6.08
 Þórunn Þ. Gunnarsson