
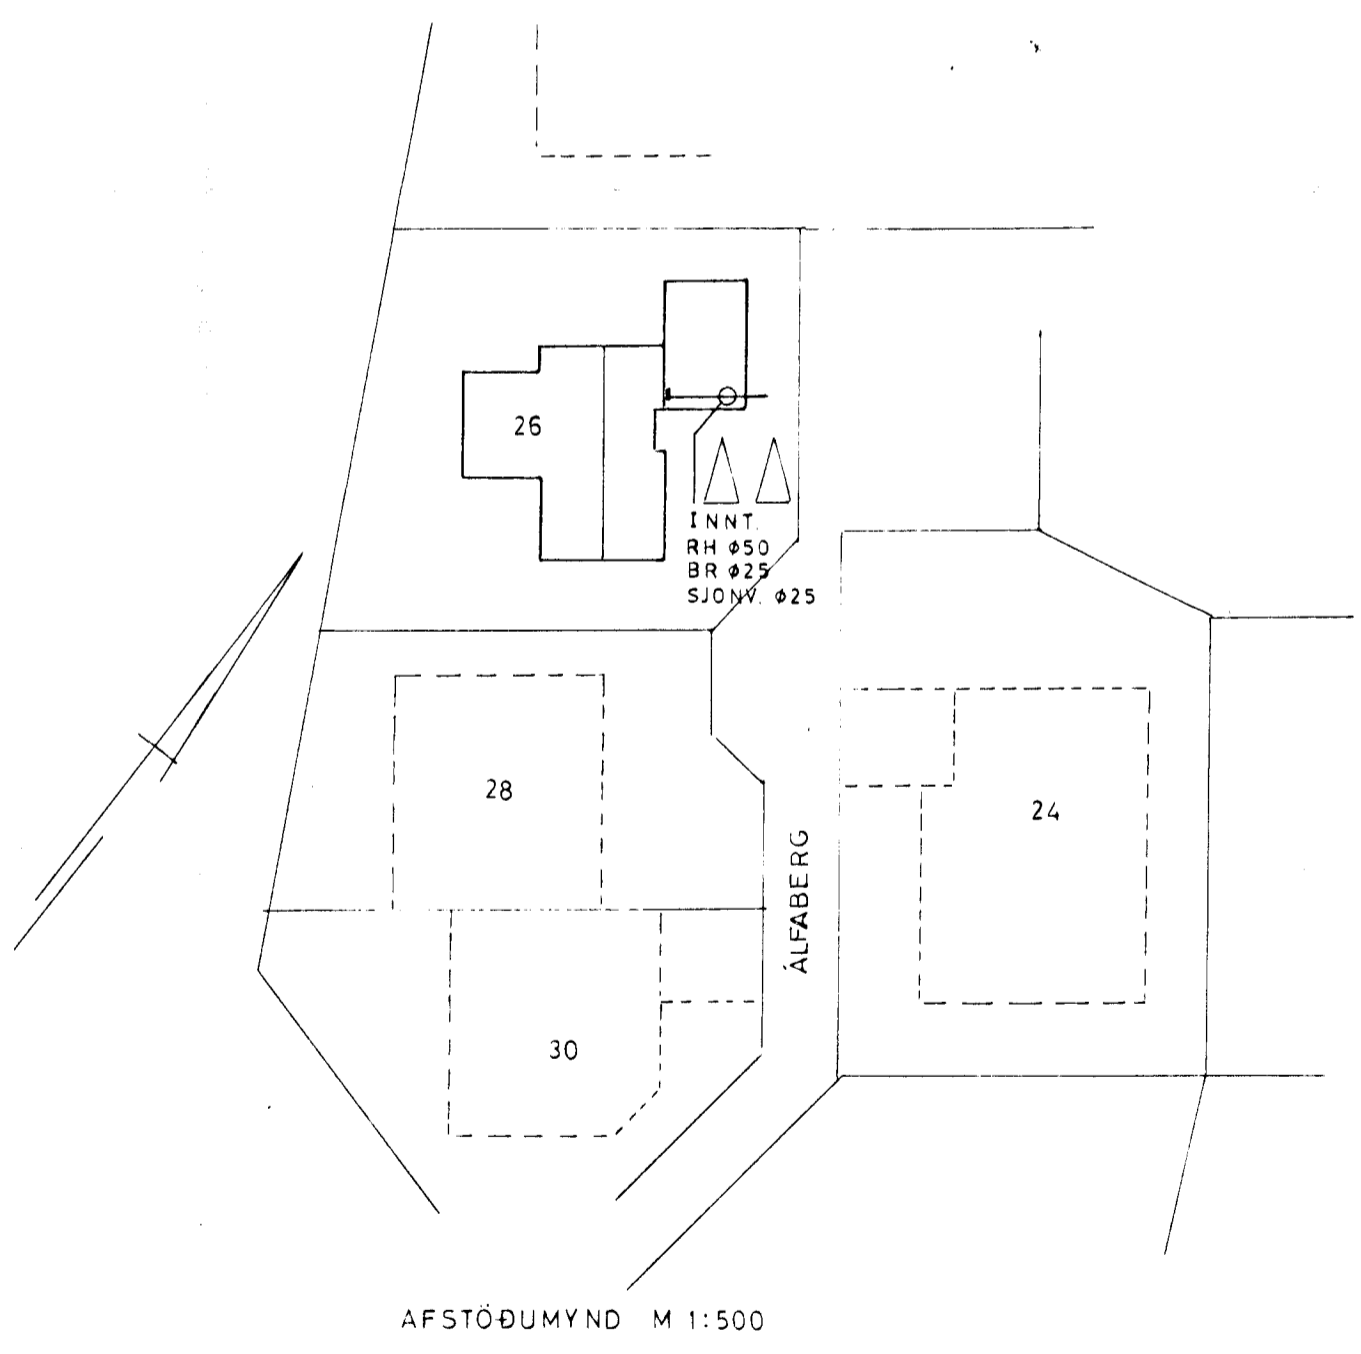


Húsvæita nr. 3045 Teikning nr. 23/84  
 Samþykkt þ. 16.8. 1984  
 f.h. RAÞVEITU HAFNARFJARDAR  
*Albert Jónsson*  
 Eftirlitsmaður rafagna

Inntök samþykkt 14.8. 1984  
 f.h. RAÞVEITU HAFNARFJARDAR  
*Albert Jónsson*

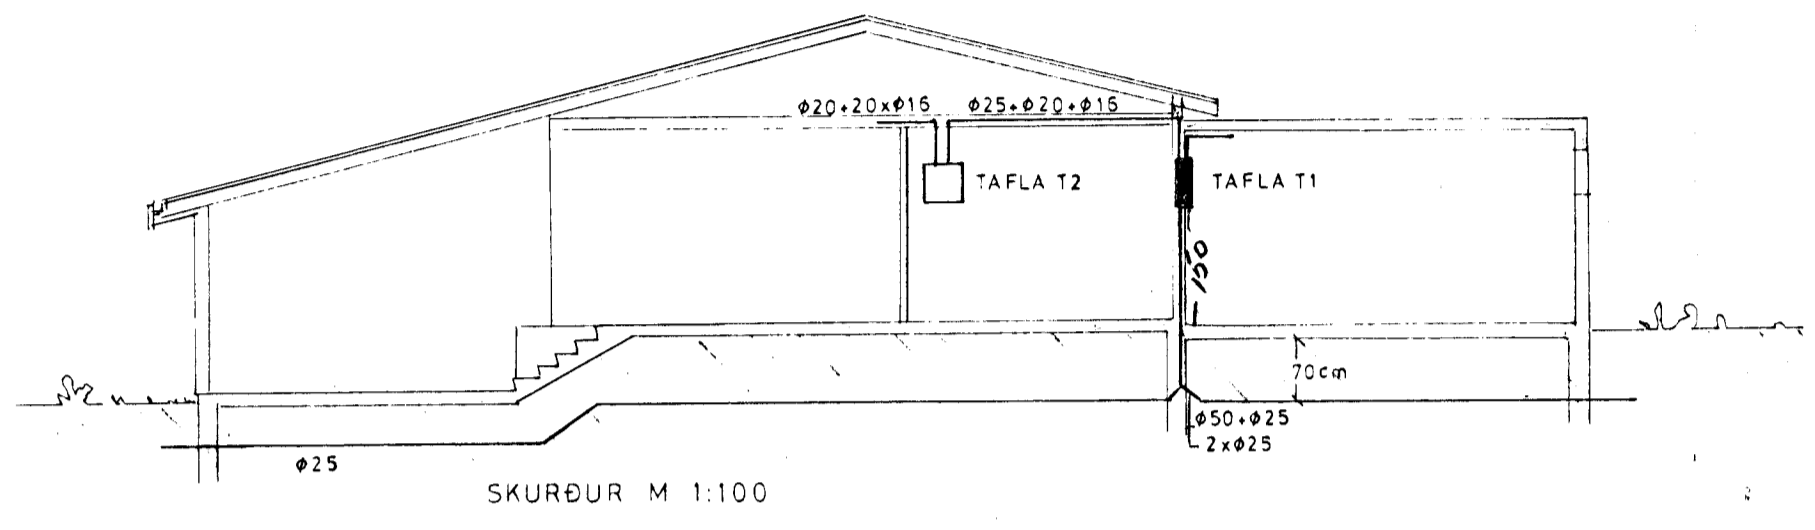

Almennar skýringar:

1. Þíur eru 110V og vör skilfrá
2. Hæð rafa frá fullfríðgengnu gálfri sé 1,50m
3. Hæð tengla frá fullfríðgengnu gálfri sé 1,50m
4. Hæð tengla í geymslu, þvottis- og eldhúsi sé 1,50m
5. Hæð tengla í bílgættinu sé 1,50m
6. Hæð afur (F), sjávar (S) og hitaflutavæla (H) sé 1,50m
7. Málstrauður rafa og tengla skal vera 1,50m

Þyngingartöl og stöðir eltra netanna sé eftir:

1. Dröklar eru ekki sýnir í öllum tilfellum og t. fl. eru þá merktar viðkomandi t. fl. Þessi t. fl. eru sýnir númer 1 í t. fl. merktir T1
2. Þíur eru byggja skal að hitaflutavæla (H) eru merktar T2
3. Þíur eru byggja skal að hitaflutavæla (H) eru merktar T3

ALFABERG 26		HAFNARFJORDI	
KVARDI		RAFMAGNSTEINKNING	
HANNAD	TEIKNAD	YFIRF	
Dags.	APRIL 1984	Nr	1558
		Blad	4