


## SKÝRINGAR.

Hitalaganaefni skal vera "svart", nema bakrás sjóbræðslu innanhúss, sem fylgir lýsingu fyrir kalt neysluvatn. Neysluvatnslagnaefni skal vera galvaniserað. Hita- og neysluvatnsagnir einangrast með 22mm þykum glerullarhólkum og mjúkum plastdúki yst í lit að vali verkkaup. Allar kaldavatnsagnir skal vefja sísalpappa eða mjúku plast nesst röri. Séu pípur sýnilegar skal vefja einangrunarhólk með grisju, límbera og tvímála í lit sem eftirlitsmaður sampykkir.

Holresaeefni er úr plasti(PP) innanhúss, en steinsteypu(ST) og plasti(PVC) utanhhúss. Öll holresi innanhúss skal einangra með 20 mm glerullarmottum, "Glasuld-Industrimatte" frá Superfors eða sambærilegt. Utan um einangrunina skal vefja mjúkum plastdúk. Meðfram öllum veggjum og sökkum utanhhúss komi drenmöl neðanjarðar. Efni og annar frágangur sé í samræmi við gildandi reglugerðir og Íslenskan staðal. Öll mál eru í mm nema hæðir í m. Hallatölur eru í prómillum(0/00). Loftræsing lokaðra rýma skal staðsetja samkvæmt teikningum arkitekts, komi annað ekki fram.

## OFNATENGINGAR:

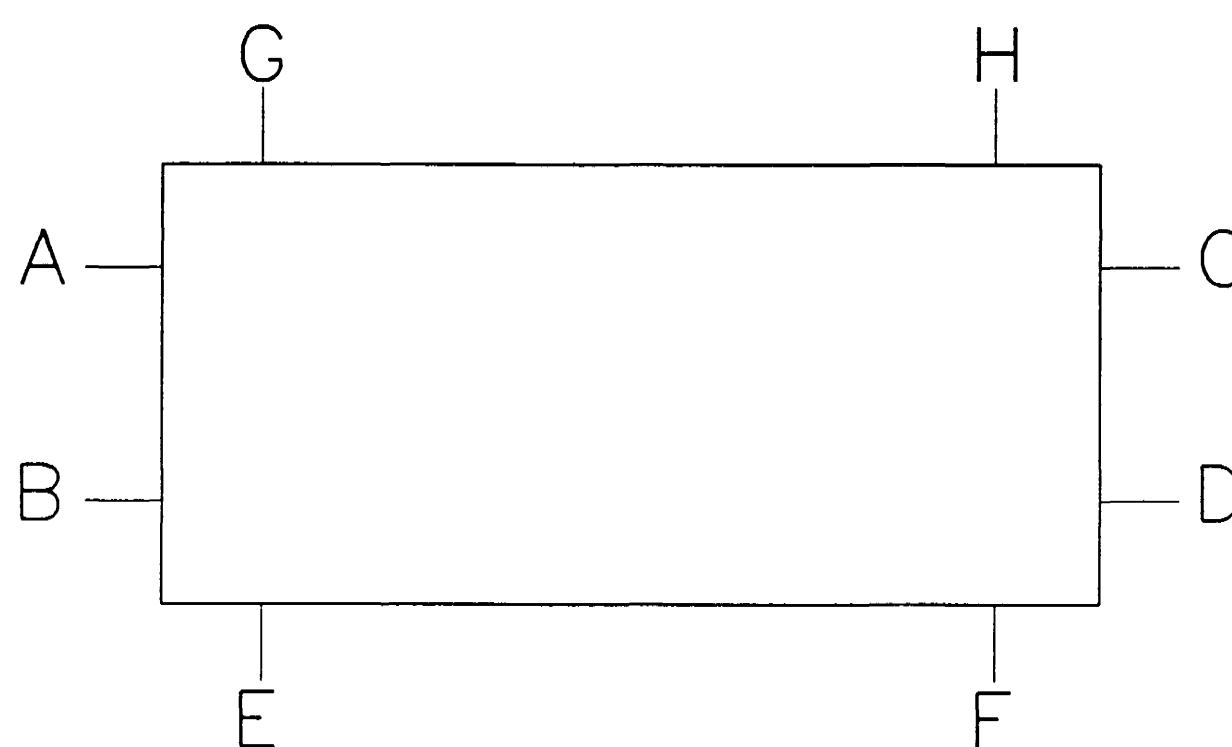

## TÆKI:

HV = Bakrás hitaveitu í holresi.	Skólp
KV = Inntak fyrir kalt vatn.	Regnvatn
BB = Bensínbrunnur	Hálfdræn
BR = Brunnur.	Dren
HB = Hreinsibrunnur.	
NF = Niðurfall utanhhúss með vatnslás 70/70 Sbr. GN1.	Kalt neysluvatn
GK = Garðkrani með tæmingu.	Heitt neysluvatn
EV = Eldhúsvaskur með vatnslás 40/50.	Heitt neysluvatn
HL = Handlaug á vegg, vatnslás 32/40.	(upplandað)
SV = Stálvaskur með vatnslás 32/40.	Framrás hitaveitu
RV = Ræstivaskur með vatnslás 32/40.	Bakrás hitaveitu
VS = Salerni með vatnslás 100/100.	
BK = Baðkar með vatnslás 40/50.	Kaldavatnsheimæð
STB= Sturtubotn með vatnslás 40/50.	
ÞV = Þvottavél með vatnslás 40/50.	
UÞV= Uppþvottavél með vatnslás 40/50.	
GN <sub>1</sub> = Gólfniðurfall með vatnslás 40/50.	
GN <sub>2</sub> = Gólfniðurfall með gegnumrennsli og vatnslás 40/50.	
GN <sub>3</sub> = Gólfniðurfall með vatnslás 70/100, innsteypit í plötu	
BT = Blöndunarloki, uppblöndun á heitu neysluvatni.	
L = Loftpúði.	
ÞS = Þenslustikki.	
ST = Stútur með loki.	
HR = Hreinsilok.	
ÞN = Þakniðurfallsstammi.	
SN = Svalaniðurfall.	
LP = Loftræsing fyrir þurrkara.	
LR = Loftræsing.	
UL = Undir lofti.	
YG = Yfir gólf.	

3 - JUNI 1999



BYGGD <sup>H</sup> VERKFRAÐISTOFAN			Hita- og hreinlætislagnir Skýringar
M.K.V.	H	T	
	AA	AA	D. 01.05.99
Sogn			
Commune			
Nr.			
99-03-2-00			
Hamraborg 14A 200 Kópavogi Ísland			Sími 564 3377 Myndsendir 564 2973
Álfholt 52, Hafnarfirði			
200			