


**SKYRINGAR VEGNA NEYSLUVATNSLAGNA**

Nota skal galvaniseraðar stálpipur bæði fyrir kalt og heitt vatn. Allar pipur skal einangra og skal einangrun vera af viðurkenndri gerð. Að öllu leyti skal farið eftir íslenskum reglugerðum. Við mælagrind skal vera einstreymisloki með renniloka hvoru megin. Loftpúðar skulu vera 30 cm.

**SKYRINGAR VEGNA FRÆRENNSLI**

Nota skal plast af viðurkenndri gerð. Allar lagnir sem ekki eru lóðréttar skulu hafa minnst 20 prómill halla. Að öllu skal farið eftir ísl. reglugerðum.

17 DEC 1991

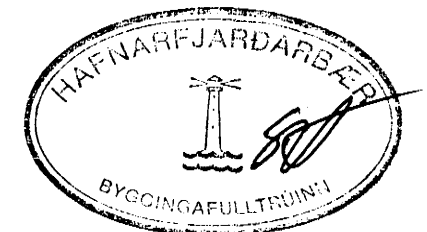

Jón R Sigmundsson tæknifr.

SÍMI 688440	ALFHOLT 8, HF.	NR
REYKJAVÍK	NEYSLUVATN OG	199-NF-1
M: 1:50	FRÆRENNSLI.	
HANNAÐ: J.R.	GRUNNMYND I. HEDAR.	
TEIKNAD: J.R.	OG KJALLARA.	
DAGS. 28.10.91.		

Jón R. Sigmundsson