



BREKKUÁS 9 - 11 HAFNARFIRÐI.

Sampykkt þánn
18. AGO. 2021
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
Hilmum Þjóðleitn

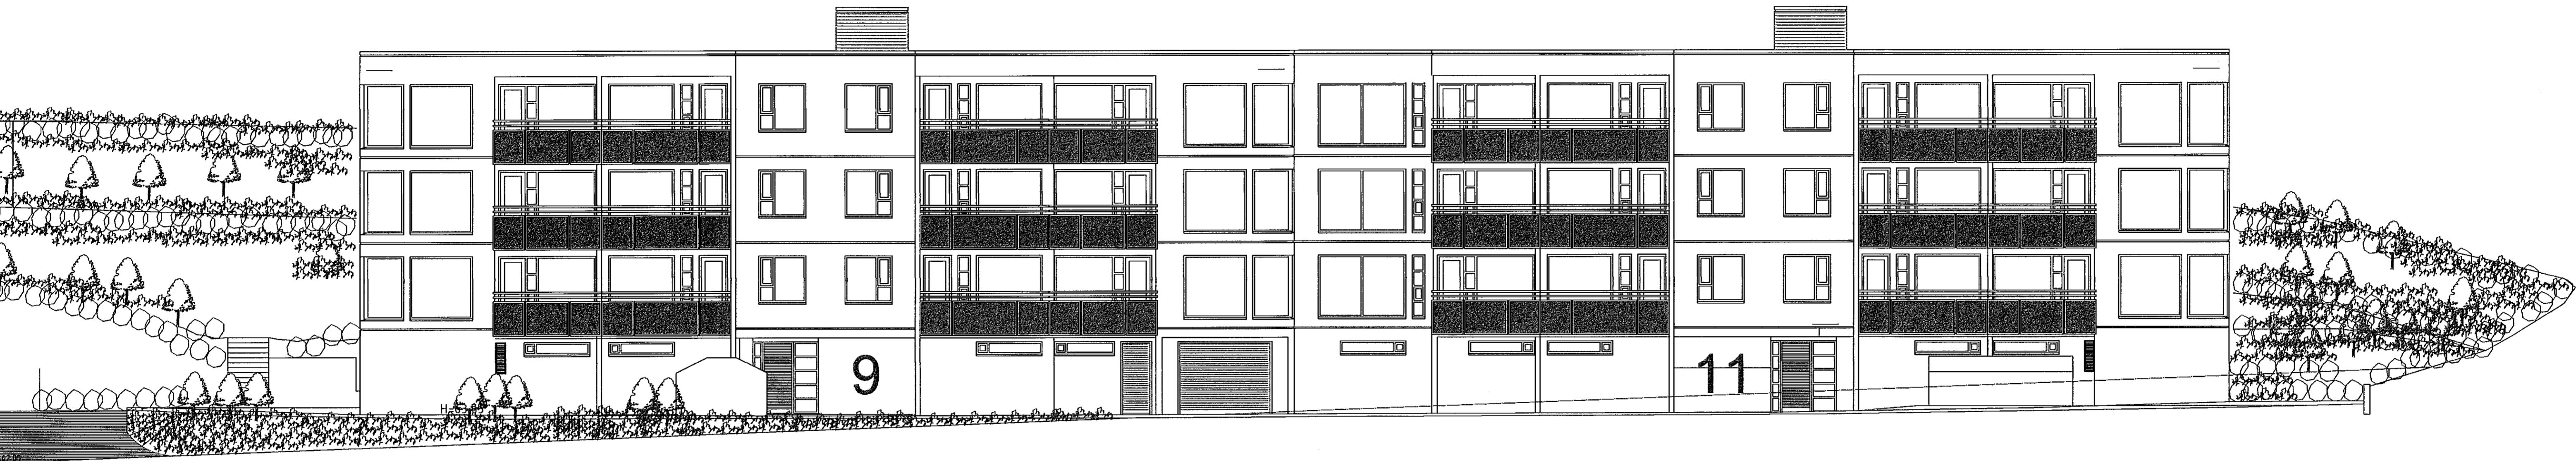

ÚTLIT AUSTUR MKV. 1:100.

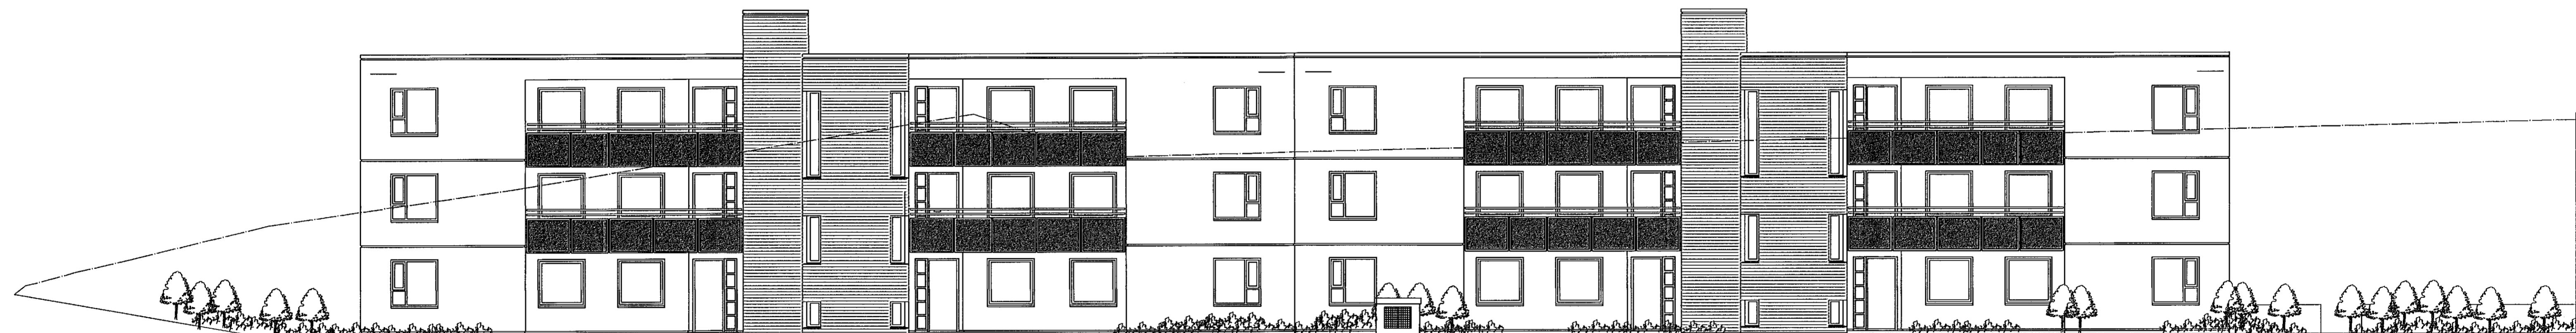

ÚTLIT VESTUR MKV. 1:100.

Gluggar skulu uppfylla eftirfarandi kröfur.
Gluggakamar og póstar skulu vera úr viðurkenndri fúavarinni furu málaðir hvílir.
Opnanleg fög skulu vera úr oregonpine eða mahní við.
Gluggar skulu upplýfa óþeigjukröfur í byggingareglugerð og álagskröfur skv. IST 12.
Gluggakamar eru settir í refi a og eru þær testir við steyptan vegg c/c 40 cm, með galv. "BMF" vinklum sem
skulu eru fastir í karm með 6 stk 5,0/35 galvskrufum, og í steyptan útvegg með galv. mürbólturn
12/140c/650mm.
Rifu milli glugga og veggs skal þéttu af sérlakki vandvirkni.
Þett er a eftirfarandi hætt: Fyrst skal seðja þéttipulsu að innan, síðan skal þéttu með tröði. Utan við
tröði skal seðja þéttipulsu og þéttikitli. Pulsuna skal seðja það utarlega að þéttikitli fái mátalega þykkt (hláfa
riti breidd). Nota skal Sikaflex 11 FC eða saman þéttikitli.
Grunna skal undir klítli með videigandi Sika grunni.
Allt gler skal vera fyrsta floks flotgeri. Rúður skulu vera tvöfalt 6 mm K einangrunargler 12 mm gas fylt loftbil
settar í karm samkvæmt fyrirmelum framleiðanda.

BREKKUÁS 9 - 11 HAFNARFIRÐI.

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfí.
Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfjörður.
Sími: 5651510. Neffang: Teiknistofan@simnet.is
STH. Teiknistofan ehf. Kl. 510298-2769. Kl. aðalhönnuðar: 141250-4189.

Skýringar: Adaluppráðarfur.

Tekning: ÚTLIT/ AUSTUR, VESTUR.

Málkvæði: 1:100. Dagsetning: 20 júlí 2021.

Undirskrift: 5/8/21 J.H.

Blad nr.: 5 af 10.

Breytt: Gerðar breytingar á svalahúðum, innréttiningum og anddyrum ágúst 2011.
Hætt við E30 gler í merktum gluggum á 2 hað par sem lög og reglugerðir sem gilda fyrir
verkð, gera ekki kráfur til þess. Reyndar tekningar gerðar í febrúar 2014, SIG. D.
20-07-21: Gerðar útlitesbreytingar á herbergisgluggum, opnanleg fög glugga
minnkvi, það er 30 herbergisgluggum af 48. Sig. P.