

BRUNATÁKN:


Veggir og hæðaskil með merktri brunamótstöðu.

Hurðir og gluggar með merktri brunamótstöðu.

Rýmingarleið.


Útljós.

Stjórnstöð brunavarna

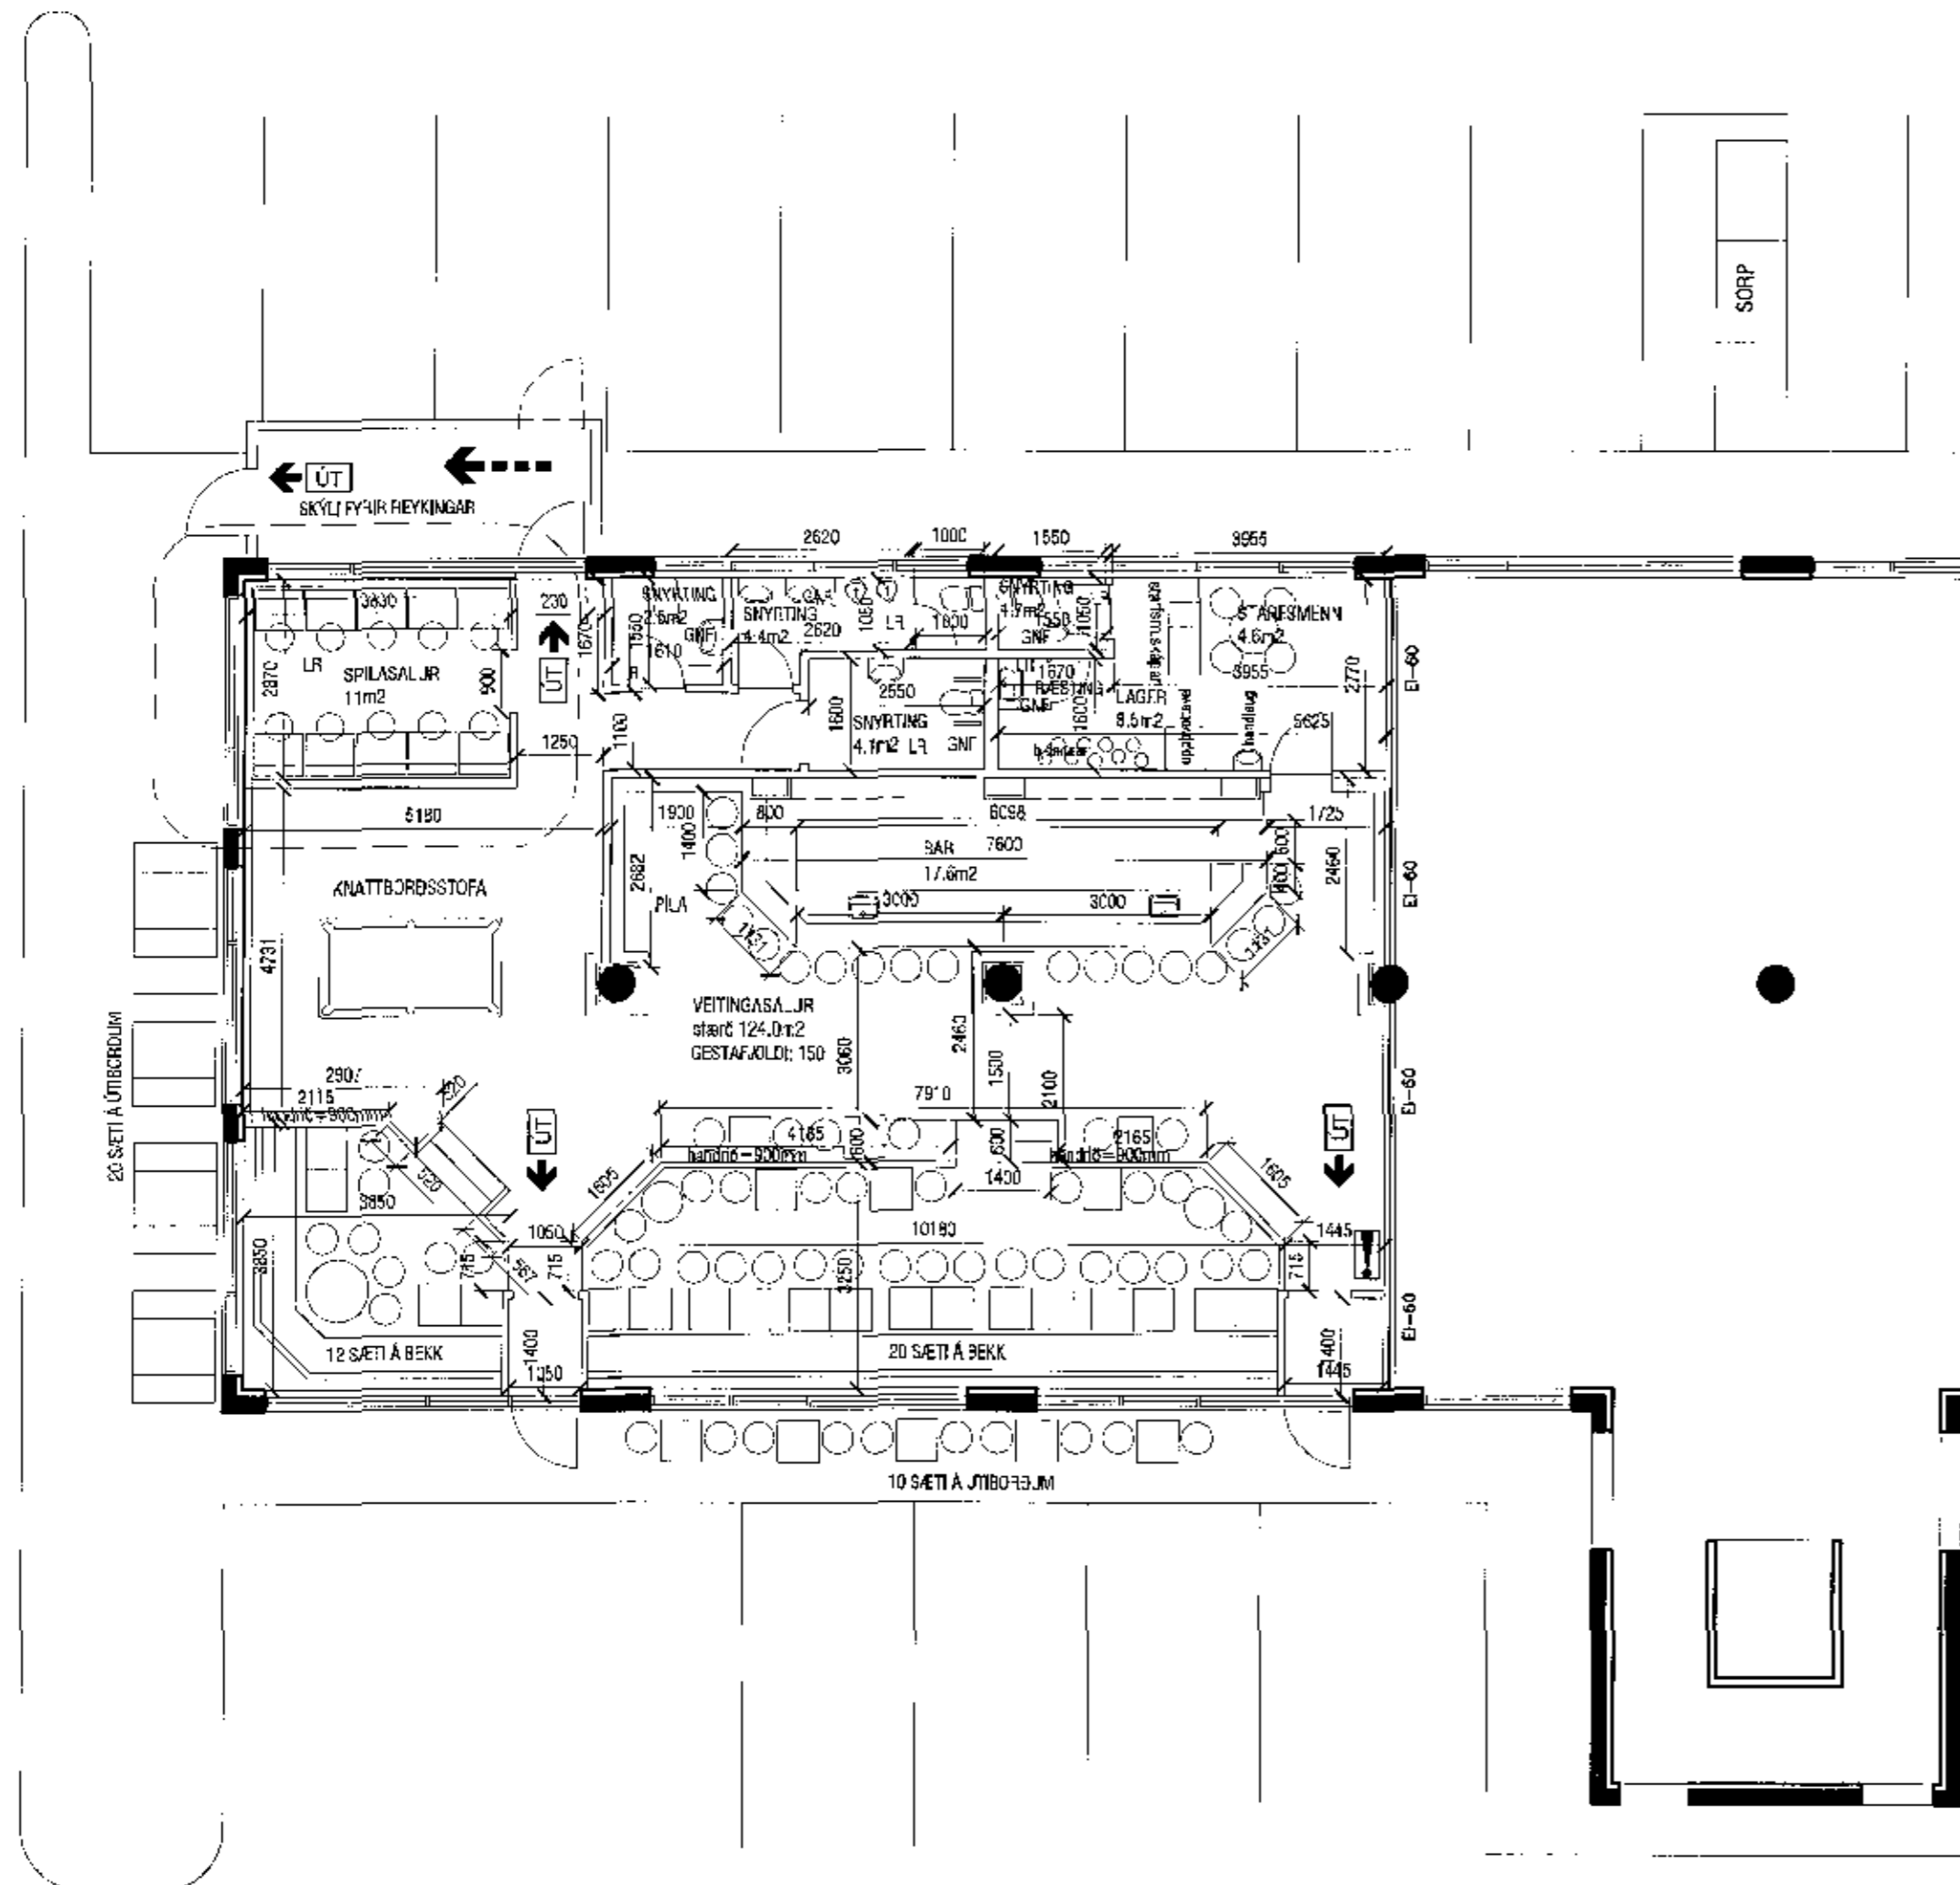

Grunnmynd 1.hæð
mkv. 1:100

GLÖTUHRAUN

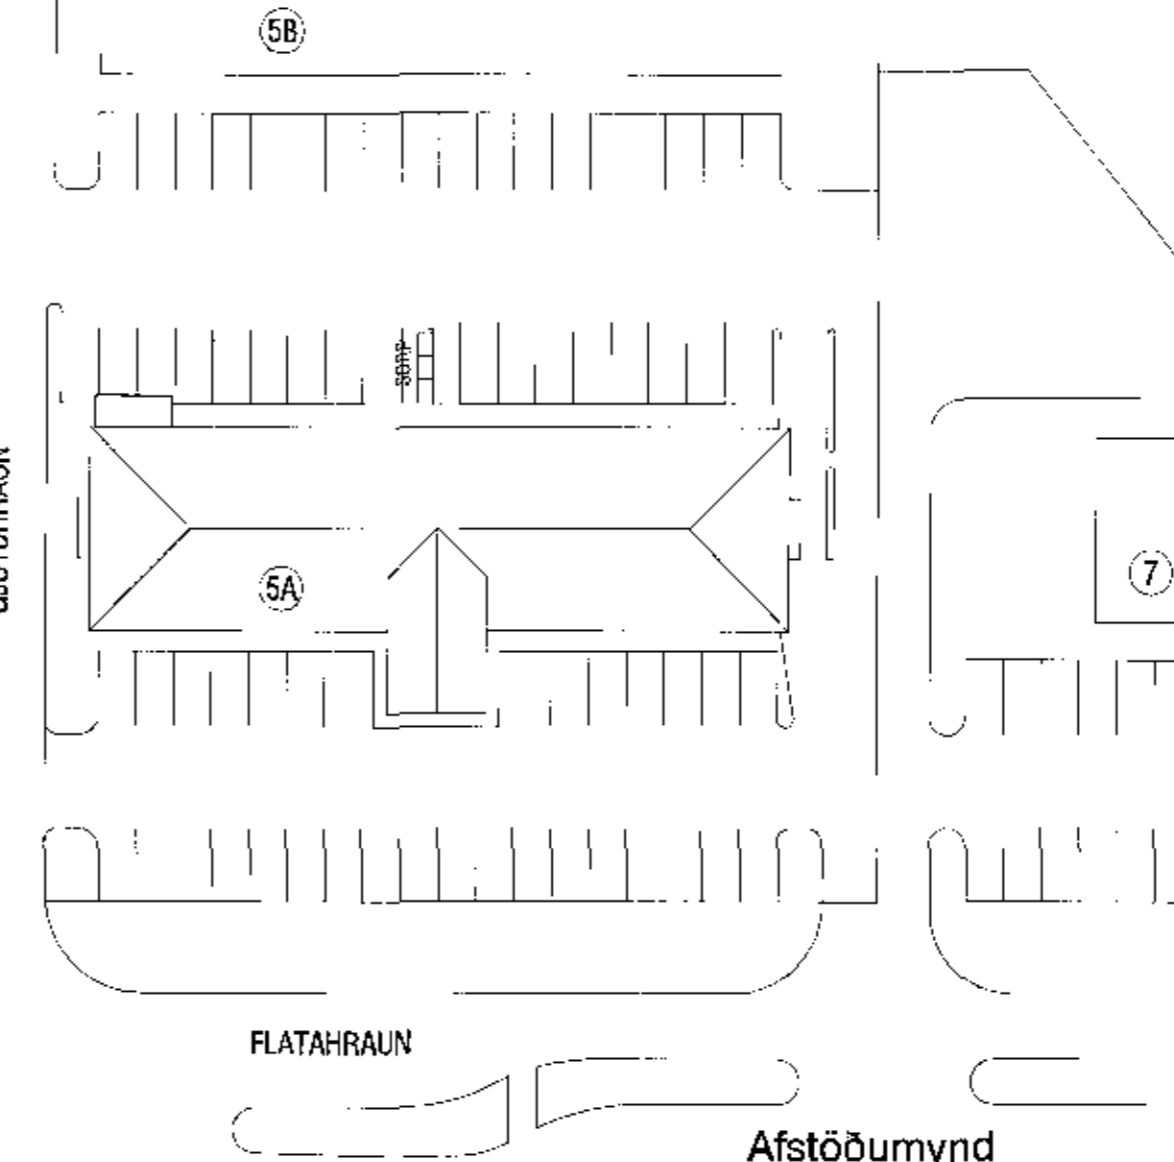

FLATAHRAUN

Afstöðumynd
mkv. 1:100

Samþykkt þann
11. okt. 2017
Byggingafulltrúinn í Nýbýli

LÝSING ERINDIS

Erindið er til komið vegna breytinga á veitingasal, en svæði þar sem nú standa billiard-borð verður minnkað og hluti þess tekinn undir lítinn spilasal með 10 spilakössum. Veggir sem afmarka spilakassa frá veitingarými verða með klæðningu í flokki 1, meðhöndlaðir á sama hátt og aðrar klæðningar á staðnum. Rýmið undir spilakassa hefur ekki áhrif á flóttaleið um bakdyr veitingarýmis. Ásýndir, sneiðingar, grunnmyndir annara hæða og skráningartafla eru óbreyttar, og vísað því til áður samþykktra uppdráttar varðandi þær upplýsingar.

Ætlaður fjöldi starfsmanna er 4-5 á háanattíma. Heildarstærð veitingarýmis að frádregnum bar er 124,0m². Stærð á spilasal er 11,0m², en í rýminu verða 10 spilakassar. Gestafjöldi er ætlaður 150 manns.

BRUNAVARNALÝSING

1. Brunaviðvörðunarkerfis tengt viðurkenndri vaktstöð í samræmi við ÍST EN 54 og reglur Brunamálastofnunar er til staðar í húsinu.
2. Handslökkvitækjum verður komið fyrir, a.m.k. tvö í sal og eitt á bar.
3. Flóttaleiðir eru úr veitingasal á 1. hæð, annars vegar er tvær á framhlíð, og hins vegar ein á bakhlið sem leiðir um reykingskylfi og út á gangstétt bakvið hús. Hliði að reykingskylfi lokað að innan með vel merktri léttri slá sem auðvelt er að fjarlægja til að opna flóttaleið. Endanlegur frágangur í samráði við Eldvarnarettirlit.
4. Út- og neyðarlýsing verður sett upp í húsnæðinu. Neyðarlýsing skal vera a.m.k. 1 lux í veitingasal. Útljós verða sett upp við alla útganga.
5. Klæðningar í lofti eru í flokki 1 (steypt yfirborð). Klæðningar á veggjum verða í flokki 1 eða spónaplötur málaðar með eldvarnarmálningu sem gefur sömu yfirborðseiginleika og klæðning í flokki 1. Spónlagðar viðarklæðningar verða notaðar á súlur, enda um lítið magn að ræða.
6. Hámarksfjöldi er 150 manns, þ.e. 90 manns í sæti og 60 manns á gólfmiðað við 1 mann á fermetra. Flóttaleiðir, samtals 2.7metra breiðar alkasta þessum fjölda vel.



KARI EIRIKSSON arkitekt

VERKSTÆÐI ARKITEKTA ehf - Gunnarsund 5 - 220 Hafnarfjörður
Sími: 699 0999 - kt: 070365-4059 - email: aok@aok.is - www.aok.is

VÍNVEITINGASTAÐUR - FLATAHRAUN 5A 17/13
ÓLSTOFA HAFNARFJARÐAR
AÐALUPPDRATTUR mkv. 1:100 / 500

grunnmyndir, byggingarlýsing
afstöðumynd 0201

Hannað: KE teiknað: KE útg: 27.sept.2017 prent: 27.sept.2017

breyting A:
breyting B:
breyting C:
breyting D:

A2 AT-II Öll rétt eru í millihera. Öll valafróði skal bera undir hörmuð. Mæki ekki af teikningum. Öll mál stíggast á staðnum. Öll afnot og aditun teikningar, að hluta eða í heild, er það skriflega leyft höfundar.