MÓTTEKIÐ
01. JÚNÍ 2023
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði

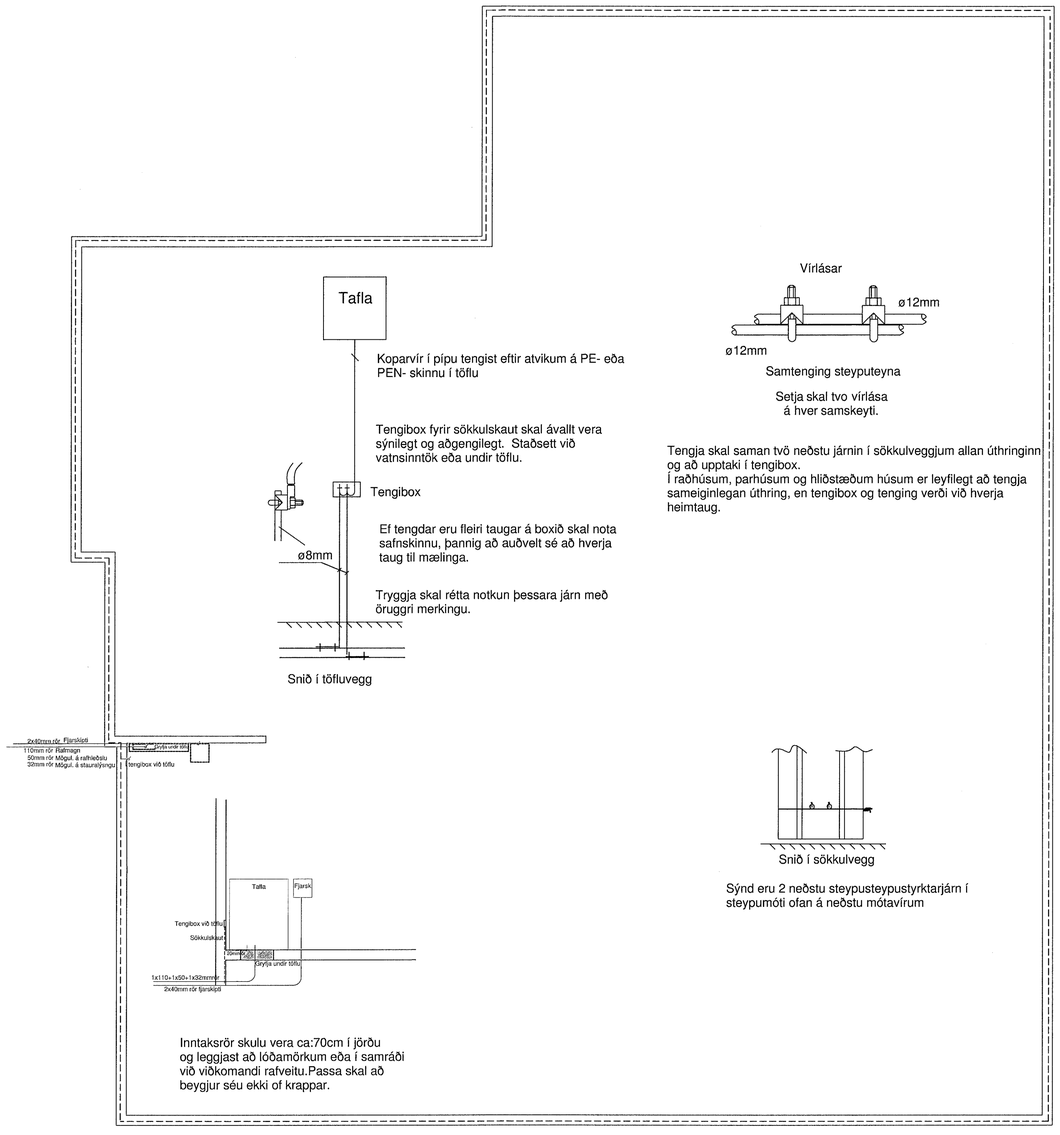

Sökkulskaut - Inntök. 1:100

Samtenging steyputeyna

Setja skal tvo vírlása á hver samskeyti.

Tengja skal saman tvö neðstu járnin í sökkulveggjum allan úthringinn og að upptaki í tengibox.
Í raðhúsum, parhúsum og hliðstæðum húsum er leyfilegt að tengja sameiginlegan úthring, en tengibox og tenging verði við hverja heimtaug.

Snið í sökkulvegg

Sýnd eru 2 neðstu steypusteypustyrktarjárn í steypumóti ofan á neðstu mótavírum

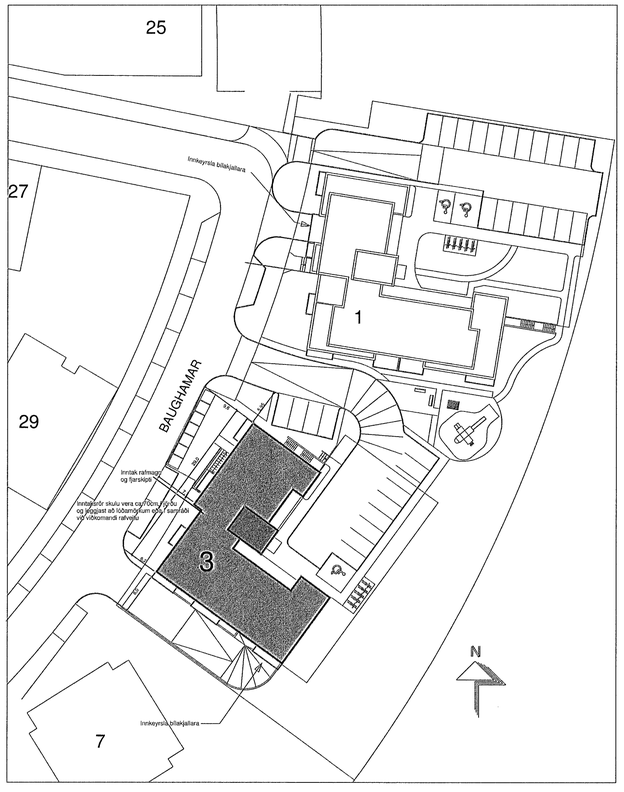

Afstöðumynd 1:500

Jóhann Ólafur Jónsson
Kt. 090982-3549

Sturla Snorrason rafvt. Syðri-Hamrar 1 851 Hella S:6909060		Baughamar 3 Hafnarfirði
H og T St.Sn./Bj.Hi	Kt. 270140-4409	
Dags. nóv 2022	stullisnorra@gmail.com	Raflögn
Mál: 1:100 1:500	Fullnaðarteikning	Sökkulskaut-Heimtaugar-Afstöðum
Blað af		
Blaðstærð A1		Verk 11-22-63