


Milligolf 1:50

Skýringar.

Ofnakerfið skal þrýstiprófað með 6 kg/sm^2 þrýsting og skal sá þrýstingur haldast í 24 klst. án þess að falla. Þrýstiprófunina skal gera áður en samskeyti eru hulin. Ofnar skulu uppfylla ákvæði íslenskra staðla og afkastatöflur skulu vera samþykktar af ITI. Þeir skulu þrýstiprófaðir við minnst 8 kg/sm^2 þrýsting í verksmiðju, affitaðir og grunnmálaðir. Um upphengjur skal farið samkvæmt fyrirmælum framleiðanda.

A hvern ofn skal setja DANFOSS hitastilli á bakrás, svo og losftæmiskrúsu.

I ofnskrá er gefin upp varmagjöf í Vöttum og hámarks stærð ofns BxH í mm ásamt tengingu stúta. Gefin er stærð valins ofns af gerðinni RUNTAL. Hitasall í ofni er 40 °C.

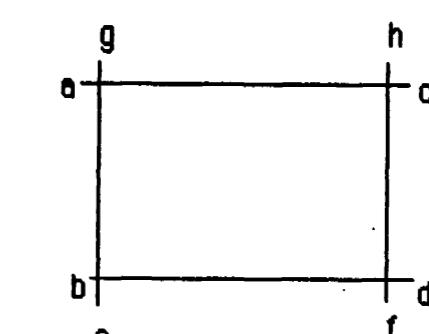

staðsetning tengistúta á ofnum



11 APR 1989

verk 155-23 BIRKIBERG 16, Hafnarfirði
teikning grunnmynd ofna

mái 1:5

dags. 1989.03.21

Fritha Anna

**guðmundur
gunnarsson
gingaverkfræðingur
vinnustofa
lindargötu 44b
101 reykjavík
sími 91 24796**