

SKÝRINGAR:

A alla ofna skal setja loftskrúfu, stillité og sjálfvirkra ofnloka eins og fram kemur í ofnatöflu.
Pípur ofnalagna eru heildregin svört rör.
Pípur neysluvatnslagna eru galvaniseruð.
Pípur ofna og neysluvatnslagna skulu vera í gæðaflokki samsvarandi DIN 2440.

Allar lagnir skal einangra með 20 mm glerullareinangrun og sivefja með plasti.

Ofnalögn skal þrýstiprófa með 6 kg/cm^2 þrýstingi.
Neysluvatnslögn skal þrýstiprófa með 10 kg/cm^2 þrýstingi.
Þrýstingur skal standa í 6 klst. án þess að falla.

Frágangur ofna og neysluvatnslagna skal vera í samræmi við gildandi reglugerðir og staðla ÍST 67/ÍST 69.1.


Lagnir skal regjra við innan bran einangrunar vegna frosthættu. Ekki má hylja lagnir fyrr en eftir úttekt byggingafulltrúa.

SKYRINGAR A TAKNUM:

| | | | |
|----|---------------|----|----------------|
| BK | Baðkar | UV | Uppþvottavél |
| HL | Handlaug | ÞU | Þurrkari |
| ÞV | Þvottavél | ÞN | Þakniðurfall |
| GN | Gólfniðurfall | VS | Vatnssalerni |
| SF | Sandfang | EV | Eldhúsvaskur |
| SV | Sturta | GK | Garðkrani |
| NF | Niðurfall | SN | Svalaniðurfall |

Sjá teikningu L-1.

Gestasnyrtingu skal loftræsta m/ø 100 upp úr þaki.
Gera skal ráð fyrir útblæstri þurrkara, annað hvort út
um vegg eða upp úr þaki.
Nánari staðsetning á tækjum ákvarðist á staðnum og í
samræmi við valin taki og óskir eigenda.

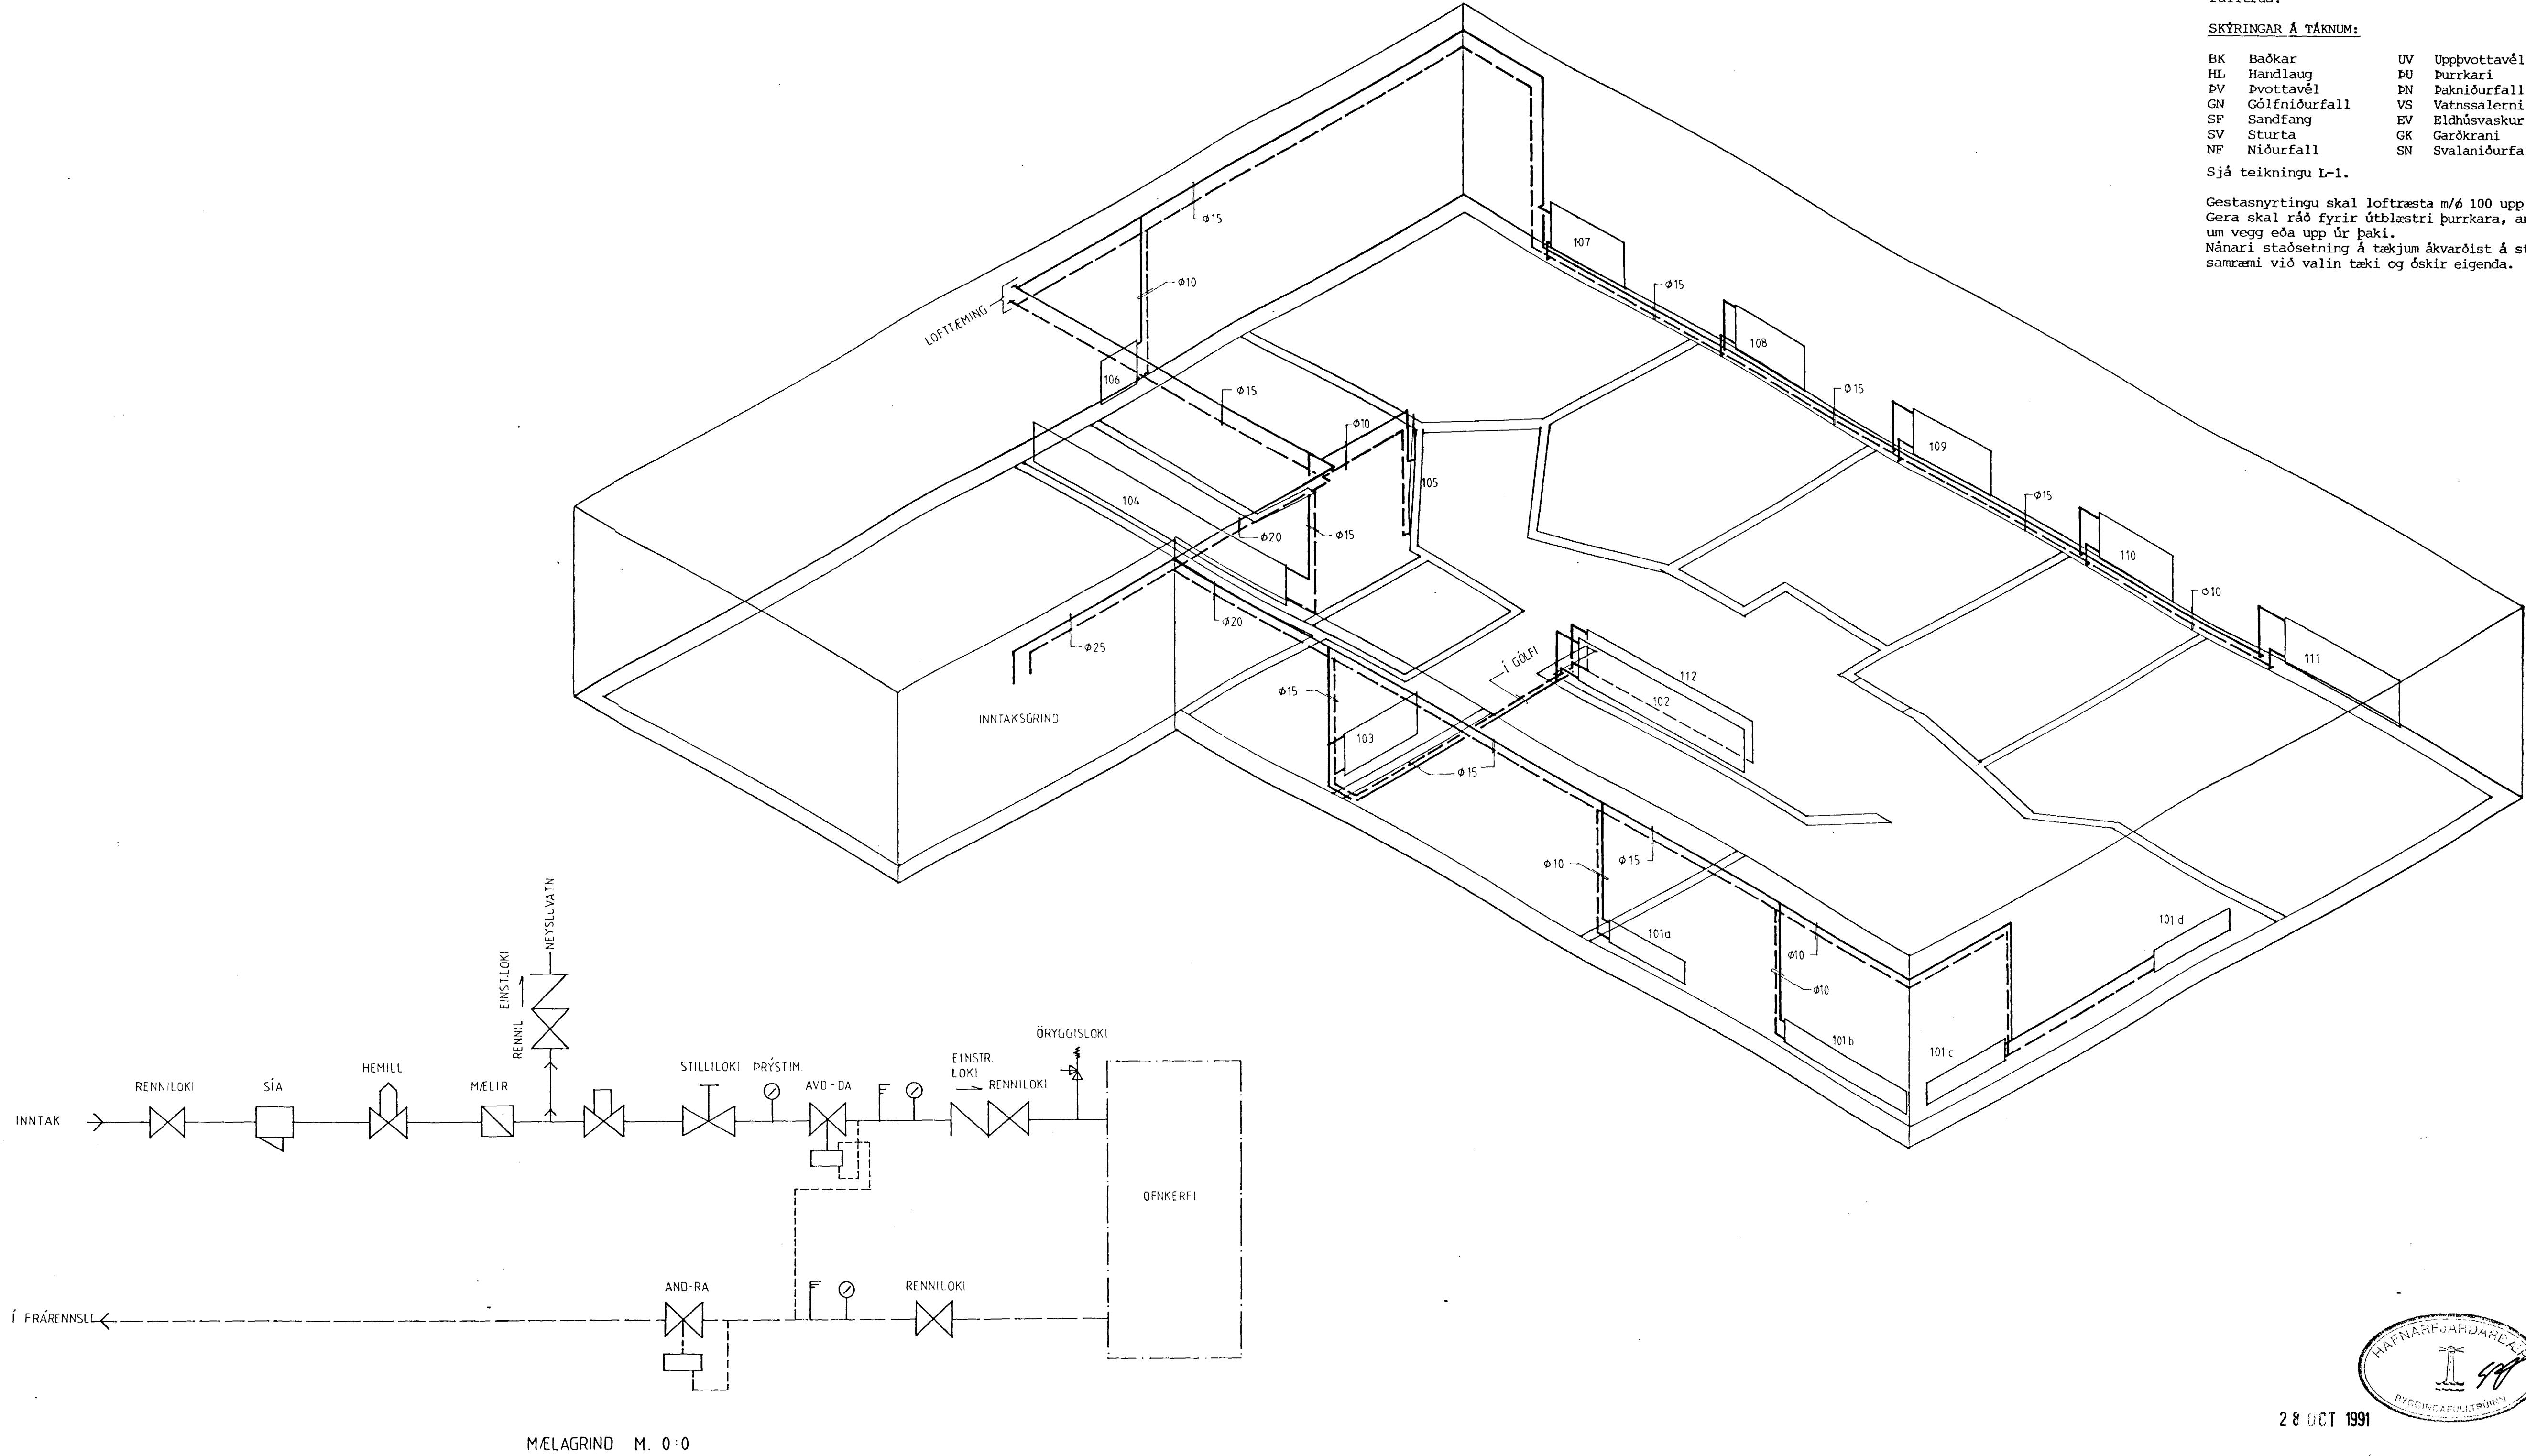

28 OCT 1991



| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| BIRKIBERG 28 | VERKBJÖNSTA ÞARMANNS JÖHANNESSENAR |
| RÜMMLYND: 1 OFNALAGNIR Mælagrind | |
| | taikan. Áj / samb.: okt. 91 L3. |