

Stofn milli stigaganga. Ø 32 einangrist.


SKÝRINGAR:

Pipur í hitalögnum eru svartar stálpipur samkvæmt DS540 með skrúfuðum tengjum. Þess skal gætt við lagningu að pipur geti hreyft í raufum vegna þenslu af hitabreytingum. Lagdir einangrist með 2 sm glerullarhólkum í útveggjum, en með glerullarmottum í innveggjum. Vefja skal einangrun með mjúkum plastdúk.

Á ofna koma sjálfvirkir hitastýrðir lokar af Danfoss gerð
 Á alla ofna komi stillitt og loftskráfur.

Tákn eru samkvæmt ÍST-64.

Sýnilegar pipur í íbúðum eru óeinangraðar, en skal mála 1 umf. með ryðvarnarmálningu og mála síðan 2 umf. með málningu í lit eftir vali verkkaupa.

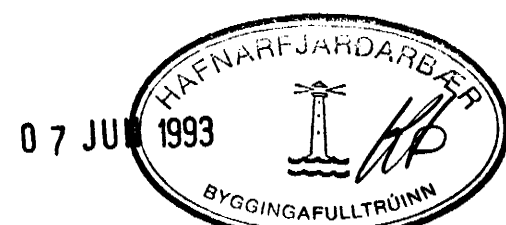

ÁGÚST ÞÓR JÓNSSON, verkfræðingur, FVFI, Túngötu 6. R. s. 26305

Birkihlöð 4
 Hitalagnir
 Rúmmynd

TEIKN NR	083 - 509
HANNAÐ	abi / EE
TEIKNAD	abi/ev/EE
YFIRF	
SMÍÐ	

MKV: 1:50