


RH 50 Ø  
 SIMI -||-  
 LOFTNET -v-  
 AUKA 32Ø

INNTAKSRÖR HEIL AÐ LÖÐAMÖRKUM

**Skýringar**

Málmstraumur rofa og tengsla sé 10A.  
 Vir sé 1,5q pípur 16mm.  
 Hæð rofa og tengla í bilageymslu, þvottahúsi, sé 110cm.  
 Hæð tengla sé 20cm. Rofa 105cm.  
 Allar hæðir snúast við fullfjárgengið gölf.  
 Binda skal saman vatnsinntök.  
 Jarðbinda bakkar og skartötu.  
 Taka skal mál millivegga s.k.v. snúðateikningu.  
 Ganga skal frá rafloðun s.k.v. reglugerð R.E.R.  
 og viðkomandi rafveita.

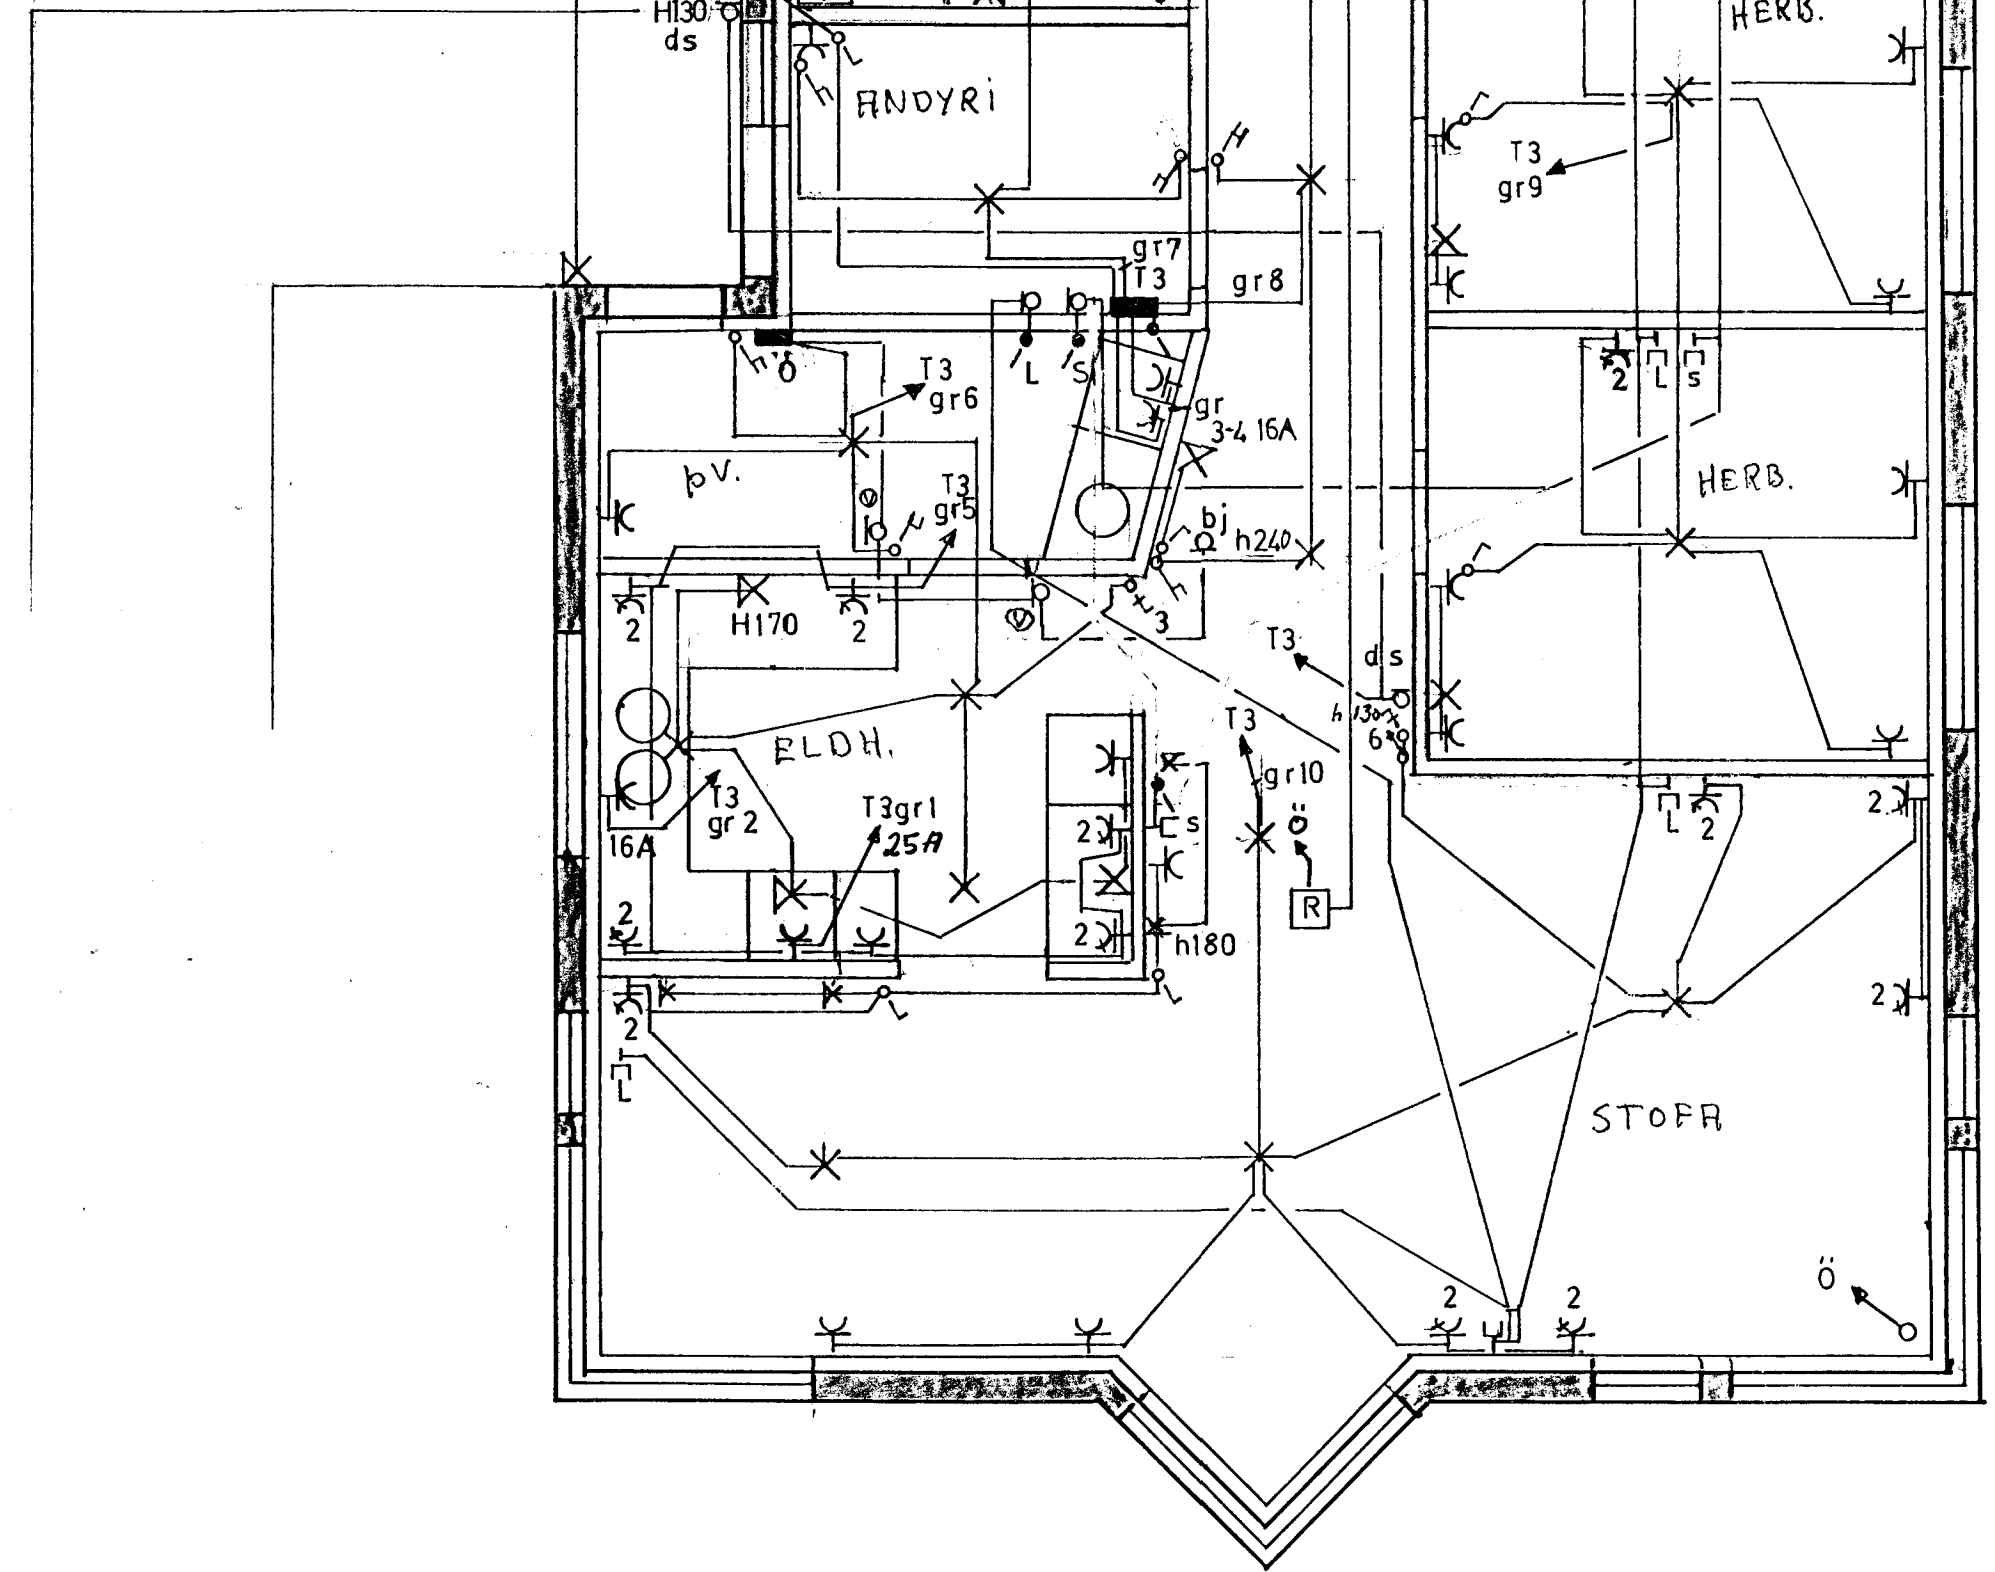

Inntök samþykkt 1813 1999.  
 E.L. RAFFVITU HAFNARFASDA  
 Birgir Dasbjart.

BJARMAHLÍÐ 4 HF.	DRGS.	JAN '99
RAFLÖGN	BLAÐ	1 AF 2
	KUARDI	1:50
BJARNI GUÐJÓNSSON S.555.44.42	TEIKN.	B.G.

35417