


SKÝRINGAR:

Tákn eru skv. IST 64
 Framkvæmd skal vera í samræmi við IST 68
 Mál eru í mm, en hæðarkótur í m
 Gólfniðurföll merkt GN, skulu vera fyrir gegnumstreymi
 Stútur fyrir VS (salerni) skal staðsettur í samræmi við val á því

- Regnvatnslögn
- - - - - Drenilögn
- Skolplögn

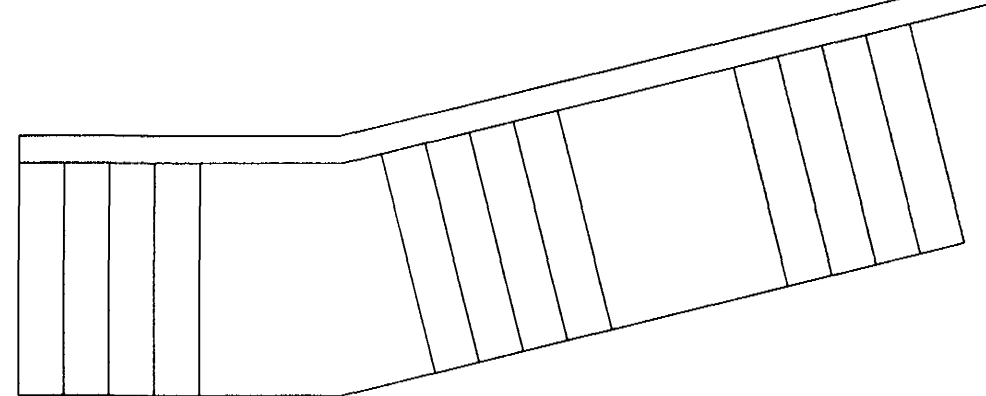

UTG.	DAGS.	EDLI Breytingar	TEIKNAD	YFIRF.	SAMP.

HANNAD: Guðm. Ám.	Guðmundur Ámundason MVFI Norðurvangi 21, 220 Hafnarf.	BJARMAHLIÐ 8 HAFNARFIRÐI
TEIKNAD: Guðm. Ám.	Jóhann Már Hektorsson, MTFI Vesturhúsum 4, 112 Reykjav.	
YFIRFARID:	Þorleikur Jóhannesson, M.Sc. Lindarflöt 6, 210 Garðabæ	Fráveitukerfi Lagnir í grunni
SAMPYKKT:	SKRÁARHEITI: gafnar-l.dwg	DAGS.: maí '97
KVARDI: 1:50	VERK NR.: 9701	TEIKN.NR.: 03