


RÜMMYND HITALAGNA 1:50

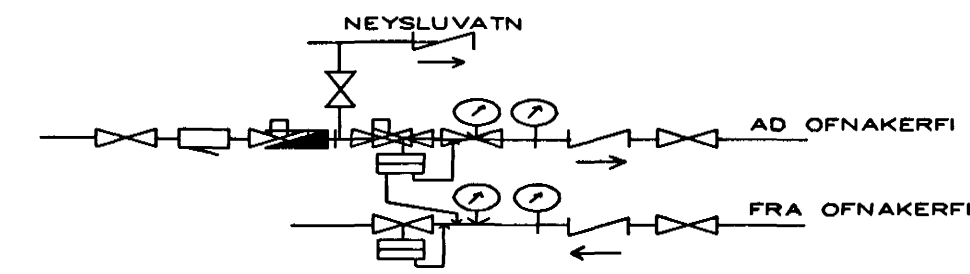

MÆLAGRIND HITAVEITU

HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera ör svörtum stálþípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Greinar og einstökum öfnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint í teikningum. Fjarlægð 6 milli festinga. Notarnál: Fjarlægð 15-32 mm 40-50 mm 3,0 m. Einaþruga skal lagnir með 20mm Glimaflex höskum. Á öllu öfno komi sjálfvirkir öfniokar, stillitil og loftakröfur. Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bær, og skal þrýstingur standa omk. 8 tíma án þess að falla.

ah. 19/01/01 G.H.

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
BLIKAÁS 13 HAFNARFIRÐI			
RÜMMYND HITALAGNA MKV 1:50			
DAGS. DES. 2000			
VERK NR. 2011			
TEIKN. NR. 2-05			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARID			
TEKNIÞJONUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			