



Breidvangur

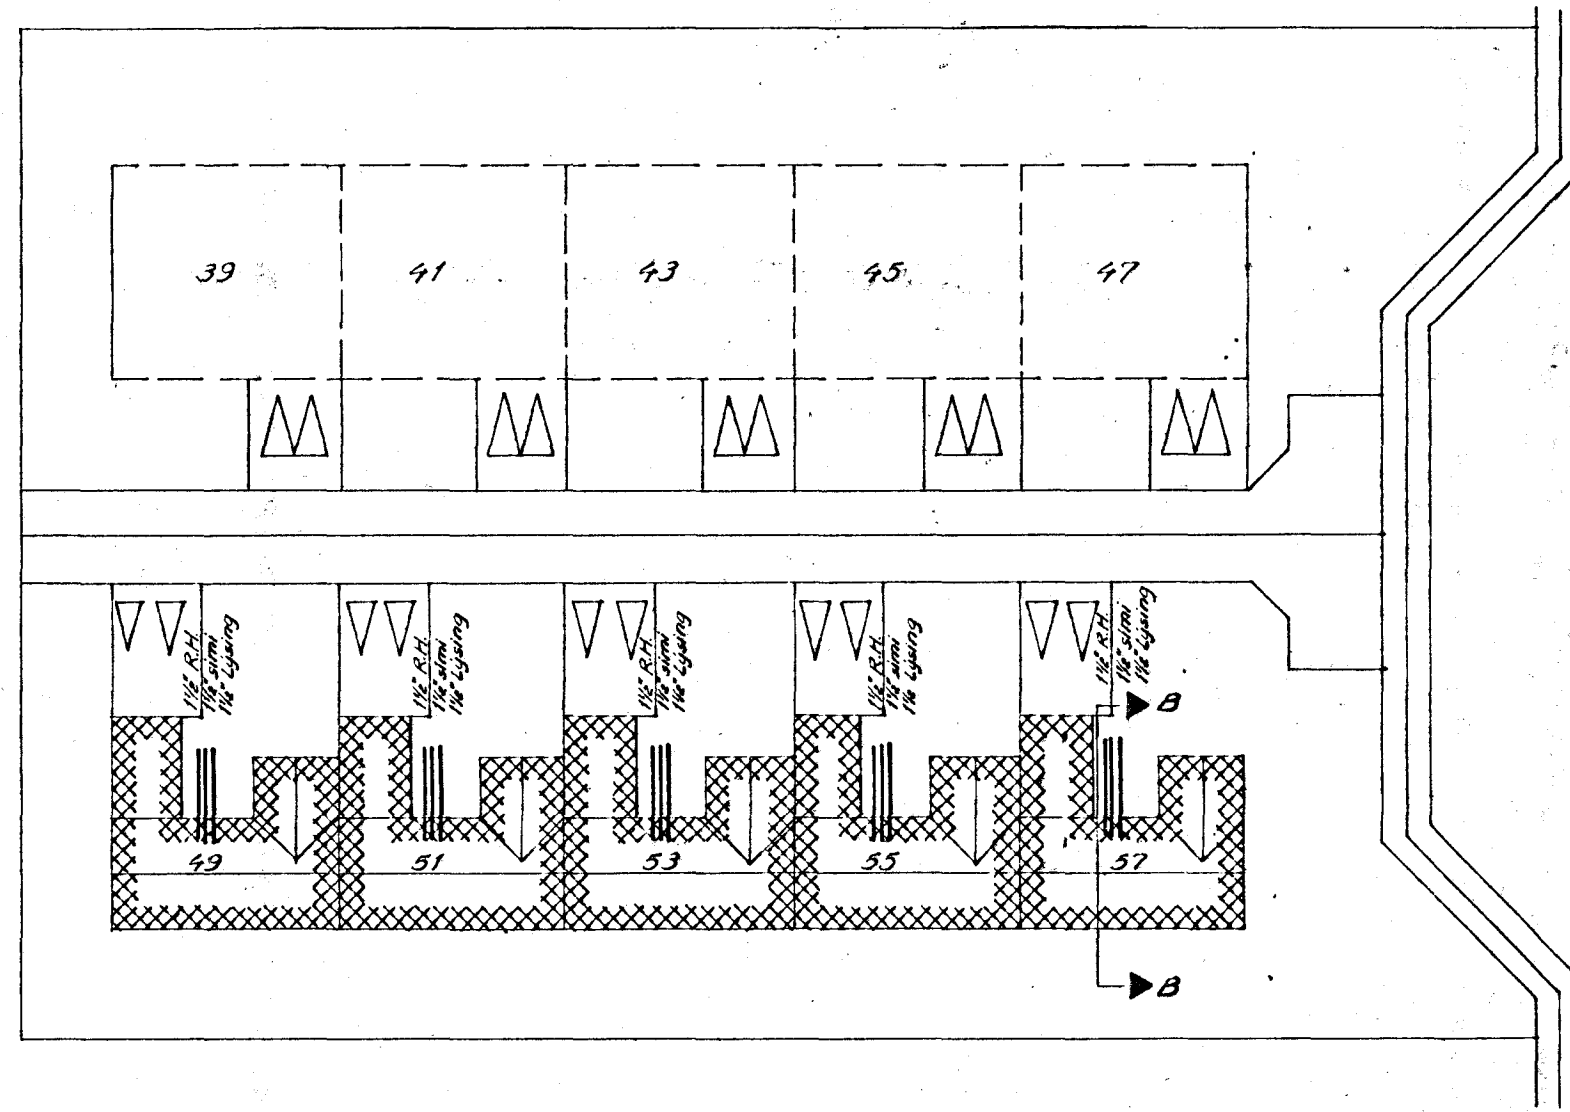

AFSTÖÐUMYND M-1:500

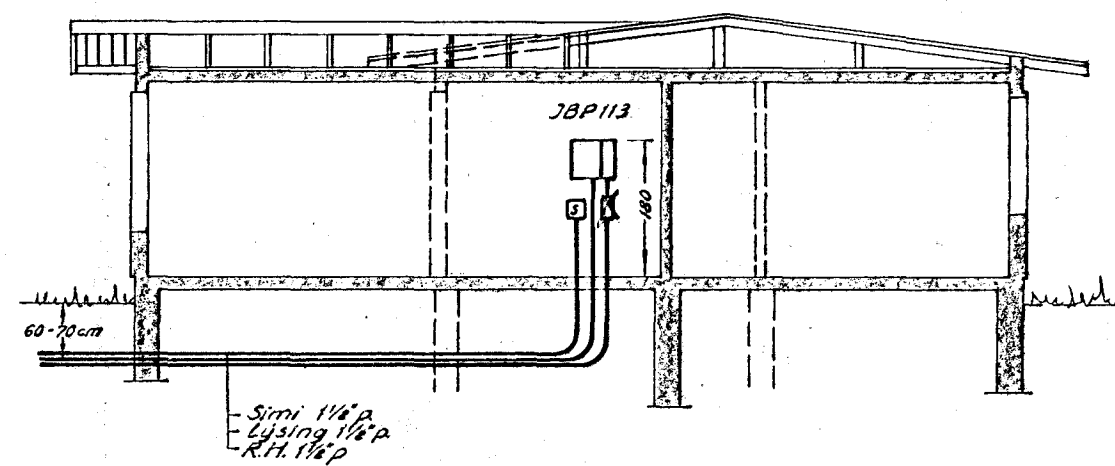

BVERSNIÐ B-B M-1:100

ALMENNAR SKÝRINGAR

1. Allar pipur eru  $\frac{3}{8}$ " og vir  $1,5\text{mm}^2$  nema annars sé getið.
2. Hæðir tengla að jafnaði <sup>15</sup>20cm nema annars sé getið.
3. Hæðir rofa að jafnaði <sup>100</sup>10cm frá gólfi nema annars sé getið.
4. Mál eru frá fullfrægngu gólfi eða áeinangruðum vegg i miðja dós. eða úr miðri dós i miðja dós.
5. Þar sem pipur eru lagðar hlið við hlið i loftum eða veggjum, skal hafa bil á milli þeirra, þannig að steypa geti auðveldlega runnið á milli þeirra.
6. Málhluta lagnar, tækja, lampu og búnaðar skal jarðbinda vandlega.
7. Verktaki skal sannprófa uppgefinn pipufjöldi og fjölda tauga i pipum áður en pipur eru lagðar og taugar idregnar.
8. Sjá nánar tengingu, virun og gildleika tauga á einlinumynd.
9. Allar pipur skulu vera plastpipur nema annars sé getið.
10. Pipur eru ekki sýndar alla leið að töflum, en þær eru merktar viðkomandi töflu og greinarúmeri.
11. Dösir, töflukassar og millidráttardösir skulu vera gæluvörðugar.
12. Setja skal millidráttardösir eftir þörfum. Ekki skal leggja lengra en 10-12 metra, nema sett sé millidráttardós. Millidráttardösirnar skulu settar undir lampu.
13. Til snertispennumvarnar skal nota lekastraums-rofa.
14. Öll tákni eru táknað og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á stöðum og eftir séttleikningum.
15. Málstraumur rofa og tengla skal vera minnst 10A.
16. Rofar og tenglar af gerð Busch eða sambærilegri gerð.
17. Binda skal saman steyputeina ofan á neðstu bindivirum i sökkli, þannig að þeir myndi samfellda heild. Teinarnir skulu síðan beygjast upp i töflu. Jarðbinda skal vatnsinntak, heita og kaldavats-lögn. Skila skal mælingu af jarðbindingu og skal hún uppfylla kröfur R.H. Að öðrum kosti skal grafa niður jarðskaut.
18. Öll tákni eru samkvæmt íslenskum staðli nr.61.
19. Ganga skal vel og fagmannlega frá lögninni.

BR. NR.	DAGS	TEIKN.	YFIRF.	BREYTING	
81	2	953	BREIDVANGUR		
				HAFNARFIRÐI	
VERK.	BLAD	FRH. BL.			
	2	3			
KVARDI					
1:500	1:100				
HANNAÐ	TEIKNAD	YFIRF.			
DA	EA	DA			
REYKJAVIK	13.2.1973				
Dasi Agustsson					
				Rafhönnun	
				SKÚLAGÖTU 63 SÍMI 12666	