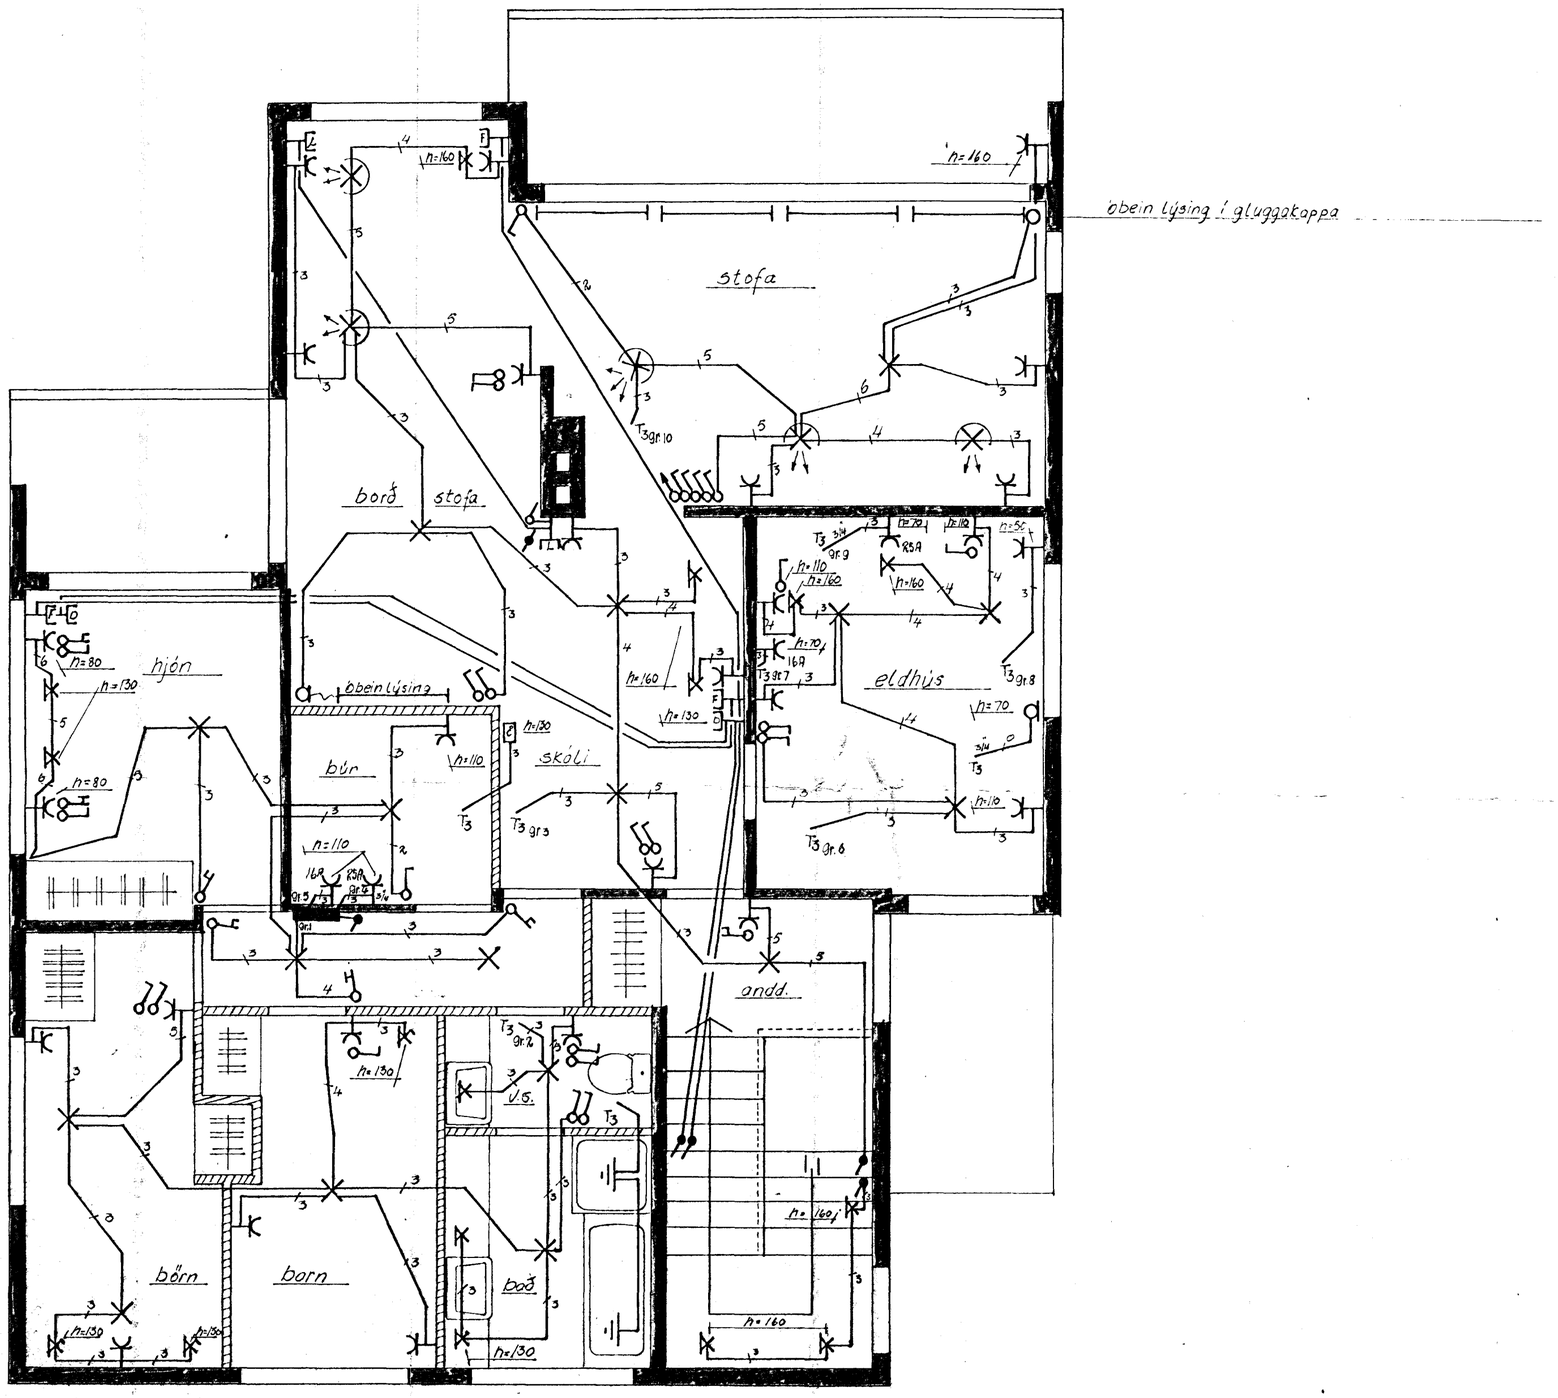

Skýringar
Pípur 5/8 og vír 1.5mm²
Hæð rofa 100cm frá fullfrágengnu gólfi
Hæð tengla 20cm " " "
Málstraumur rofa og tengla 10A

Nemaannars sé getið

Jarðtenging skal tengjast í vatnsinntak og járnbyndingu í sökkli.

2.Hæð

Dags	águst '74	BREIÐVANGUR NR. 40			
					Teikn NR 006/74
Guðjón Arnbjörnsson Erluhrauni 9 Sími 50887		RAFLAGNATEIKNING	Hannað	G.A	
			Teiknað	G.A	
			Mælikvarði		
Blað 2 af 3			1:50		