Samþykkt þann
26 NOV 2010
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Hróitur S. Gunnlaugsson

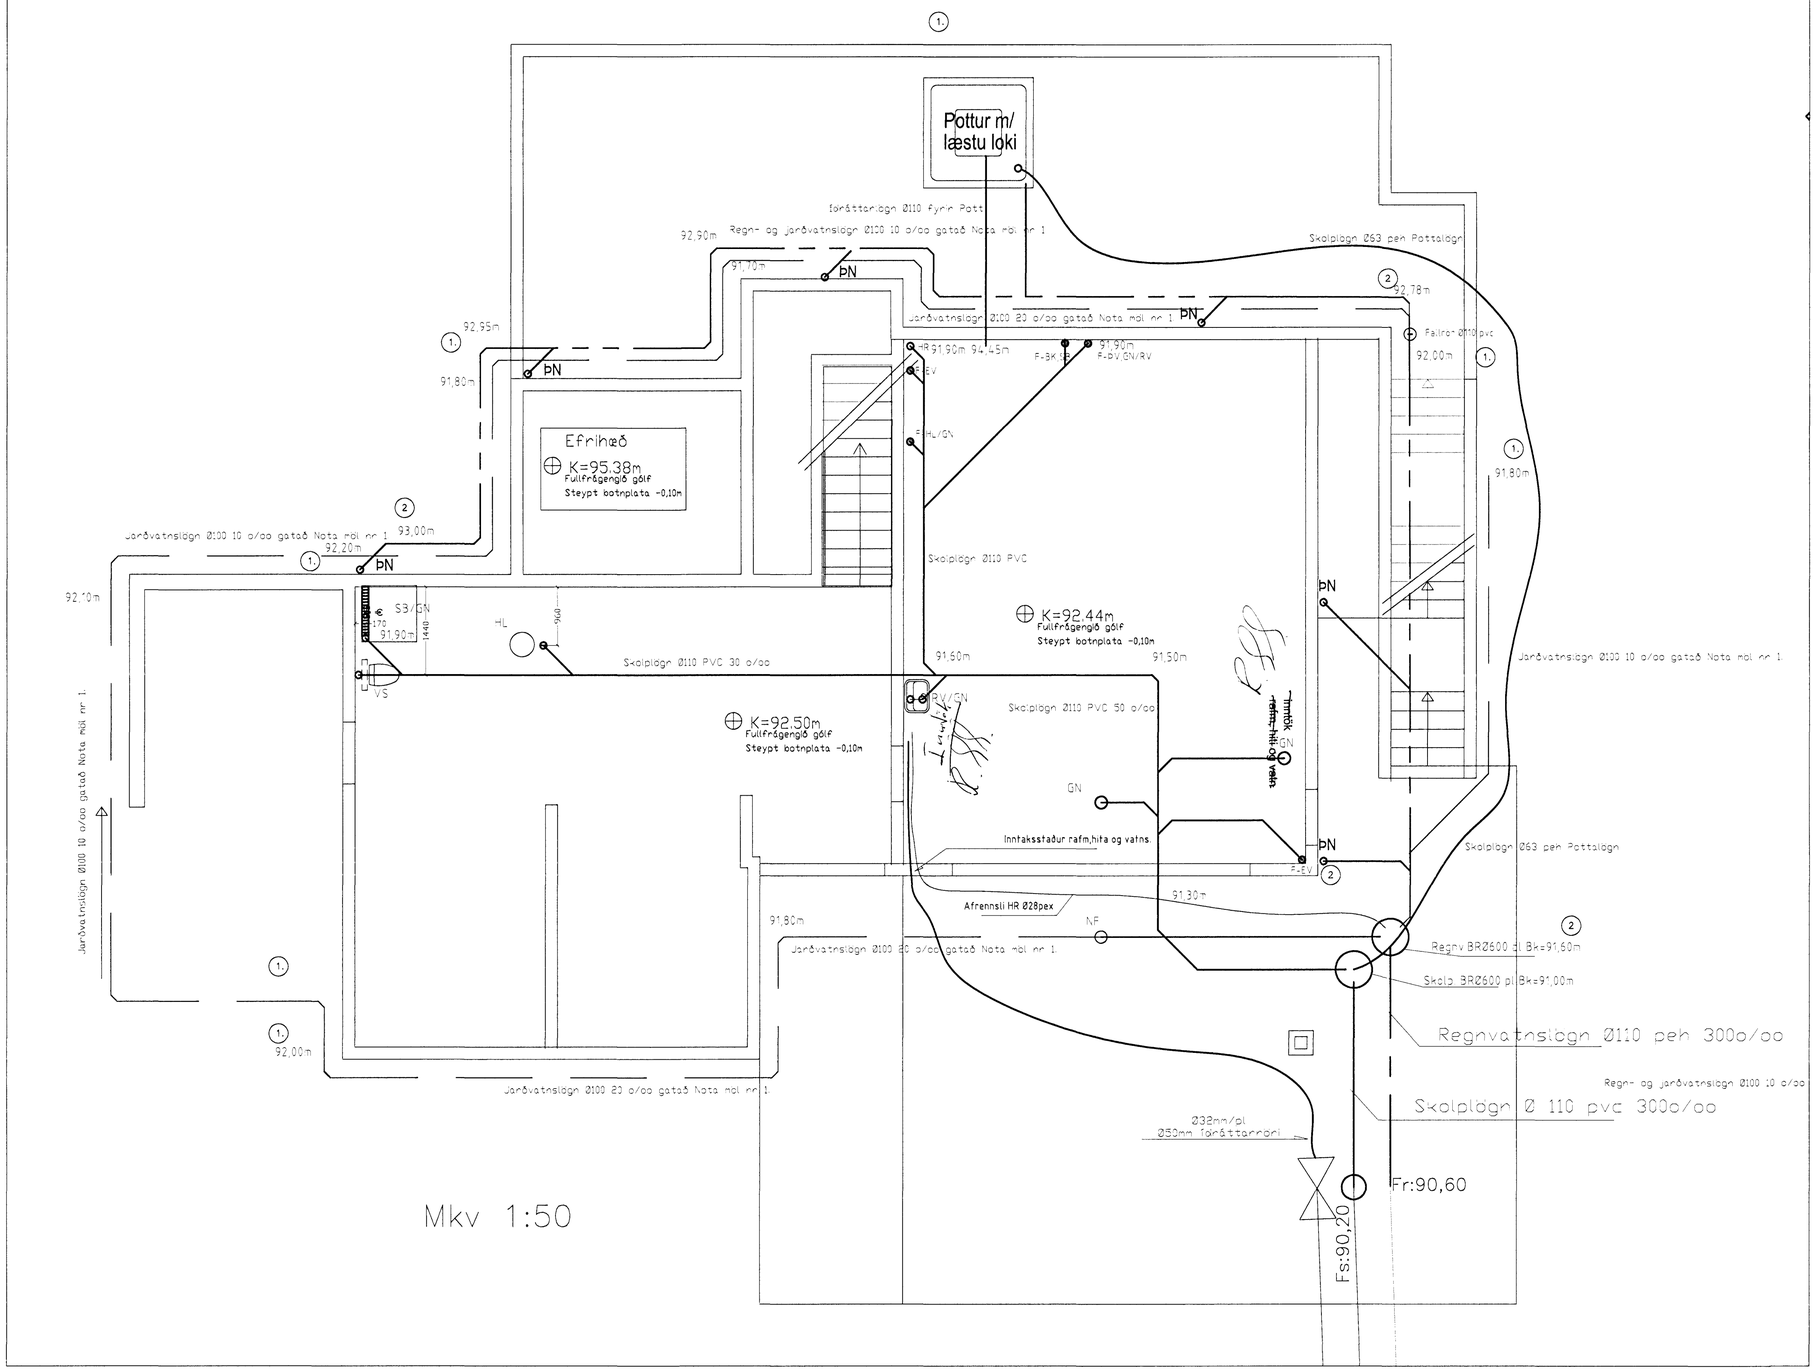

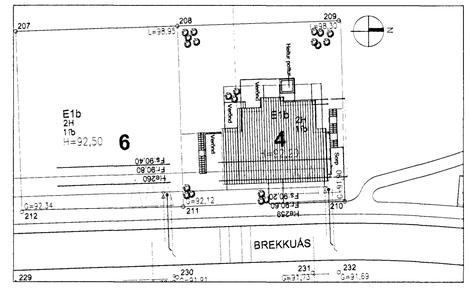

Afstöðumynd Mkv. 1:500.

Skýringar
Kaldavatnsheimæð skal leggja í hlífðarkápu frá lóðarmörkum
Allar frárennslislagnir í og við grunn húss skulu vera Ø100pl
Sandur skal vera umhverfis lagnir í jörðu 100mm að þykkt,
Við regn- og jarðvatnslögn og jarðvatnslögn skal nota möl nr. 1.

24/11

Breytingar				Brekkuás 4. Hafnarfirði.	
	Nr.	Dags.	Nafn		
1.	1.	2008.07.04	rgg	Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf.	
2.	2.	2008.07.24	rgg	Smiðjuvegi 11 s: 544 5350 ragnargg@simnet.is	Mkv. 1:50
				GRUNNMYND Frárennslis og afstöðumynd.	Nr. 10.
				Skýringar.	Dags. 10.12.2007
					kt.:110947-2839