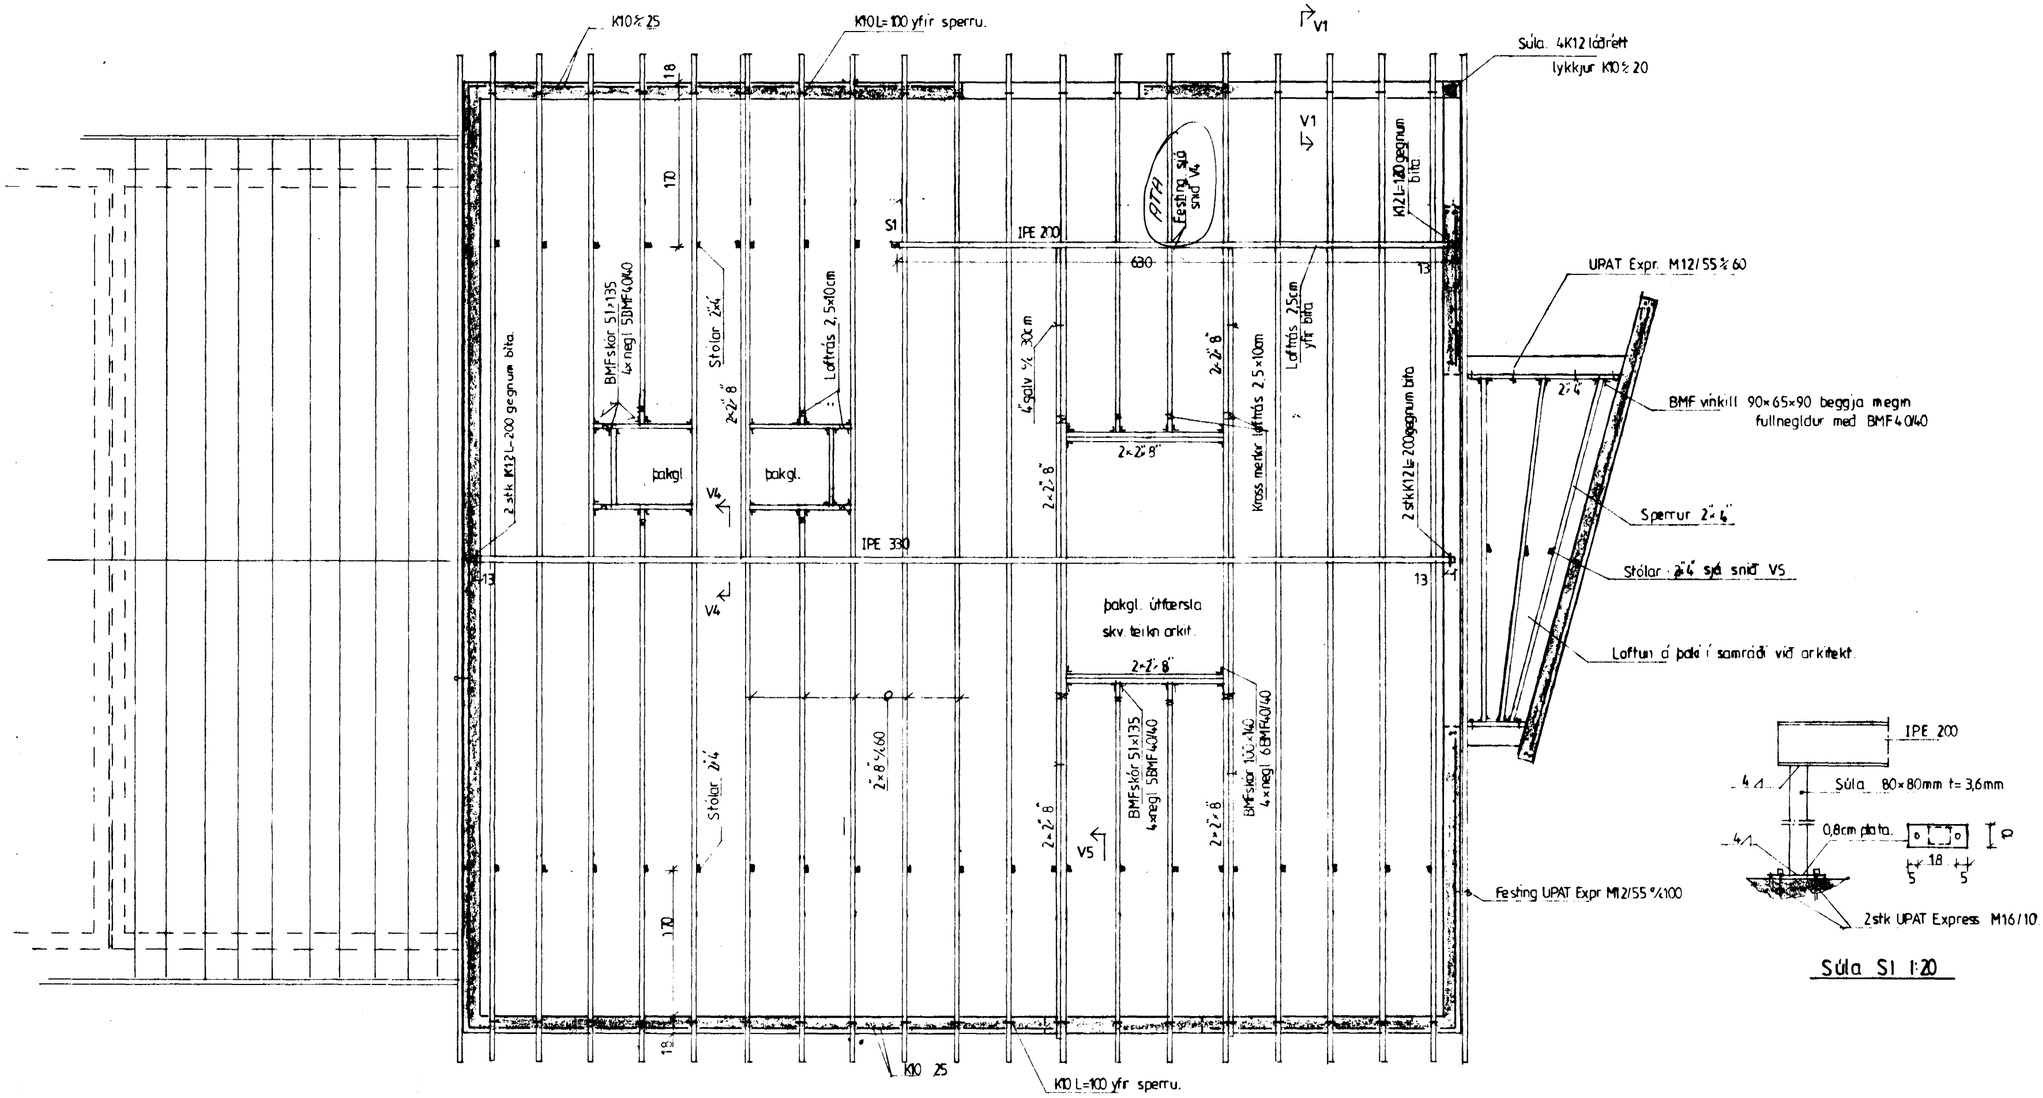

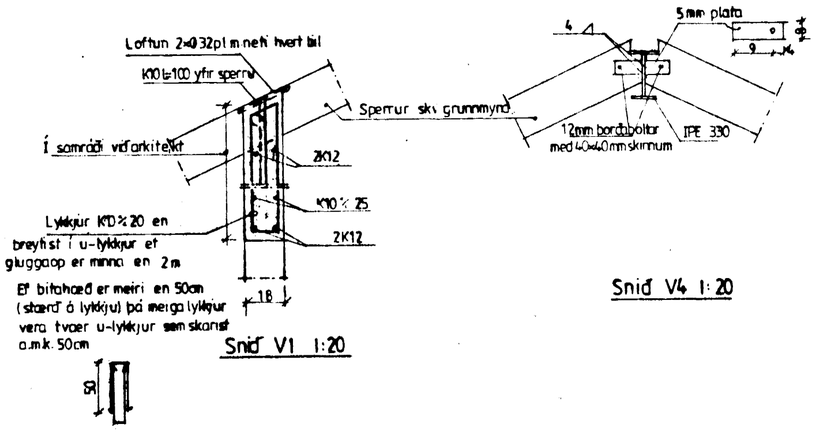

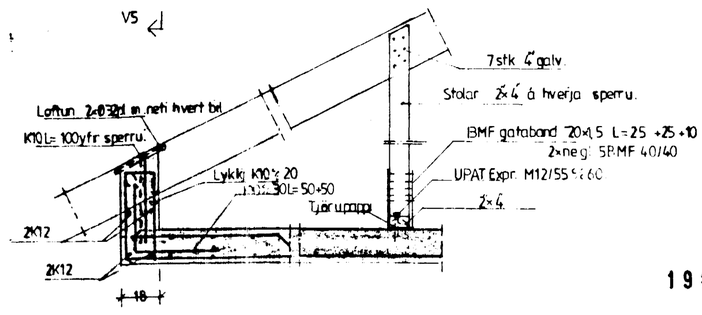

Skýringar:
Burðarvirki timbur a.m.k. V-flokkur stál RST37.
Allar ónefndar suður skulu vera 4 mm.
Steypa S250. Stál KS40 en lykkjur og vinklar KS40S.
Heilklæða skal þak með 1"x6" og negla með 3x3" galv. í hverja sperru.
Bárujárn skal negla með 43/75 kambsaum. Negla skal í hverja báru við þakbrún en annars í aðrahverja báru. Naglaraðir skulu vera með 60 cm millibili.
Gæta skal þess að loftræsting nái yfir allt þakið.
Útfærsla á þakkanti og þakglugga skal gera í samráði við arkitekt, sama gildir um loftræstingu á þaki kringum þakglugga og við þakkant.

Útveggjasteypa skal uppfylla eftirfarandi:
Sementsmagn a.m.k. 300 kg í rúmmeter steypu.
V/S minni en 0.55
Loftinnihald a.m.k. 5%.

Afgr. með fyrirvara um samþ. byggingarnefndar.

19 OKT. 1994
HAFNARFJARÐARBÆR
BYGGINGAFULLTRÚINN
KP

Breytingar			Brekkuhlíð 6	
Nr	Dags	Nafn	Bjarni Árnason tæknifræðingur MTFÍ	H T S
			Smiðjuvegi 11 S 642260	M 1:50/20
			Grunnmynd þakvirkis og snið	Nr 3B
				Dags 15.09.'94
				Bjarni Árnason